

Heitur pottur
 m/ læsanlegu loki


Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⊗ = Rofi
- 2 = Tvöfaldir tengill
- ⊗ = Dimmer
- ⊗ = Samrofi
- ⊗ = Krossrofi
- ⊗ = Þrjústirofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↗↘ = Lögn upp og niður
- ⊗ = Hnappabörð öryggiskerfis
- F = Símatengill
- L = Sjónvarpstengill
- DS = Dyrasími
- R = Reykiskynjari
- ⊗ = Bjalla
- ⊗ = Dyrasími útistöð
- ⊗ = Segullesing
- ⊗ = Þjófaskynjari
- ⊗ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNABÉTTINGAR
 Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólfa skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.
 Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í hásinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákveðið í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppráttá samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR
 Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennijöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahólfa skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttinum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5' TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5'.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = B.EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 DS = DYRASÍMI H=130sm
 [R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optiskur
 ⊗ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFERIS H=VLOFT
 ⊗ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

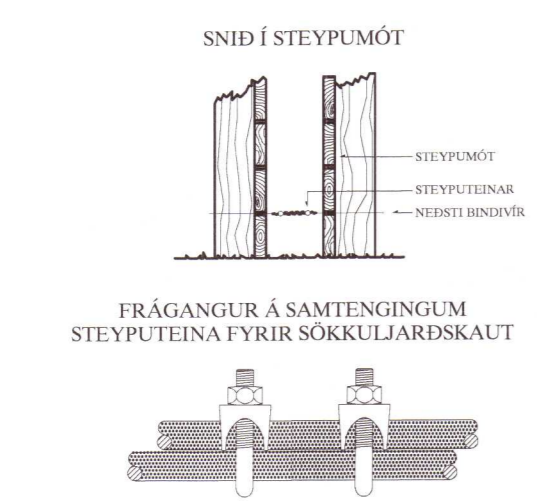

Áritun aðalhönnuðar *Lárus Ragnarsson*
 Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

20202186

				ÍBÚÐARHÚS - HLÍÐARHÓLSBRAUT 17 GRÍMSNESI RAFLÖGN TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA <small>TRAUUSTI SVENNIBÖRNSSON RAFMAGNSIENFR. SÍMI 8982523</small>				SKV. 1:50 TÆKN.NR. 2 SÍÐASTA TSK.	
A	20-08-12	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.	220146-2439	2	AF	3	CTG.
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SÁMÞYKKT	KENNITALA	TRÁUSTI SVENNIBÖRNSSON	RAFMAGNSIENFR.	SÍMI 8982523	20-019