Grunnmynd gólfhitalagnir
M 1:50

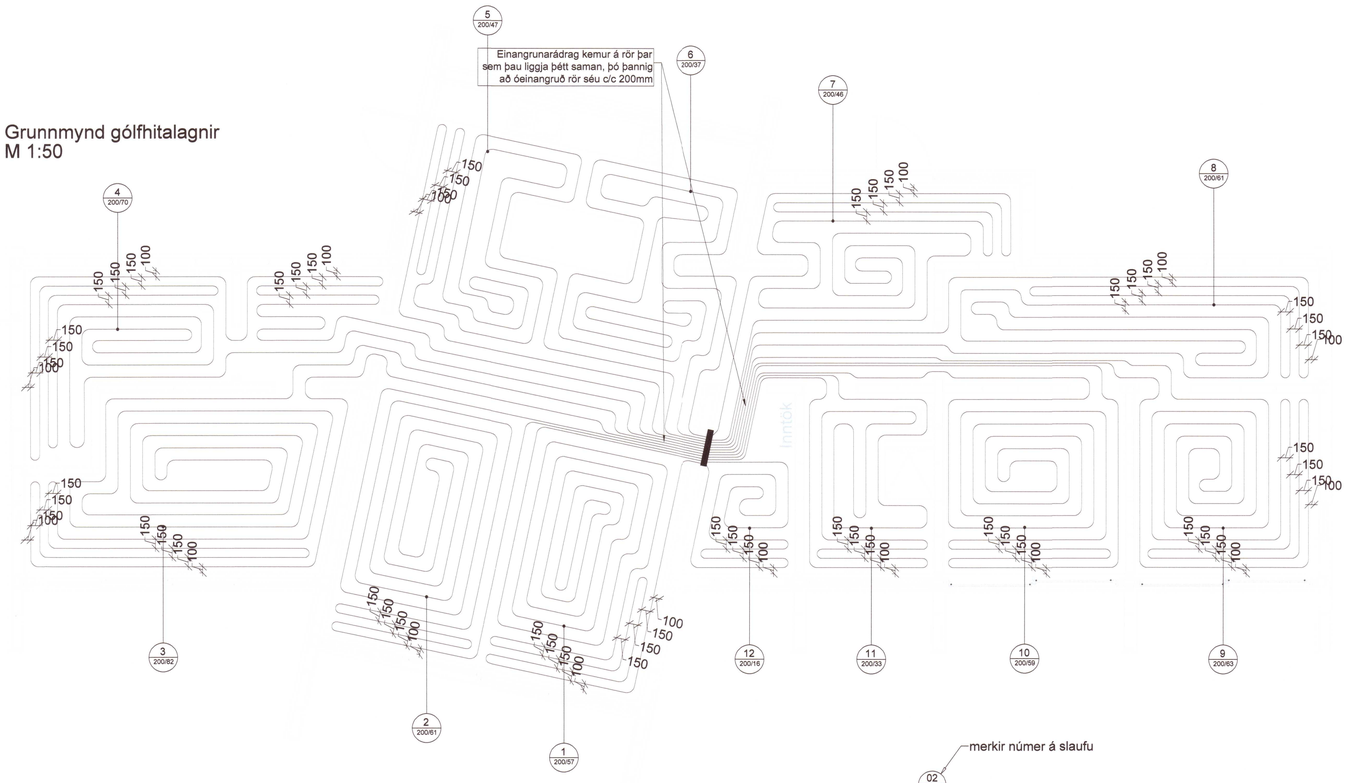



Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø20*2,0 c/c 200 nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rörum skal komið fyrir ofan á járnagrind í plötu og að rör hafi steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

SKEMATISKT SNIÐ Í BOTNPLÖTU

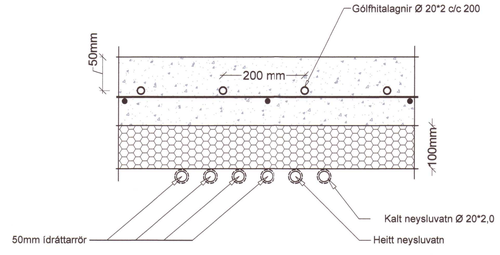

Innlok

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
02 DEC 2020
F.h. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Hlíðarholsbraut 10
~~Víkurbraut 8~~

HEITI TEIKNINGAR:
20203235
Hitalagnir í gólfi 1.hæð.

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	07.06.2019		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L10
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
20/10/20	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA