

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Lofðis
- ✕ = Veggáls
- ⌘ = Rofí
- 2 = Tvöfaldur tengili
- ⌘ = Dimmer
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýsúrofi
- = Lagn að töflu
- ↗ = Lagn upp
- ↘ = Lagn niður
- ↔ = Lagn upp og niður
- ⊠ = Hnappabærð örggikerfis
- ⌘ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌘ = DS = Dyrasími
- ⌘ = Handboði
- ⌘ = Reykskynjari
- ⌘ = Reykskynjari með sírenu og blökkjöfu
- ⌘ = Bjalla
- ⌘ = Dyrasími útstöð
- ⌘ = Segullásting
- ⌘ = Þjófaskynjari
- ⌘ = Spennir fyrir 12v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunapéttingum á víðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera víðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnmönnum sem hafa hljótið víðurkenningu frá MVS.


Um eigið eftirlit eigna og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttá samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Rafmagnsdórir sem eiga að koma á báðar hlíðar steinsteypst veggjar, skal hlíðra að lágmarki þykkt veggjarins (200mm). Öll mál eru í cm.
 Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir.
 Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151
 Inntakspipar raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum
 Heimtaug verður 3x50A
 Til spennuöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband.
 Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðurm brunapéttingum.
 Þar sem lagnir fara í gegnum göt, loft og veggi skal einnig ganga fagnmanna frá brunapéttingum raftagna. (sjá ISO8834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5² TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5²
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SIÓNVARP, F = B-EJARSÍMI
 DS = DYRASÍMI H=130sm
 [R] REYKSKYNJARI Jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optískur
 [O] HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT
 [E] HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

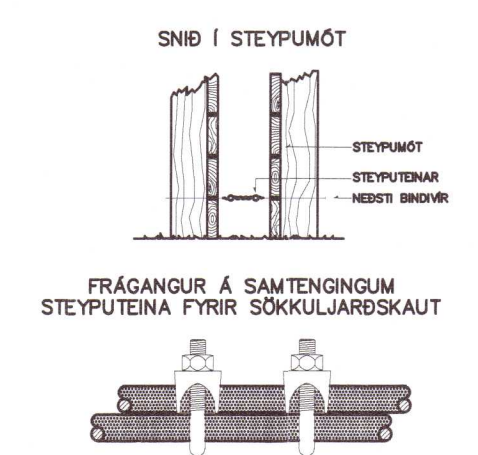

Stefin Sturla
 Áritun samræmingahönnuðar
 Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

A		21-04-27	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.	220146-2439	HLÍÐARHÓLSBRAUT 9 GRÍMSNESI LANDNÚMER 230674 RAFLÖGN	MKV. 1:50 TEIKNR. 2 SÍÐASTA TNR.
ÚTG.	DAGS	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA	TERA s/f	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUÐTI VEIÐIRNÖRNÖNNINGUR RAFMAGNSVEIÐIR. SÍMI 6962523	TNR. 2 AF 3 GUEYMSLUNR. 21-021

20210971