

Ídráttarlagnir og inntök steipt í

Símalagnir:	1stk Ø50
Rafmagnslagnir:	1stk Ø50
Kalt vatn	1stk Ø70
Hitaveita:	1stk Ø110
Til vara:	3stk Ø75
Frárennslí hitaveitu:	1stk Ø40

**SKÝRINGAR:**


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM. LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN). ALLAR LAGNIR ERU MÆÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGJUM. UMHVÆFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MÆÐ VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.  
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 600x400mm, SÍÁ SKÝRINGAMYNDIR.

\*ATHI ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BÆÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MÆÐ LOKI
- GK = GÓLFGÓTI
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50
- GN50 = GÓLFNIDURFALL DN50 MÆÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GN70 = GÓLFNIDURFALL DN70 MÆÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIDURFALL DN100

- SKÓPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- · - · - · - AFRENSLI HITAVEITU
- - - - - INNTAK KALT VATN
- - - - - INNTAK HEITT VATN

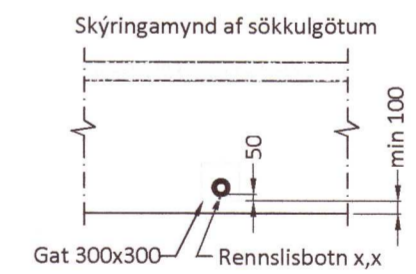

20220060

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting	Dags.	Samp.
--------------	-------	-------

VERKHEITI: Hlíðarhólsbraut 18 805 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 521
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frárennslí-, regnvatn	ÚTGÁFA: L1
Teiknað: Þórunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959	Bláðstaerð: A-2
Hönnuður: Leifur Örn Lelísson kt. 150982-4139	Dagsetning: 21.12.21
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Svava Björk Jónsdóttir kt. 281278-2239	Frumútgáfa: 21.12.21
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RAÐGJÖF	Bent Larsen Fróðásen Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
	VERKNR: 21-219
	MKV: 1:50