


Skýringar:

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 18 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150-200 ísteypt (dýpt á pipur 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C.
Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
- Hítastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligriind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Brýstiprófa skal gólfhita áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að brýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar brýsting á lögnum á meðan að steypt er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____

Gólfhitalögn bakrennsli: _____

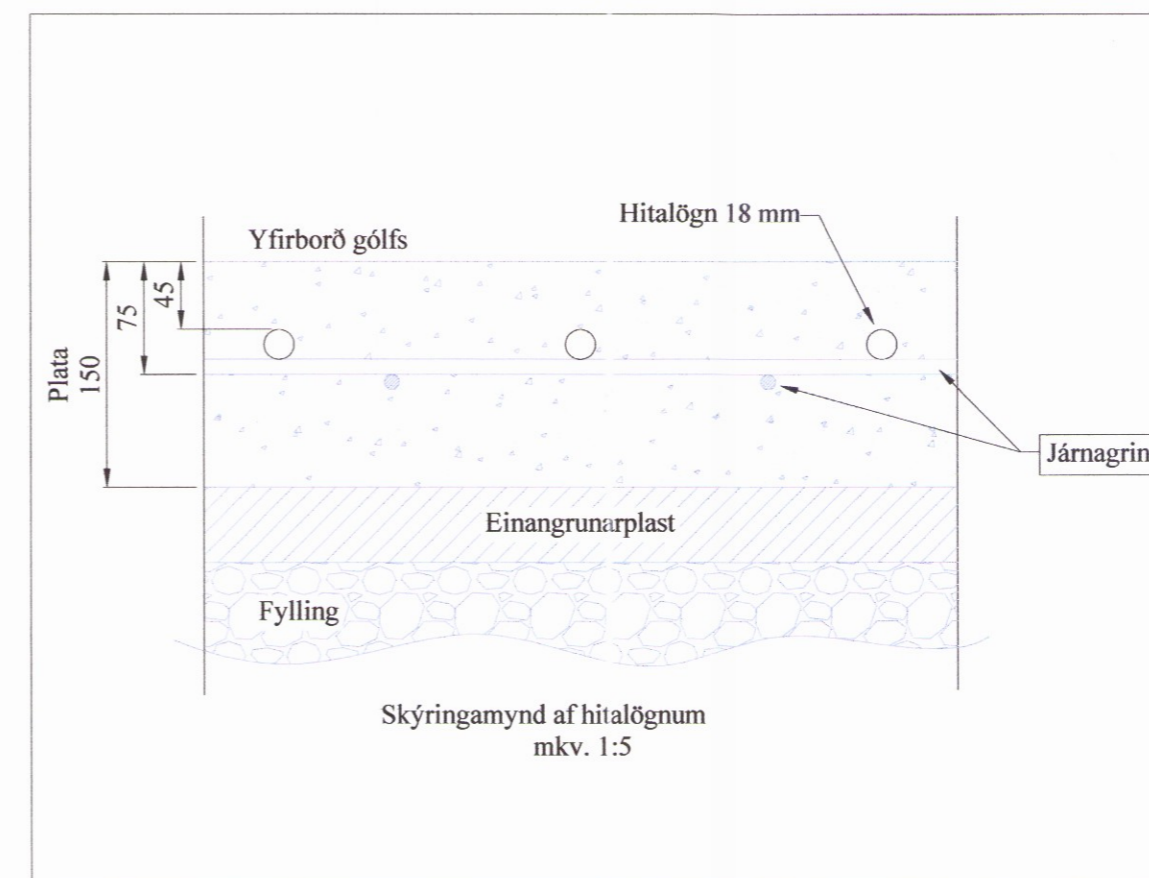

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Krákumýri, Flóahrepp 801 Selfoss		Teikn nr:	562
Lagnir Gólfhitalagnir		Frumstærð:	A2
Dags:	20-02-2017	Mkv:	1:50/5
Hann:	GPS	Samþ:	020162-3099
V.nr:	16 024	Teikn:	GHJ.

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS