


GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA, 1:50

DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR
 (KENNISNIÐ)

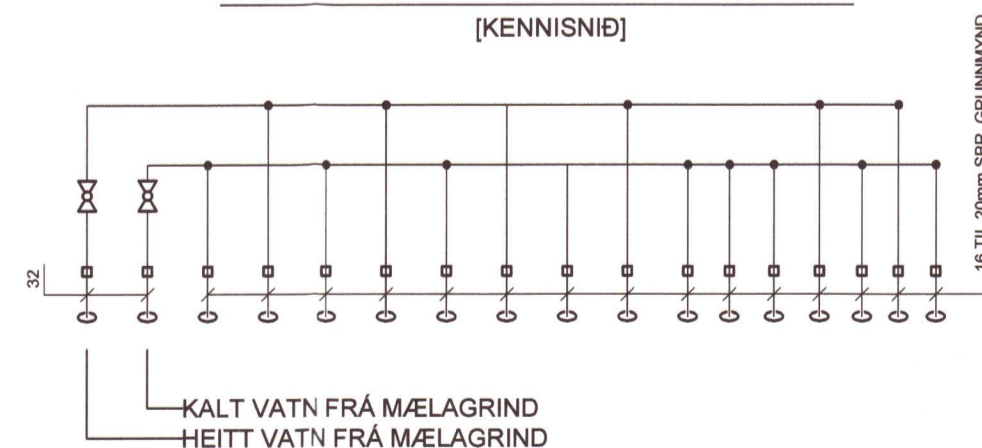

LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRALEIDD SPÍRALVÖÐ SÍVÖL STÁL RÖR ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT $\geq 0,8$ MM). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 M/KLST EN Ø125 ANNARS STAÐAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÜMMIPÉTTILISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRÐI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

- =OPÍÐ UNDIR OG/EÐA YFIR HURÐ, EÐA OPIN RIST.
- =ELDVARNALOKA E60.
- =STILLILOKA

3. VATNSLAGNIR


HEIMEDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR LAGNAKERFIJVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VÍÐ HREINLETISTEKI ERU 15 MM. NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.

NEYSLUKERFI:

PIPUR SKULU VERA AL-PEX, VOTTADAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO pPEX. IÐRÁTTARÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPO. ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VÍÐ TÆKI. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLETISTÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MATLEGA LÁNGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERÐI VATNSHIELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.

Á DEILGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST. KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

KENNISNIÐ, STAÐSETNING NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU

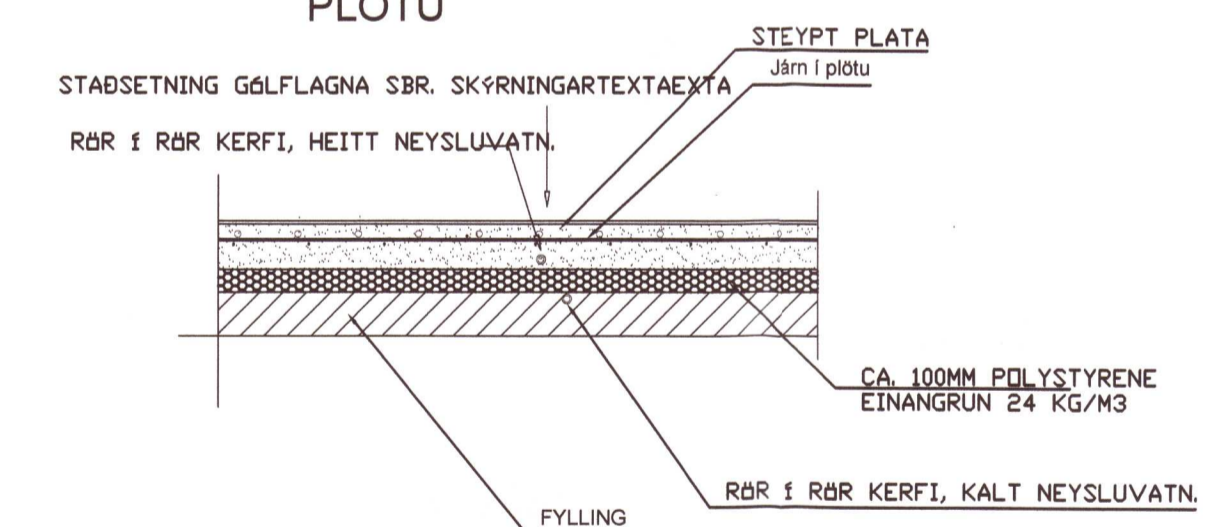

20202116

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

Hannað: I.H. Tolknað: I.H. Samþykkt: *[Signature]*
 Kennitala: 110383-5339

MOSAR 14 Í LANDI STÓRAFLJÓTS
 BLÁSKÓGABYGGÐ
 LAGNIR
 GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
 SKÝRINGAR

Mkv. 1/50. Tölkn. nr. 3-1.1. Vörk nr. 1255

Áritun samþykkingarhöfundar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa | Dags. A | MAÍ '20