


GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA, 1:50

DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR
 [KENNISNIÐ]

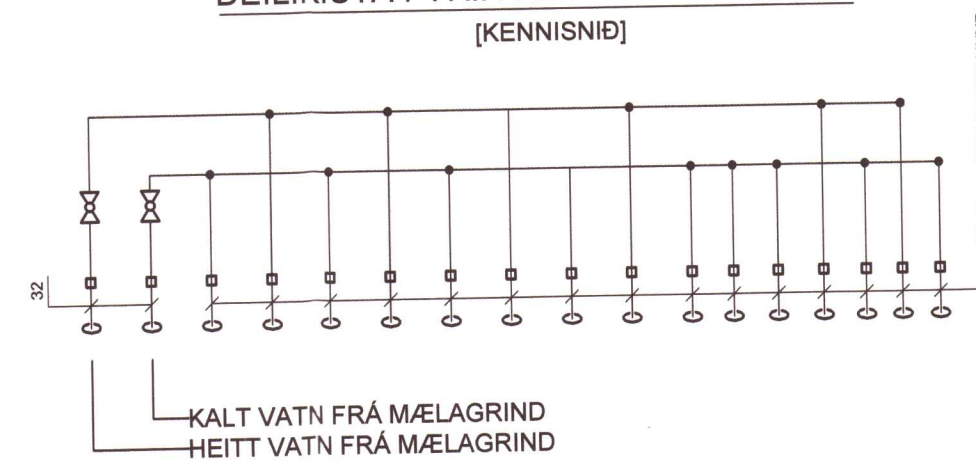

LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRALEIDD SPÍRALVÖÐ SÍVÖL STÁLROÐ ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT $\geq 0,6\text{mm}$). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 M/KLST EN Ø125 ANNARS STADAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÜMMIÞÉTTILISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNIS OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÅ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRDI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

- =OPID UNDIR OG/EDA YFIR HURD, EDA OPIN RIST.
- ☒ =ELDVARNALOKA E60.
- ☒ =STILLILOKA


3. VATNSLAGNIR

HEIMÆDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VÍÐ HREINLÆTISTÆKJI ERU 15 MM. NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.

NEYSLUKERFI:
 PÍPUR SKULU VERA AL-PEX, VOTTADAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÜREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO þaPEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPO. ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLÚTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNIS T.D. AMETAL FRÁ TA SEM BERTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VÍÐ TÆKI. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LÁNGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STUTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERÐI VATNSHEILD. YFIR ÖLL GÖT KOMA ROSETTUR.

Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST. KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

KENNISNIÐ, STAÐSETNING NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU

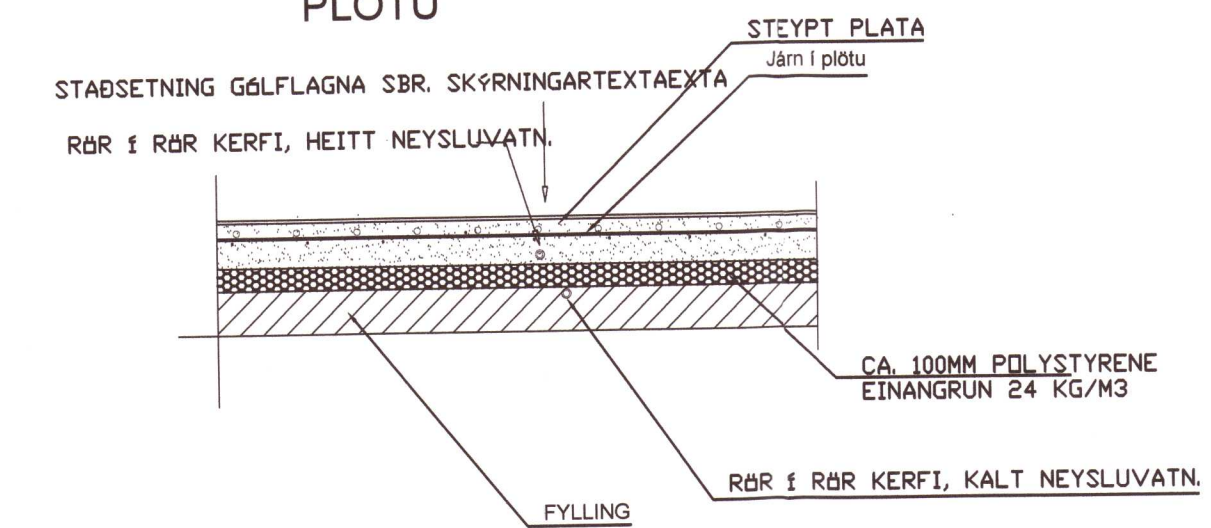

20202145

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

Hannað i.H. Táknað i.H. Samþykkt: Kennitala 110383-5339

MOSAR 16 Í LANDI STÓRAFLJÓTS BLÁSKÓGABYGGÐ
 LAGNIR
 GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA SKÝRINGAR

Mkv. 1/50 Teikn. nr. 3-1.1 Verknr. 1255

Ántun / Samþykkt / Önnur / Hönnunartíðni: Útgáfa Dags. A MAI'20