


GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA, 1:50

DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR  
 [KENNISNIÐ]

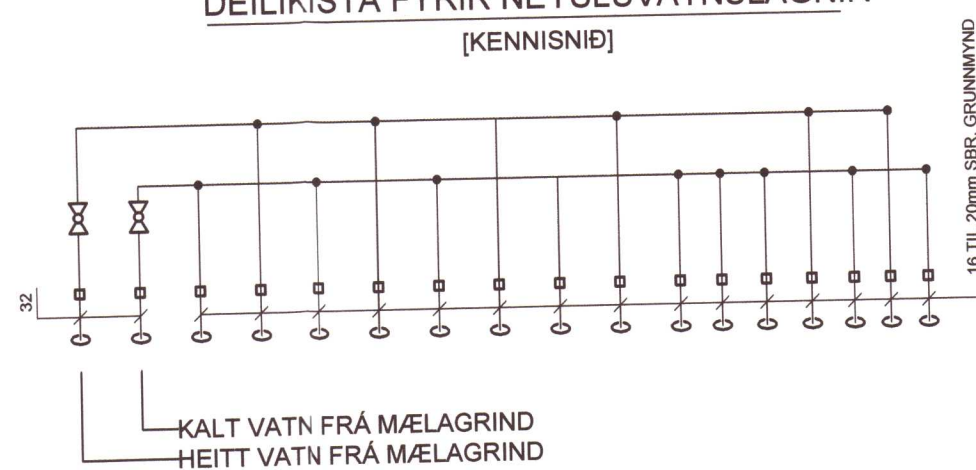

LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRALEIDD SPÍRALVÖÐ SÍVÖL STÁLROÐ ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT  $\geq$  0,6MM). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 M/KLST EN Ø125 ANNARS STAÐAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÚMMIPÉTTILISTA, LINDABSAFE EDA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNÍ OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRDI EDA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

→ =OPIÐ UNDIR OG/EDA YFIR HURÐ, EDA OPIN RIST.      ⊠ =ELDVARNALOKA E60.  
 ⊠ =STILLILOKA


3. VATNSLAGNIR

HEIMÉÐARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENINGAR VÍÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM. NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.

NEYSLUKERFI:  
 PÍPUR SKULU VERA AL-PEX, VOTTADAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO PEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSBO. ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFLI EFNÍ T.D. AMETAL FRA TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVEMLEGA ALLA STÚTA TIL TENINGAR VÍÐ TÆKI. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEINGINGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STUTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.

Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST. KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRYSTINGI.

KENNISNIÐ, STAÐSETNING NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU

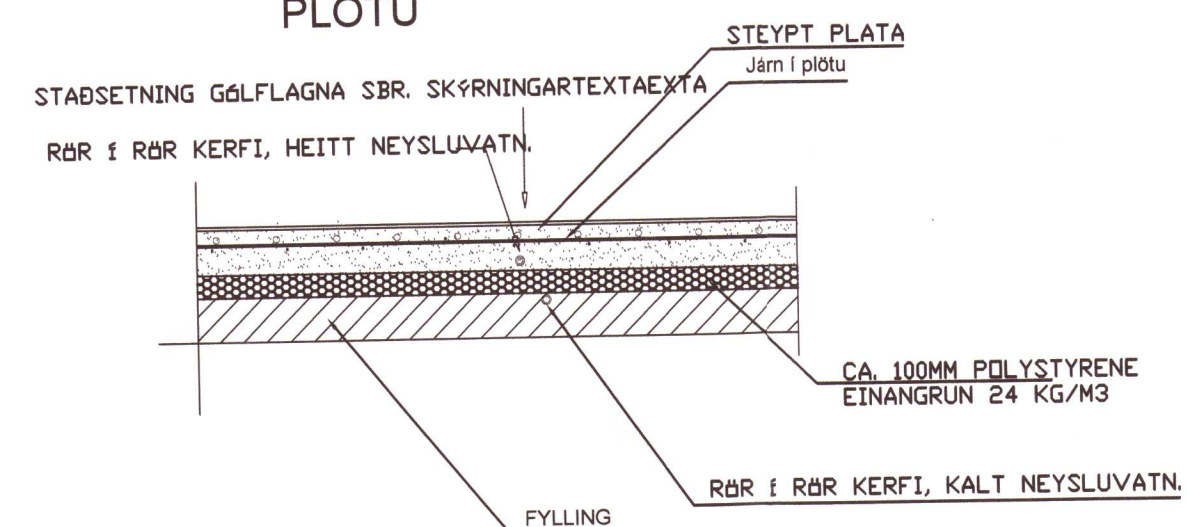

20202161

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.  
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík  
 Sími: 695-4337  
 e-mail: ivar@vha.is  
 www.vha.is  
 Kennitala: 540212-2790

Hannad I.H.    Tolknað I.H.    Samþykkt: *[Signature]*  
 Kennitala 110383-5339

MOSAR 18 Í LANDI STÓRAFLJÓTS  
 BLÁSKÓGABYGGÐ  
 LAGNIR  
 GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA  
 SKÝRINGAR

Mkv. 1/50    Teikn. nr. 3-1.1    Verk nr. 1255

Ártun/samþykkingardagur / hönnunardagur:    Útgáfa A    Dags. MAÍ '20