

Grunnmynd neysluvatnslagna  
 M 1:50

Neysluvatnslagnir:  
 Öll pípuþmál eru í mm.  
 Stofnæðar skulu liggja fyrir utan byggingu og grafnar niður í jörð.  
 Neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi.  
 Idráttarrör eru ýmist HD-polyethylen eða PEH en ídrægin rör pex rör.  
 Þar sem ekki annað er tekið fram eru lagnir ø16x2,0 þar sem ekki annað er tekið fram eru lagnir ø16x2,0 pex rör í 32mm PEH sett undir gólfplötu.  
 Lagnir ofan við plötu skulu vera úr ryðfríu pressu fittings efni.  
 Sé ekki annað tekið fram á teikningum eru lagnir Ø15x1,0

Neysluvatnslagnir úr PEX skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3kist. við 15bar þrýsting og minnka þrýstinginn eftir 30 og 60min. og svo eftir 3kist. Niðurstöður skal skrá á til þess gert prófunarblað og vera undirritað af pípuþræningameistara hússins.  
 RF lagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni við 8 bar þrýsting.

- Skammtafanir:
- PVC plastör, pvc (rauðbrún)
  - PP plastör, pp (grá)
  - BR brunnr
  - GN gólfniðurfall með vatnslás
  - GSN gegnumstremmisniðurfall í gólf
  - PN þakniðurfall
  - HL handlaug
  - VS vatnssalerni
  - SB/BK steyplbað/þaðkar
  - EV eldihúsvaskur
  - UV uppþvottavél
  - PV þvottavél
  - SV skólvascur
  - KR spúlkran
  - NF útiníðurfall
  - HR hreinsistútur með loki
  - BS brunaslanga
  - FN fallstammi nr. N
  - UT útlöftun
  - UKR útikrani með tæmingu
  - BK Busluker
  - PU Pípa upp

ath.  
 Gera þarf sérstakar ráðstafanir til að vernda rör sem lagðar eru undir vegg.

Línugerðir:

- Kalt neysluvatn
- - - Heitt neysluvatn


Lagnir í veggjum eru ál-pex.

DN12: 16x2,2	nefnd á teikningu	ø16
DN15: 20x2,8	-----	ø20
DN20: 25x3,5	-----	ø25
DN25: 32x4,4	-----	ø32

Lagnir utanálggjandi eru ryðfríar.

DN12: 15x1,0	nefnd á teikningu	ø15
DN15: 18x1,0	-----	ø18
DN20: 22x1,2	-----	ø22
DN25: 28x1,5	-----	ø28
DN32: 35x1,5	-----	ø35

Snið sýnir legu neysluvatnslagna í idráttarrörum undir steyptri plötu. Kaldar lagnir undir einangrun en heitavatnslagnir ofan við einangrun.

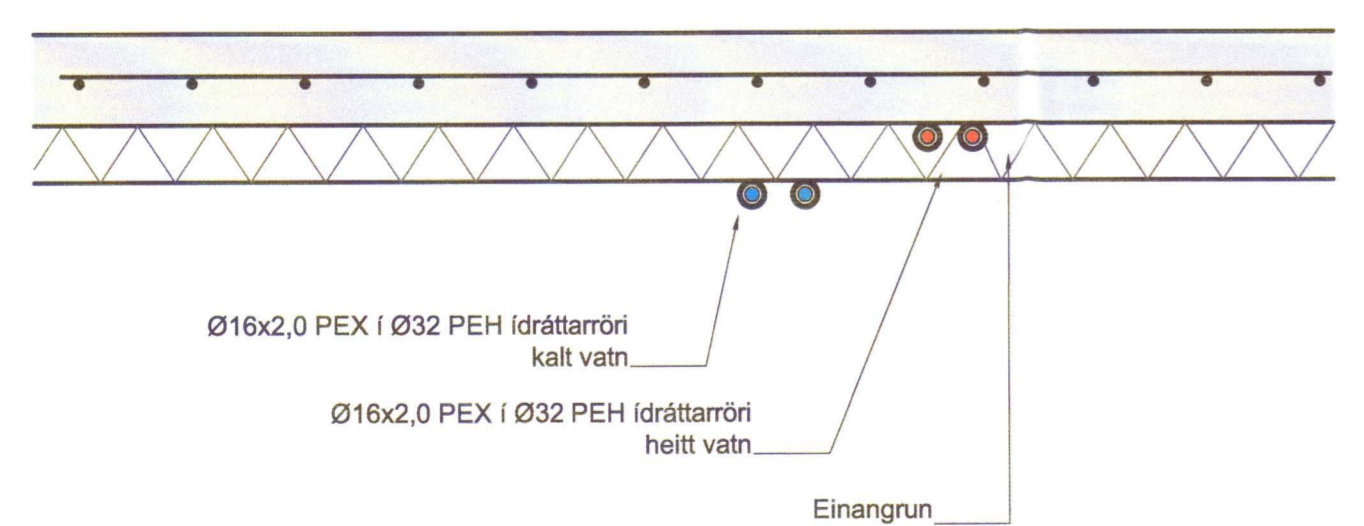

Staðsetning neysluvatnslagna í gólfi  
 M 1:10

2020 489

~~2020 492~~



Sandholt 6  
 Íbúðarhús  
 801 Selfoss

Lagnir  
 Neysluvatnslagnir  
 Grunnmynd, snið & skýringar

TEKNIÐNÚMÉR	BLAÐSTÍFERÐ	HANNAÐ	ÖJ
8156_001	A1	TEKNAÐ	ÖJ
01_2_30_01		YFIRFARIÐ	
DAGS.	MÆLIKVARIÐ	ÚTGÁFA	
09.09.2019	1:50	1:10	A
SAMBÝKILT:	Guðmundur Hjálteinn M. 070966-5579		
Höfundarstjóri:			