

Skýringar


Grafa skal út fyrir húsgrunninn niður á fastan óhreyfðan jarðveg.
 Grafa skal jafnt út útyrri undirstöður og djúpt úlgratrar er.
 Grunnur skal hreinsaður vel áður en fyllt er í hann.
 Fyllt skal í grunn með frostþolinni mól og hún þjöppuð í vættum lögum.
 Þjöppun á fyllingu skal vera 100% standard proctor. Þykkt laga fer eftir þyngd þjöppunartækis skv. töflu hér að neðan.
 Þegar fyllt er innari sökkla skal þess gætt að fyllt sé báðum megin við sökkulvegg.

Tafla yfir þjöppun


Tæki	Lagþykkt (cm)	Fjöldi yfirferda
10 tonna vibróvaltarei	80	6
5 tonna vibróvaltarei	40	6
0,5 tonna vibróplata	30	4
0,1 tonna vibróplata	20	4

Steypa
 Undirstöður og jarðgöf S 200
 Gölfplata S 250

15 Plötubýkkð í cm
 Öll mál yfir 1 m eru í metrum annars í mm

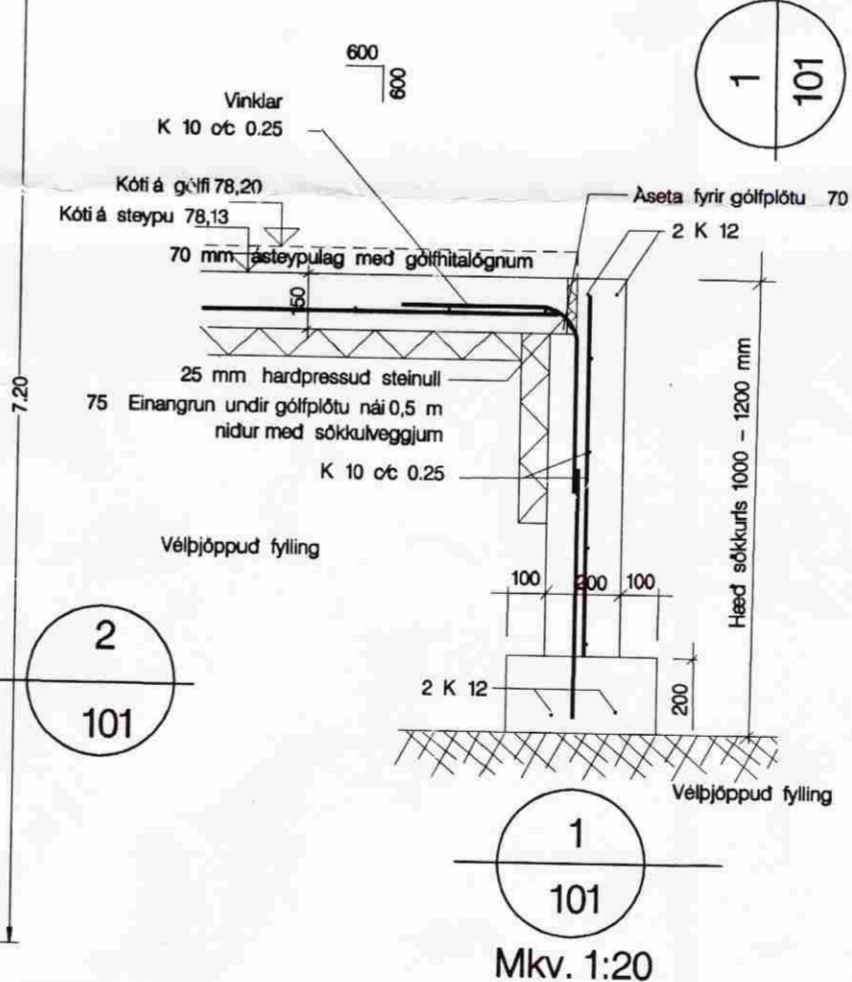

Mkv. 1:20

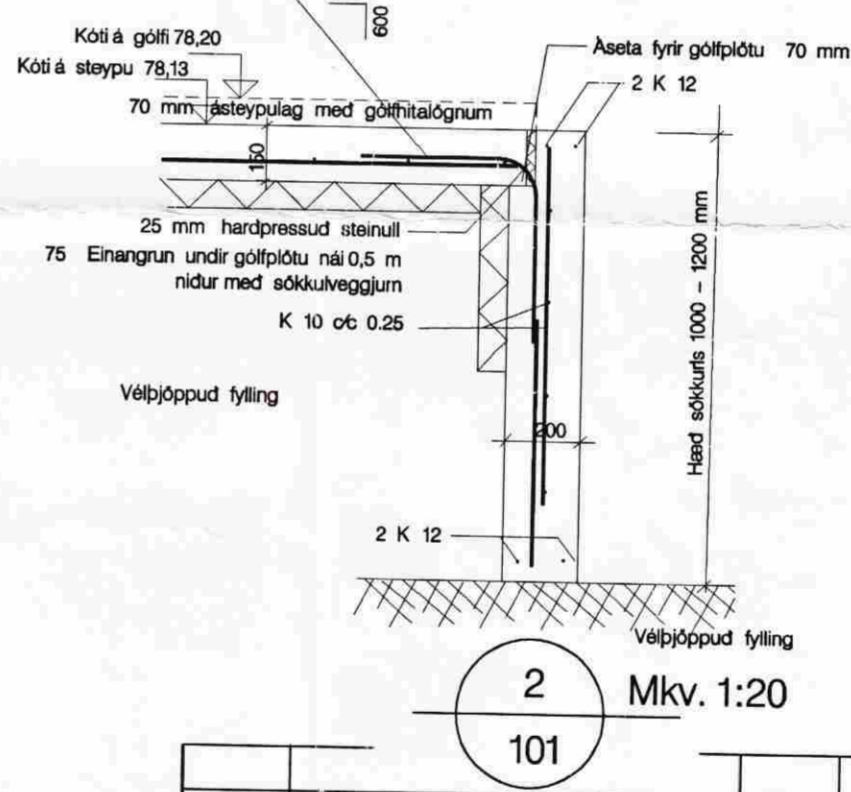

Mkv. 1:20

Br.	Texti	Dags.	Samb.

Vigfús Sigurðsson
 Byggingartæknifræðingur f.T.F.I
 Höfðabrekku 10 - 640 Húsavík
 Sími 464 2080 Tölvupóstur asdisogvigfus@simnet.is

Austurhof 6 - Flúðum
Undirstöður, grunnmynd og snið

Hannad: VS	Telknað VS	
Yfirf.:	Mælt	
Mkv. 1:50, 1:20	Verknr.: 06-02	Bis.: 101
Samb. Vigfús Sigurðsson	Dags sept 2006	Útg.: 01