

SKÝRINGAR

1 FRÁVEITULAGNIR INNAHÚSS

- PÍPUR OG TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR STEINEFNABUNDNU PP-PLASTI MEÐ MÚFFUTENGJUM, T.D. REHAU RAUPIANO EDA SAMSVARARNDI.
- LAGNIR SKULU HAFNA A.M.K. 1,0% HALLA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

- MESTA FJARLÆGD MILLI UPPHENGJA ER SEM HÉR SEGIR:

NAFMÁL	LÓÐRÉTT(m)	LÁRÉTT(m)
32-50	0,5	1,0
75	1,0	1,5
100	1,0	2,5

- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20mm ÖBRENNANLEGRI EINANGRUN
- YFIR EINANGRUN SKAL VEJFA MJÚKUM PLASTDÚK.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

ÚL = ÚTLOFTUN
FP = FALLPÍPA
HR = HREINSILOK

2 NEYSLUVATNSLÖGN

———— KALT VATN
----- HEITT VATN

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDID HD POLYETHYLEN) NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FÓÐURRÖR SÉU ÚR PE (POLYETHYLEN). VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

ADRAR LEIÐSLUR Í VATNSLÖGN ERU ÚR RYDFRÍU STÁLI AISI 316 MERKT RS Á TEIKNINGUM.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKV. ÍST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN ADRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. ÞYKKT EINANGRUNAR:

Ø15 - 28 MM LEIÐSLUR: 20 MM
>28 MM LEIÐSLUR: 30 MM

10 - 20mm (3/8" - 3/4") RÖR: 20mm
25 - 40mm (1" - 1 1/2") RÖR: 30mm
50 - 100mm (2" - 4") RÖR: 40mm

KERFID SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AD TÆKJUM ERU 15x2,5 PEX

Heiti

EV	Eldhúsvaskur
HL	Handlaug
SV	Skolvaskur
BK	Baðkar
ST	Steyptið
UP	Uppþvottavél
DV	Þvottavél
VS	Vatnsalemi
GNG	Gólfniðurfáll (með gegnumstreymi)
IV	Inni vegg
PN	Pípa fer niður
PU	Pípa fer upp
UG	Undir gólf
UL	Undir lofti
UP	Undir plötu
VG	Við gólf
ÁV	Á vegg
ÍE	Í einangrun
BR	Breytistykki, járn í Mannismann kerfi

3 HITALGNIR:

OFNALÖGN:

———— FRAMRÁS
----- BAKRÁS

RÖR AD OFNUM ERU ÚR PEX Í KÁPU (KROSSBUNDID HD POLYETHYLEN) NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FÓÐURRÖR SÉU ÚR PE (POLYETHYLEN). HITARÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

- LAGNIR ERU ALMENNT UTANÁ LIGGJANDI OFAN PLÖTU
- SÝNILEGAR LAGNIR SKULU VERA ÓEINANGRADAR MANNESMANN
- ADRAR PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÓLKUM OG SKAL ÞYKKT EINANGRUNAR VERA SEM HÉR SEGIR:

10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm
25 - 40mm (1"-1 1/2") RÖR: 30mm
50 - 100mm (2"-4") RÖR: 40mm

- PÍPUR SKAL VEJFA MEÐ PLASTI UTAN YFIR EINANGRUN
- ÞAR SEM STOFNPIPA FER HÆRRA EN EFTI OFN Á GREIN SEM HÚN ÞJÓNAR SKAL SETJA SJÁLFRIRKA ÚTLOFTUN EFTI Á STOFNPIPUNA.
- Á ALLA OFNA KOMI LÖFTSKRÚFA OG STILLITÉ.
- ÖLL OFNATENGI ERU 10 mm.
- MESTA FJARLÆGD MILLI FESTINGA MÁ VERA SEM HÉR SEGIR.


STÁLPÍPUR:

SÝNILEGAR LAGNIR: 2,0m (Mannismann)

ADRAR LÁRÉTTAR LAGNIR: Ø10 - Ø32 : 2,5m
Ø32 - : 3,0m

- Á ALLA OFNA KOMI HITASTÝRDIR LOKAR.


TENING OFNA

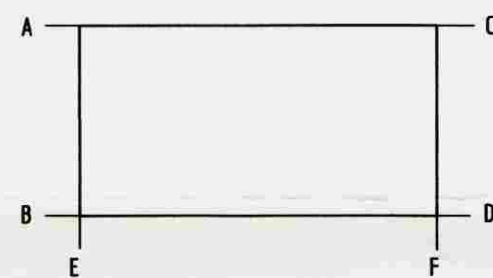

GÓLFHITALÖGN:

- EFNÍ Í GÓLFHITALÖGN SKAL VERA ÚR KROSSBUNDNU POLYETHYLENE MEÐ SÚREFNISFLÆDI VÖRN, T.D. REHAU PE-Xa RÖR EDA SAMBÆRILEGT.
- TENGISTYKKI SKULU HÆFA LAGNAEFNI
- LEGGJA SKAL GÓLFHITALÖGN ÞANNIG AD BIL MILLI PÍPNA SÉ SAMKV. TEIKN.

REYNSLUÞRÝSTINGUR ER 6 BAR.
FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

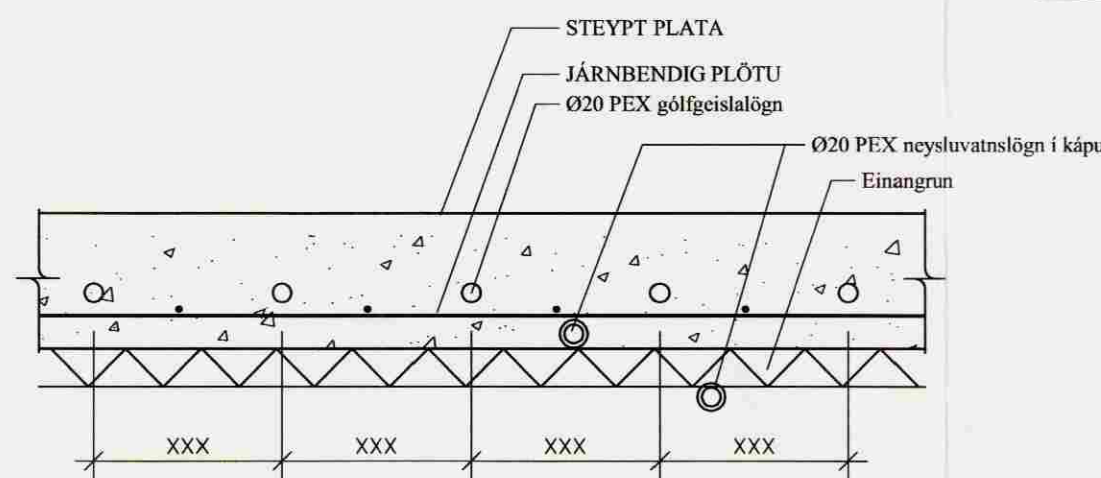

SNID Í GÓLFHITALÖGN, 1:10

5 SNJÓBRÆÐSLA:


EFNÍ Í SNJÓBRÆÐSLU SKAL VERA POLYBUTYLEN EDA POLYPROPYLEN ÞRÝSTIPÓL RÖRA SKAL VERA 4 BAR VIÐ 40°C. ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFID VIÐ 6 BAR ÞRÝSTING.

ÖLL TENGISTYKKI SKULU HÆFA RÖRUM. LEGGJA SKAL SNJÓBRÆÐSLURÖR ÞANNIG AD 250mm BIL SÉ Á MILLI RÖRA. SETJA SKAL SÉRSTAKA FJARLÆGDARKLOSSA MEÐ CA. 2,5m BIL TIL AD TRYGGJA RÉTT MILLIBIL.


ÞEGAR UNNID ER AD ÚTLAGNINGU OG ÞJÓPPUN Á SANDI SKULU LEIÐSLUR VERA Fylltar undir 3 BAR ÞRÝSTINGI.

VARMABRÆÐSLUSTUÐULL YFIRBORDA MIÐAST VIÐ 11,5 w/m2
VARMAGJÖF KERFISINS ER 230 W/m2
ÁÆTLAD ER AD VARMAORKA FYRIR KERFID FÁIST ÚR BAKRÁSARVATNI HITAKERFIS OG INNA SKOT GÆTI ORÐID UM 0,033 Us.

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í mm.

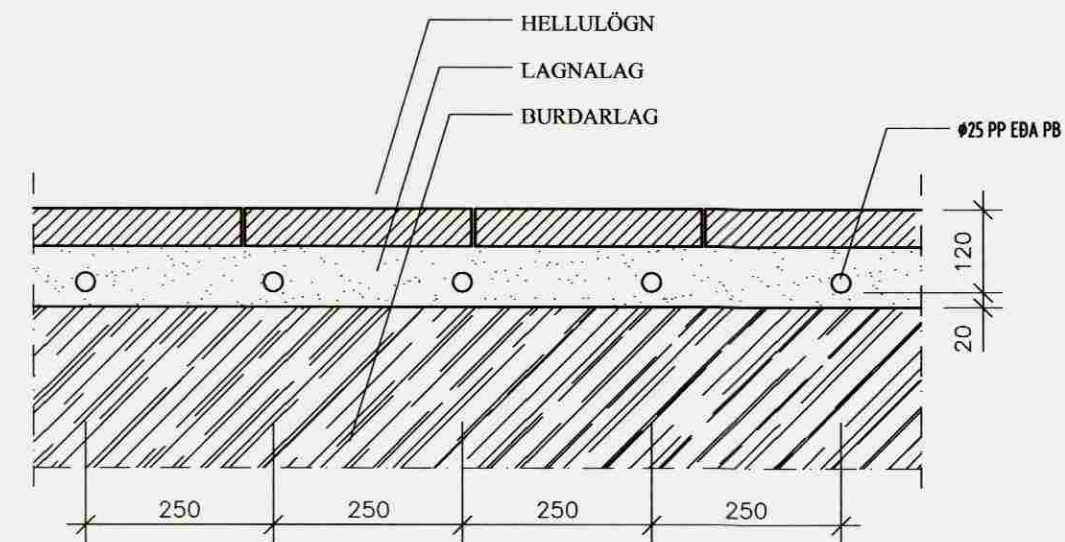

SNID Í SNJÓBRÆÐSLULÖGN UNDIR HELLUM, 1:10

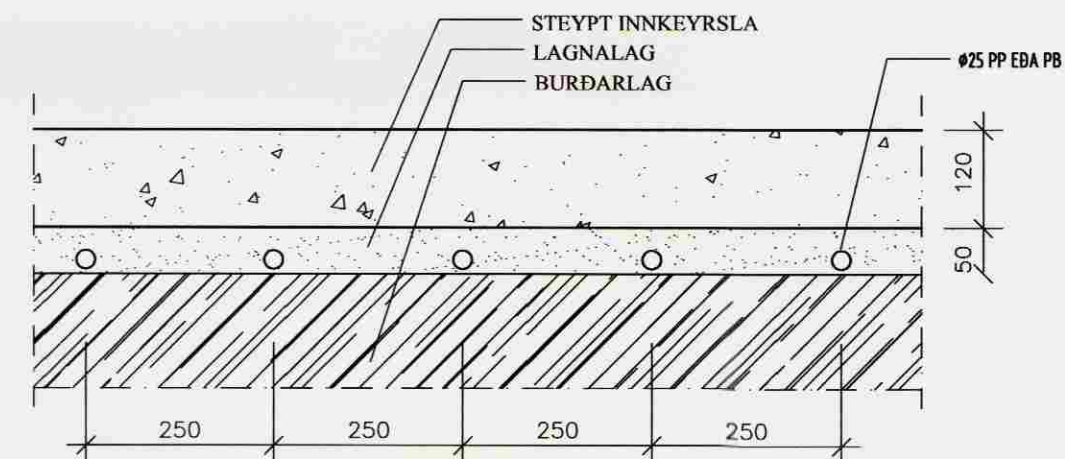

SNID Í SNJÓBRÆÐSLULÖGN UNDIR STEYPTU PLANI, 1:10

ALLUR FRÁGNAGUR, VINNA OG EFNÍ SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR OG ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST 65, 67, 68, 69.1

Samþykkt

27 MARS 2008

Byggingarfulltrúi uppsveita Amessýslu

C:			
B:			
A:			
nr.	Dags.	Af.	Breyting
Frumstærð blaðs A2			
AL - HÖNNUN EHF			
c/o Runólfur Þ. Sigurðsson Byggingateknif B.Sc. Skólbraut 30, 300 Akranesi Kt: 090157-2489 S: 431-3441 ; 862-9933 ; Fax 431-3442 Netfang: runolfur@al-honnun.is			
Verkeiti:			
EINBYLISHÚS, LAGNIR			
MIDHÚS II			
Verkjáttur:			
SKÝRINGABLAÐ FYRIR LAGNIR INNI OG FL.			
Dags. 01.12.07	Nr. 07104		302
Hannað: R.Þ.S.	Teikn: R.Þ.S.	Ath:	Mkv: 1:10
Samp. <i>R.Þ.S.</i>			kt: 090157-2489