



GRUNNA SKAL VOTRYMI OG BERA SÍÐAN Á "DÚK Í DÓS".
(NOTA MÁ T.D. GRUNNTAK EINA UMFERÐ OG SÍÐAN
TVÉR UMFERÐIR AQUAEPÓXY TVEGGJA ÞÁTTA LAKK).

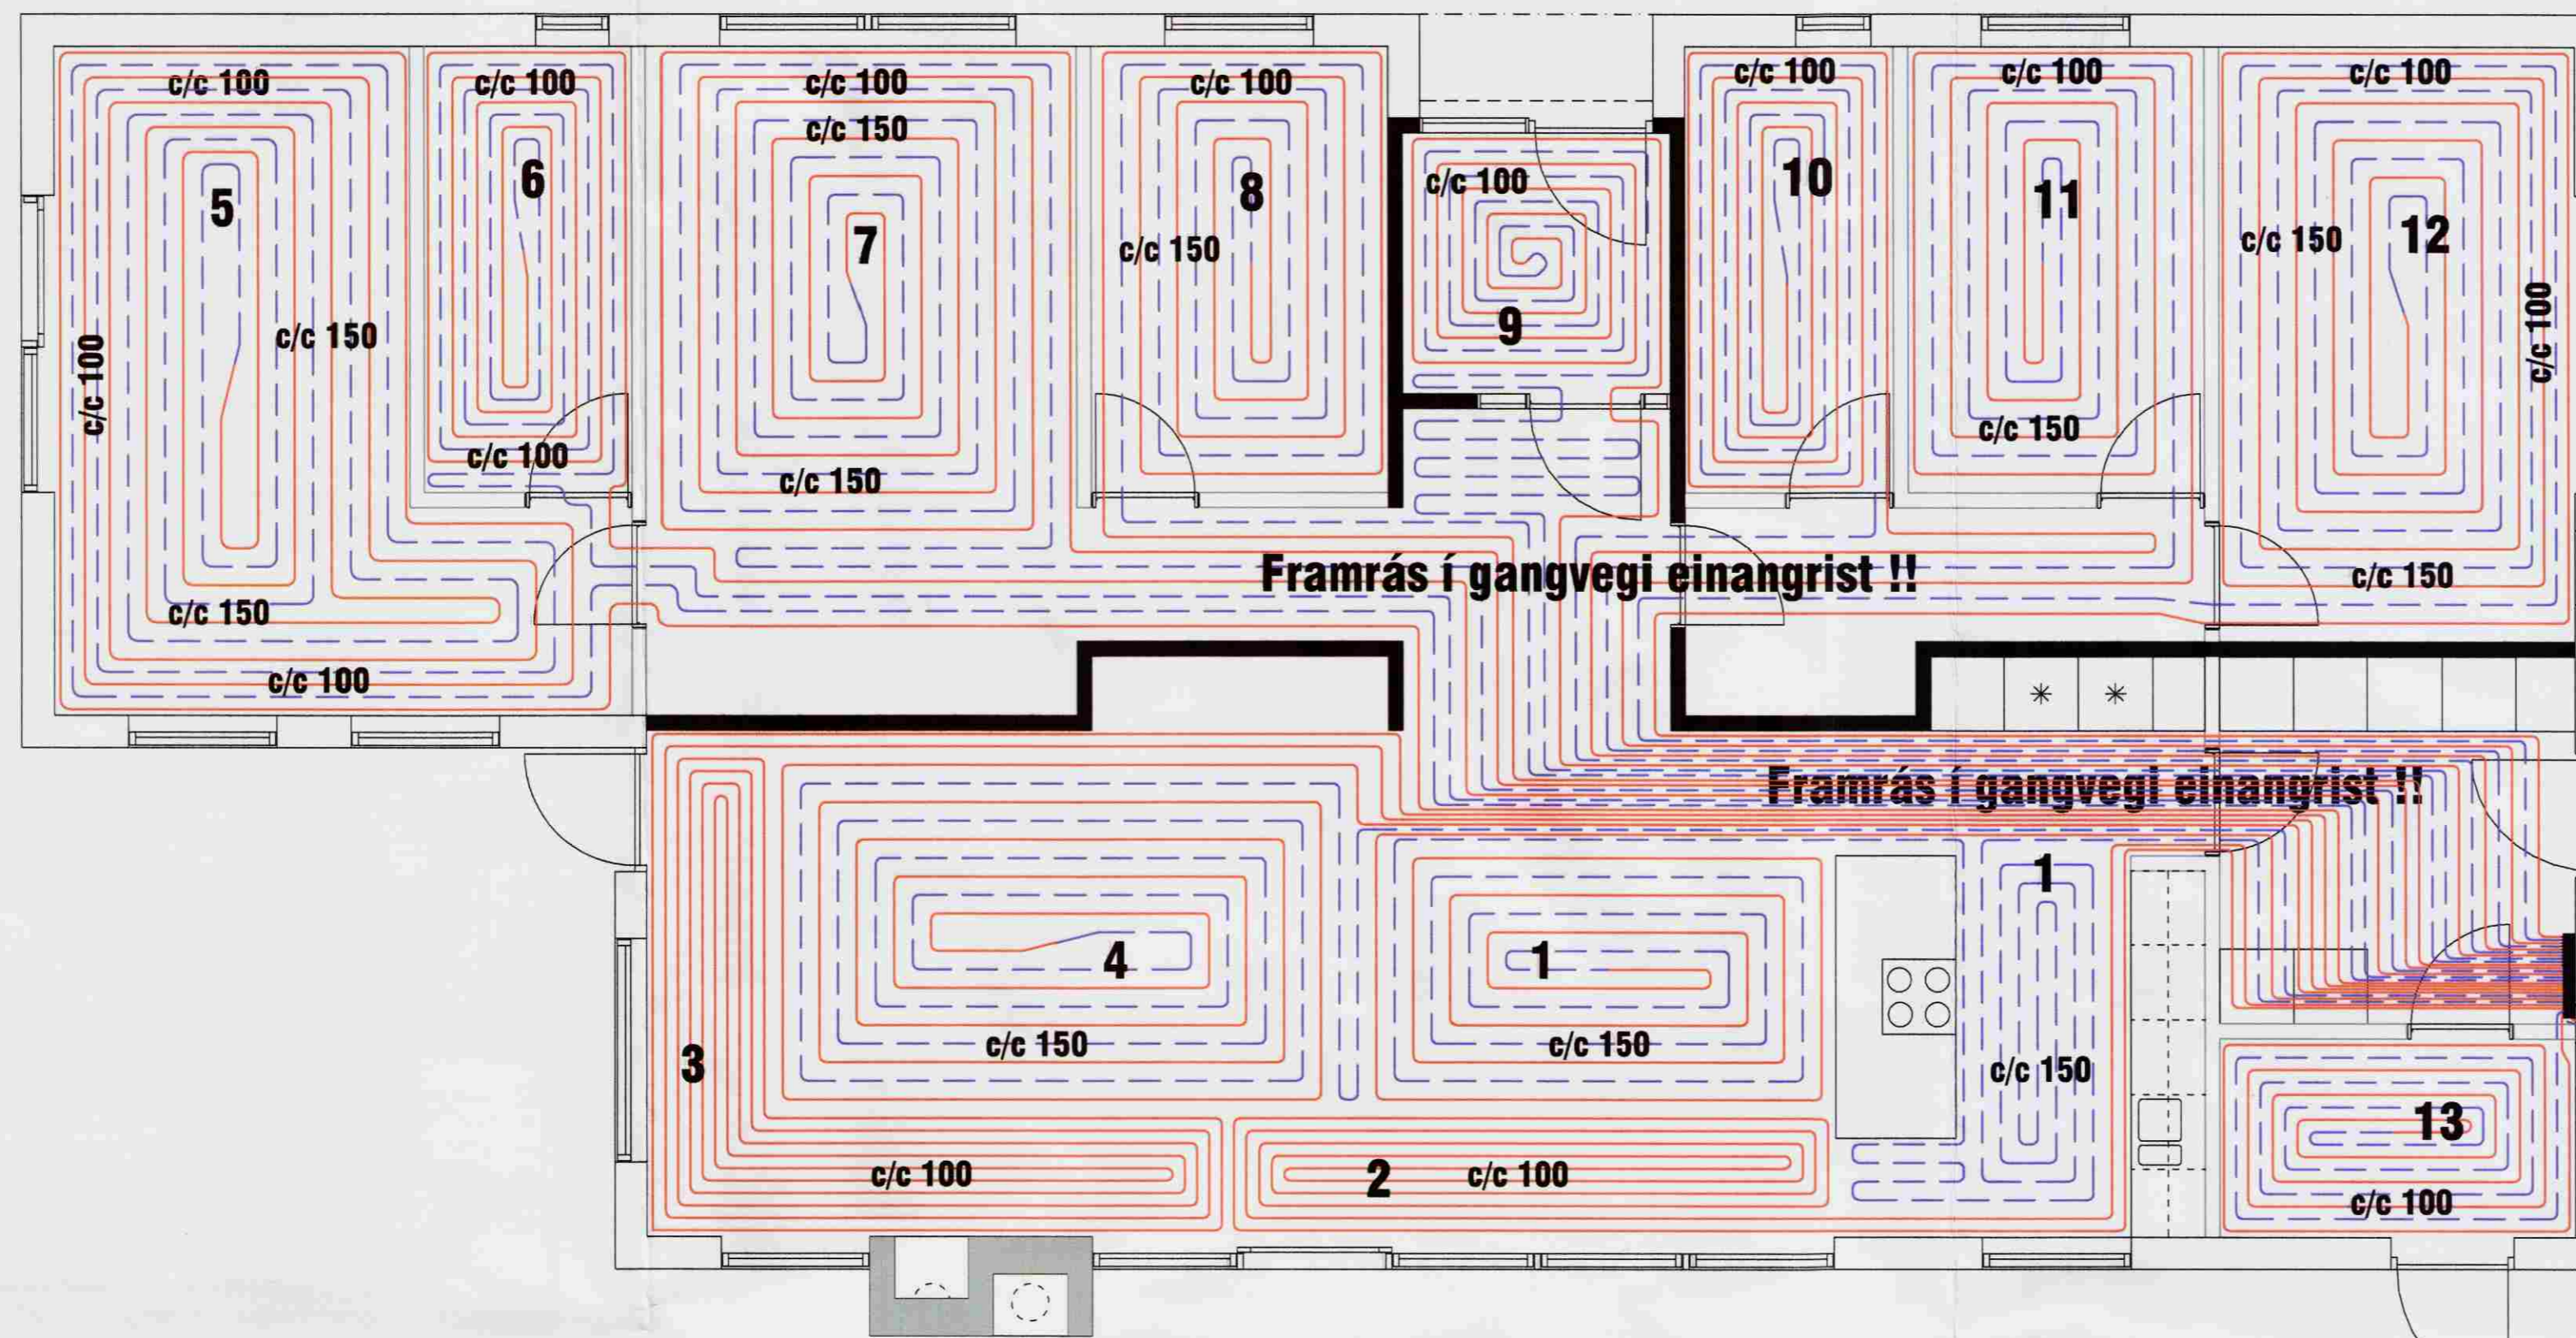

DEILIKISTA:
FRAM OG BAKRÁS DEILIKISTU ER
Ø20 PE-X Í 2x Ø50-70 ÍDRÁTTARRÖRUM MILLI HÚSA.
LAGNIR FRÁ DEILIKISTU
AD RYMUM ERU
Ø17 PEX Í ÍBUD OG Ø20 Í SKÜR.

**FARA SKAL VEL YFIR LEIÐBEINGAR FRÁ FRAMLEIÐANDA
ÁÐUR EN NIÐURLAGNING LAGNA FER FRAM !**

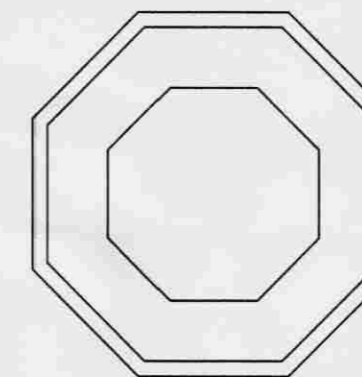

**ATHUGIÐ!
HITALAGNIR Í BÍLSKÚR
STEYPAST Í 140mm ÞYKKA PLÖTU.**

SKÝRINGAR VID LAGNIR




GÖLFHITALAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
HITALAGNIR Í ÍBUD ERU Ø17x2.0 PE-X, PB EDA ALPEX
MED SUREFNISKAPU EN 20x2.0 PE-X EDA ALPEX
MED SUREFNISKAPU Í SKÜR.
RÖR ERU LÖGD Í TAKKAMÖTTUR EDA ALDÜK OG
FLÖTAD YFIR MED ANHYDRYT.
RÖR ERU FRAMLEIDD SAMKVÆMT DIN 4726.
HITALAGNIR SKAL ÞRYSTIPRÖFA MED KÖLDU VATNI
Í 3 KLST. VID 9 BAR ÞRYSTING OG TAKA SKAL
ÞRYSTINGINN EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í
LOK PRÖFUNARTÍMA.
NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI PRÖFUNARBLAD.
ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ
RANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS.

LINUGERDIR:
— FRAMRÁS GEISLA (TUR)
— BAKRÁS GEISLA (RETÜR)

ATHUGIÐ:

SETJA SKAL 8MM ÞENSLUBORDA MILLI VEGGJA OG LAGNAR
Á ÞAD VID UM ALLA VEGGI OG Í HURDARGÖT, MILLIVEGGIR
SKULU MÁ NIDUR Á STEYPTA PLÖTU, EKKI LÍMA ÞÁ NIDUR
Á ÍLÖGN.

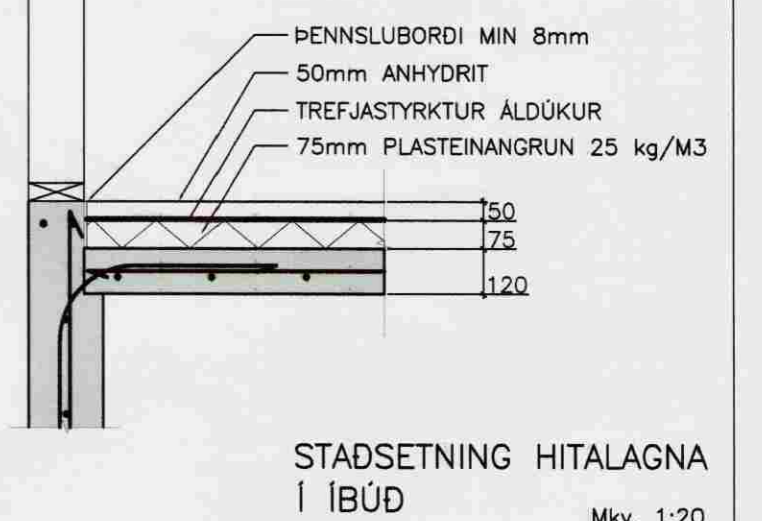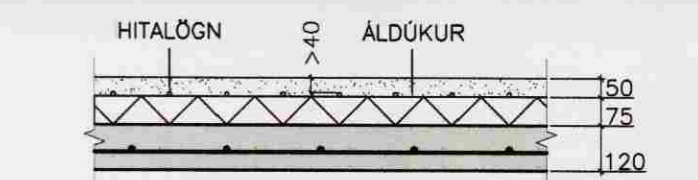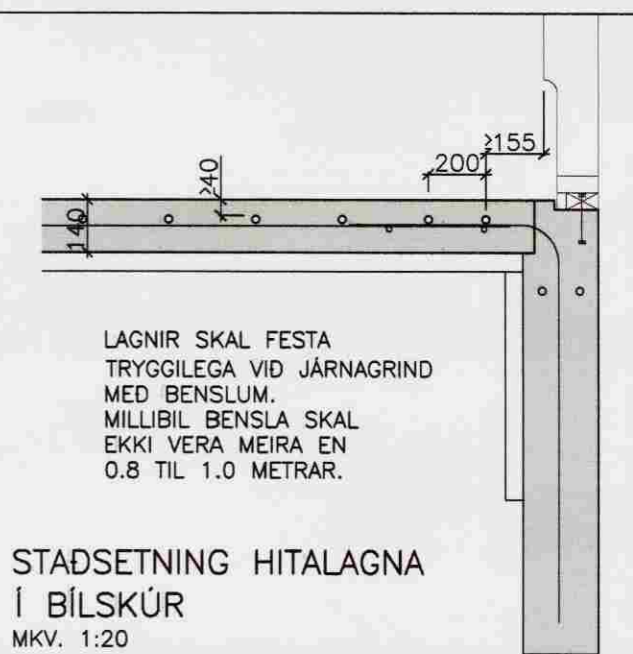

FRAMKVÆMD PRÖFS:

PRÖFUNARÞRYSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRYSTINGUR FRÁ VEITU P_{pröf}=1.5xP_{veitu}
(MINNST 15bar FYRIR NEYSLUVATN EN 9bar FYRIR HITALAGNIR)

VID FORPRÖF SKAL AUKA ÞRYSTING UPP Í 15bar (9bar) OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA
ÞÁ ÞRYSTING AFTUR UPP Í 15 bar (9bar) OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRYSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ
ÞRYSTINGUR EKKI HAFNA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÖFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRYSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFNA FALLID
MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÖF TELJIST HAFNA VERID LOKID
MED FULLNEGJANDI ÁRANGRI.

NIDURSTÖÐUR ÞRYSTIPRÖFANA:

1. FORPRÖFUN:

PRÖFID HEFST KL: _____ A _____ bar

ÞRYSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B _____ bar

ÞRYSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C _____ bar

2. ADALPRÖFUN:

ADALPRÖF BYRJAR EFTIR AD FORPRÖFI LYKUR KL: _____ C _____ bar


ÞRYSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D _____ bar

LEKI O JÁ O NEI

PÍPULAGNINGAMEISTARI: _____

DAGSETNING: _____

FRAMKVÆMT AF: _____

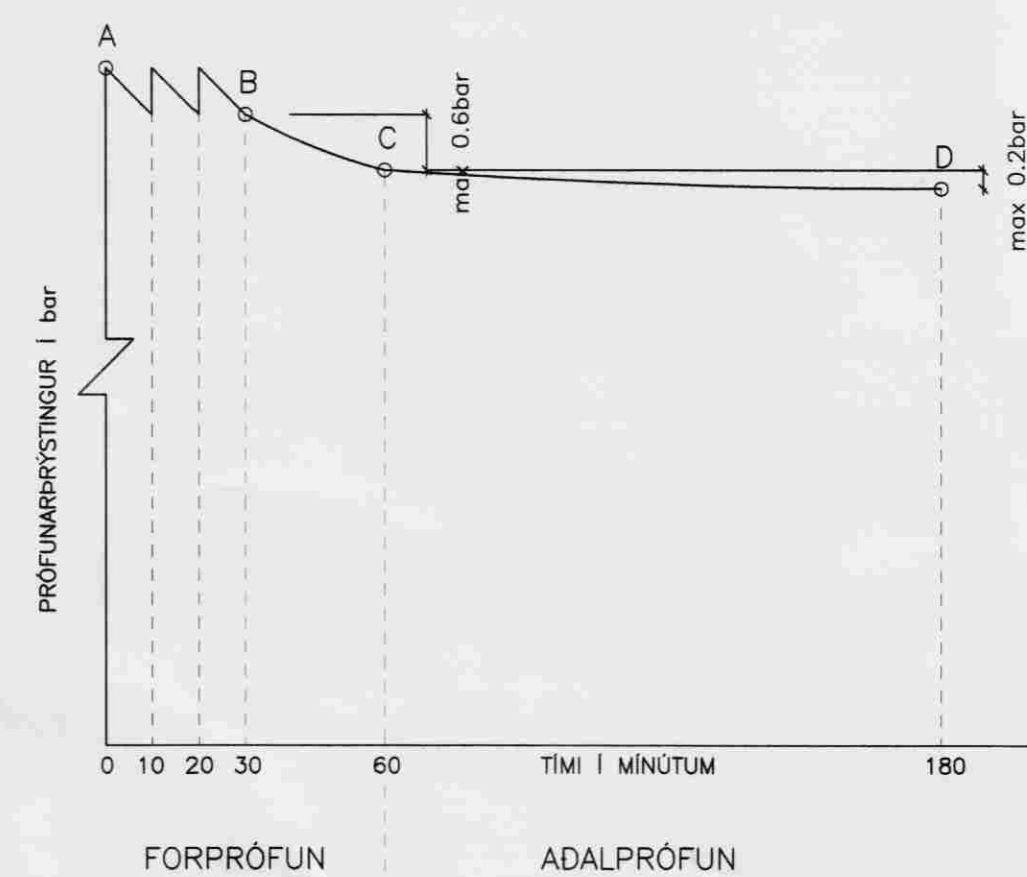

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTSETIÐ DAGS.	ÚTSETIÐ AF	SKÝRINGAR
1	04.08.2006	J.Á.	FRUMÚTGÁFA



BÆJARHOLT 9, LAUGARÁSI

GRUNNMÝND GÖLFHITALAGNA Mkv: 1:50

SNID Mkv: 1:20

SKÝRINGAR Mkv: 1:20

HANNA: GÍSLI RAFN GYLFASON TEKNA: GÍSLI RAFN GYLFASON

VERKNUMER: 0536 SKÝRINGAR: 0536-560-U1

DAGSETNING: 04.08.2006 TEKNING NÚMER: 560

020365-5799