

Samp. mál 1/10 2012
Rinnur

SKÝRINGAR

Veggir eru staðsteyptir, 180mm á þykkt. Veggur milli bílageymslu og íbúðar er staðsteyptur, 150mm að þykkt.

Sverleiki og staðsetning steypujárns er sýndur á sniðum.

Undir glugga og upp með þeim koma 2S12 sem ganga 600mm út með hvoru megin og yfir glugga koma 2S16 sem ganga 600mm út með hvoru megin.

Sperrur skulu boltaðar við U-flatjárn sem steypt er niður.

Steinsteypa skal vera af gerðinni C25/30 XC2 D16 S1-S4


Sjá frekari skýringar á teikningu C50.000

Breytingar frá fyrri teikningu er að ekki er gert ráð fyrir einangrunarmötum í útveggjum heldur eru útveggir staðsteyptir í flekamötum.

Allur frágangur, efni og smíði húsinu skal vera samkvæmt byggingarreglugerð nr. 441/1998 með síðari tíma breytingum.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

GRUNNMÝND 1:50

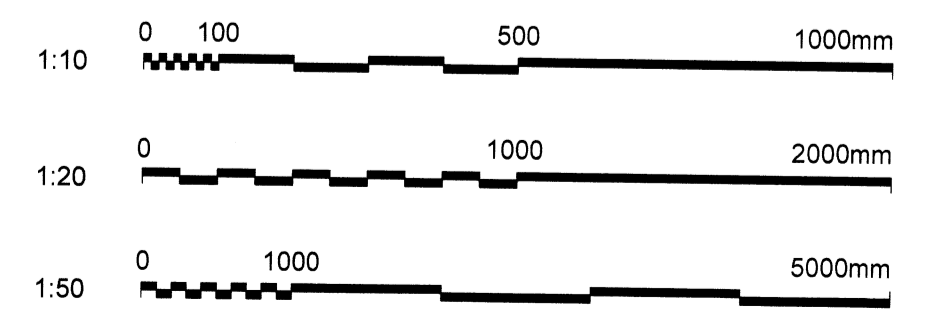

VERKÍS

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT: *VERKÍS* 150773-555

B 2012-09-27 BR. Á ÚTVEGGJUM JSæ JSæ GuJ ArG
 A 2012-05-31 VERKTEIKNING JSæ JSæ GuJ ArG

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKNINGAR HANN RYNT SAMÞ.

RÁÐAGERÐI - ÁSAHREPPI
 ÍBÚÐARHÚS
 GRUNNMÝND - BURÐARVIRKI
 VEGGIR, SNIÐ,
 SKÝRINGAR

VERKIFANG 12007 TEIKNING C51.002 B

V:\12\12007\tekn\C50\12007-C51.001-2.dwg

© Öll rétt og eðrið teikningar, að hluta eða í heild er höfð sérfrægi, leyfi höfundar