Skýringar:

Neysluvatnslagnir
Öll pípumál eru í mm.
Neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi.
Ídráttarrör eru HD-polyeten en ídregin rör pex rör.
Þar sem ekki annað er tekið fram eru lagnir ø16x2,0 pex rör í 25/30 sett undir gólfplötu eða í ílögn í eldra húsi.

Neysluvatnslangir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3klst. við 15bar þrýsting og minnka þrýstinginn eftir 30 og 60mín. og svo eftir 3klst. Niðurstöður skal skrá á til þess gert prófunarblað og vera undirritað af pípulagningameistara hússins.

Allt efni skal vera vottað Rannskóknarstofnun byggingariðnaðarins.

Skammstafanir:

PVC	plaströr, pvc (rauðbrúnn)
PP	plaströr, pp (grá)
BR	brunnur
GN	gólfniðurfall með vatnslás
GSN	gegnumstreymisniðurfall í gólfi
ÞN	þakniðurfall
HL	handlaug
VS	vatnssalerni
SB/BK	steypibað/baðkar
EV	eldhúsvaskur
UV	uppþvottavél
ÞV	þvottavél
SV	skolvaskur
NF	útiniðurfall
KR	krani
HR	hreinsistútur með loki
BS	brunaslanga
FN	fallstammi nr. N
UT	útloftun

Ath.
Gera skal raufar í steypta veggi fyrir lagnir eða steypa þær inn í veggi.
Gera þarf sérstakar ráðstafanir til að vernda rör sem lögð eru undir veggi.

Línugerðir:

Kalt neysluvatn
Heitt neysluvatn

Málsetning miðast við útbrún sökkla

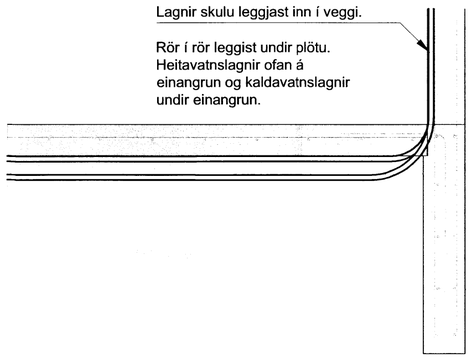

Staðsetn. stúta við útvegg og undir plötu

M 1:20

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
13 JUNI 2014
Byggingarfulltrúi

AÐALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA
VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Birtingaholt 5A, Hrunamannahreppi

Íbúðarhús
Neysluvatnslagnir

Skýringar
Snið og deili

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	GH
5203-001-230	A2	TEIKNAÐ:	SSt
01230-01		YFIRFARIÐ:	GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
Apríl 2014	1:20	A

SAMÞYKKT:
Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

O:\SSigurður Ágústsson_5203\001_Birtingaholt - Húsbygging\Gögn\Teikningar-teikningaskrá\5203-001-230.dwg