


SNJÓLAG	ÁLAGSSVÆÐI 1	Sk	2.10 KN/m <sup>2</sup>
	ÞAKHALLI 15'	Skd1	0,50 KN/m <sup>2</sup>
		Skd2	0,69 KN/m <sup>2</sup>
VINDÁLAG	GRUNNGILDI z = 8.0 m		1.96 KN/m <sup>2</sup>
NOTÁLAG	MILLIGÓLF		2.5 KN/m <sup>2</sup>
EIGINÞYNGD	MILLIGÓLF		0.4 KN/m <sup>2</sup>
EIGINÞYNGD	ÞAK		0.5 KN/m <sup>2</sup>
EIGINÞYNGD	STEYPA		25.0 KN/m <sup>3</sup>
STÁLGAÐI	K - KAMBSTÁL	f <sub>yk</sub>	= 500 MPa

ALLT KAMBSTÁL ER SUÐUHÆFT OG BEYGIST UM HJÓLASKÍFU MED ÞVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.  
 SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40xd. d=ÞVERMÁL STANGAR.  
 LÁRETT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.  
 UMHRERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR OP, NEMA ANNARS SÉ GETID.  
 STEYPA ER C25/30 MED 300 Kg SEMENT í m<sup>3</sup>  
 LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %  
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm  
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm  
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.  
 MINNSTA STEYPUHULA Á JÁRNUM ER 30mm

HREINSA SKAL MOLD OG ÖBURDARHÆFT EFNI ÚR GÓLFÍ FÝLLA UNDIR PLÖTU MED MÖL OG ÞJAPPA VANDLEGA. UNDIR NYJA GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA.

- xx.xx ENDANLEGUR GÓLFKÓTI í m.
- 180 ÞYKKT PLÖTU í mm.
- STEFNA BURÐARJÁRNA

**A**  
211213

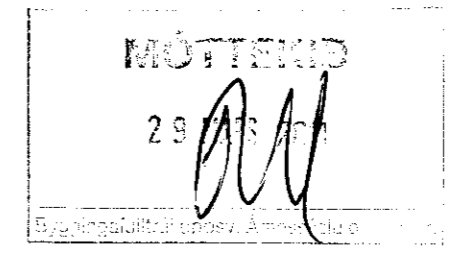

ADALHÖNNUÐUR  
 ÚTG. DAGS ÚTGÁFUFRILL HANNAD TEIKN YFIRF.

**VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF**  
 Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is

**MYNJASAFN**  
 SÓLHEIMAR, HRUNAMANNAHREPPÍ  
 845 Flúðir

**BURÐARVIRKI**  
 Endurnýjun gólfs í sal  
 Botnplata Grunnmynd

TEIKNINUMER	BLAÐSTÆRD	HANNAD:	GH
09225	A2	TEIKNAD:	GH
211		YFIRFARID:	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
Mars 2011	1:50	<b>A</b>	

SAMÞYKKT:   
 Kennitala: 414166-5561

**Grunnmynd 1.hæðar**  
 M 1:50