

HÖNUNARFORSENDUR
 14.12.10
 Byggingafræðingur, Ármessastu og Flásh.

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFERILL. HANNAÐ TEKN. YFIRF.

SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÓÁLAG ÁLAGSSVÆÐI 1 Skd 2,10 KN/m²
 Skd1 1,01 KN/m²
 ÞAKHALLI 15' Skd2 1,01 KN/m²
 VINDÁLAG GRUNNGILDI z=5.0 m 1.73 KN/m²
 NOTÁLAG GÖLF UNDIR STÓRGRIPUM 3.5 KN/m²
 NOTÁLAG VÉLTÆK GÖLF 10.0 KN/m²
 LÁRÉTT ÁLAG GRIPA Á VEGGI 2.0 KN/m²
 EIGINÞYNGD ÞAK 0.6 KN/m²
 EIGINÞYNGD STEYPA 25.0 KN/m²
 STÁLGEÐI K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 MPa
 ALLT KAMBSTÁL ER SUDUHÆFT OG BEYGIST UM HJÓLASKIFU MEÐ ÞVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.
 SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40x d. d=ÞVERMÁL STANGAR.
 LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.
 UMHVERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR OP, NEMA ANNARS SE GETID.


STEINSTEYPA:

STEYPA ER C25/30 MEÐ A.M.K. 300 Kg SEMENT í m³
 LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.
 MINNSTA STEYPUHULA Á JÄRNUM:
 GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SYNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.

PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÜLUR
INNANHÜSS	15	20	20
ÚTANHÜSS	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35
ÁBURÐARKJALLARI	40	40	40
STEYPT AD JÖRD	50	50	50

STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGEÐI:
 K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS D = 5 x d
 d= ALLIR SVERLEIKAR
 SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:
 ÞVERMÁL STÁLS. d í mm 10 12 16
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800
 LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.



ATH.


EF TAKA ÞARF GÖT Í SÖKKUL OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM. SJÁ NÁNAR Á LAGNATEIKNINGUM.

xx.xx ENDANLEGUR GÖLFKÓTI í m.
 150 ÞYKKT PLÖTU í mm.

Í STAÐ K10c/c 200 Í PLÖTUM OG SÖKKULVEGGJUM ER HEIMILT AD NOTA BENDIJÄRN K189 (K6c/c150)

UPPGRÖFTUR, FYLING:

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN. FYLLA SKAL Í MED FROSTÖRUGGRI GRÚS, BLEYTA HÆFILEGA OG ÞJAPPA. ÞJÖPPUN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: E2 = 100 Mpa E2/E1 = 2.5

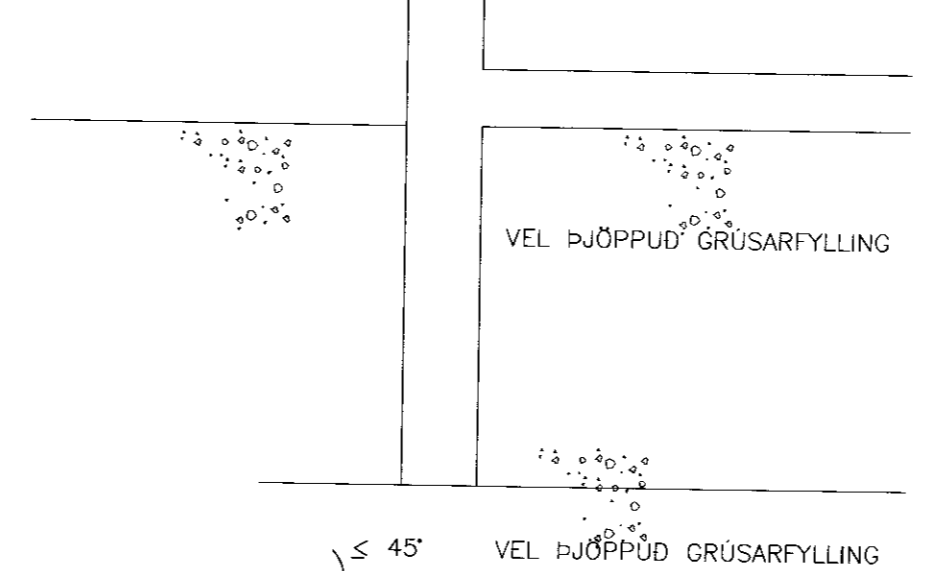

GRUNNMYND SÖKKLA 1:50

GRUNDUN SNID 1:20

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF
 Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 8900, Fax: 482 3914, Net: verkfr@verksud.is

SYÐRA LANGHOLT 4
 HRUNAMANNAREPPI

BURÐARVIRKI, HESTHÚS
 GRUNNMYND SÖKKLA OG BOTNPLÖTU

TEIKNINUMER	BLADSTÆRD	HANNAÐ	GH	NJ
10-063-20	A2			
201		TEIKNAD:	NJ	
		YFIRFARID:		
DAGS.	MÆLIKVARDI	ÚTGÁFA		
14.12.10	1:50	A		
SAMÞYKKT:				

K:\2010\10063-Syðra Langholt\Teikningar\063-20.dwg