
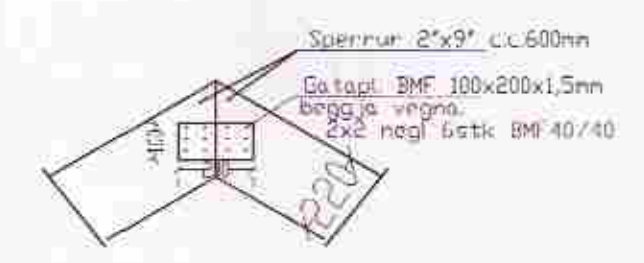




Snið A2 1:20
efst á göflum.

Snið í úthorn 1:20
Lárétt snið

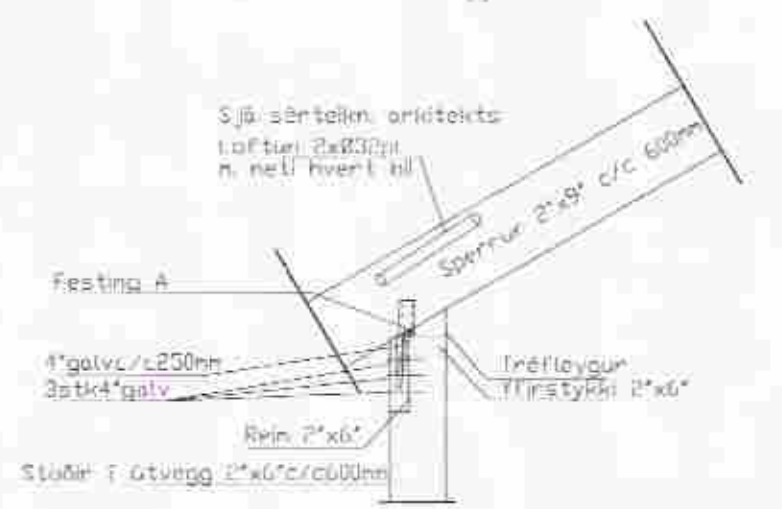

Snið A3.1 1:20

Snið A4 1:20

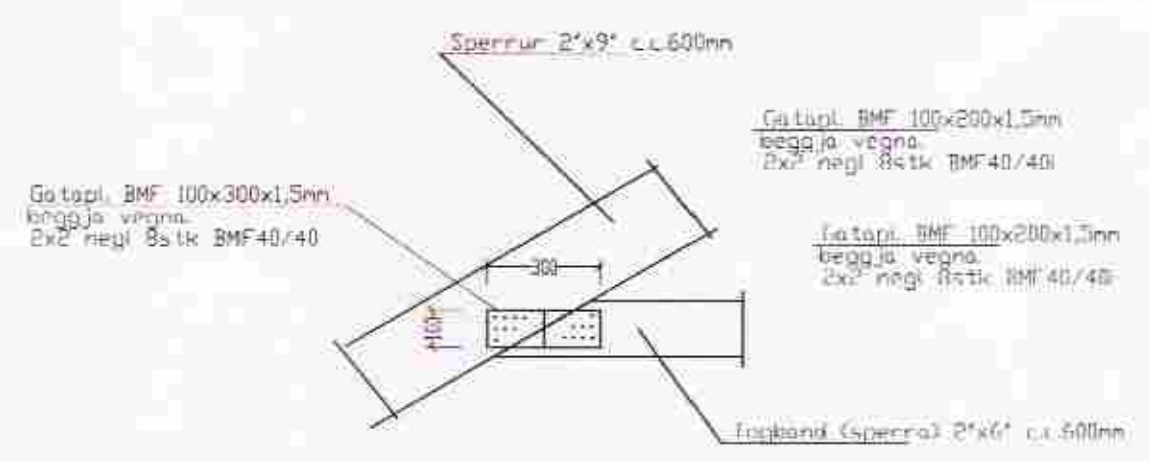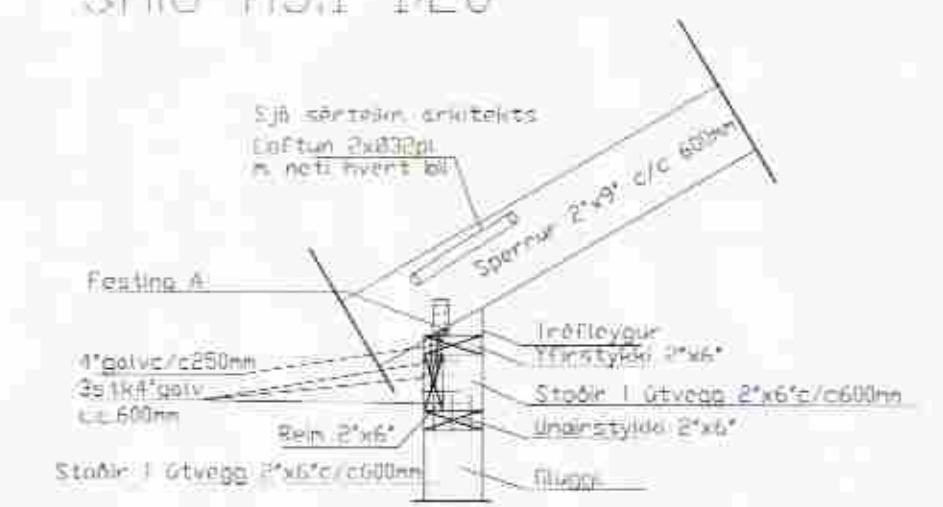

Snið A3 1:20

Snið A5 1:20

Grunnmynd Mkv. 1:50

Skýringar:

Burðarvirki timbur a.m.k. K18 skv. ÍS DS 413 og burðarvirki stál Fe 360 skv. ÍS DS 412. Heilklaða skal þak með 1'x6" og negla með 3x3" galv. í hverja sperru. Bárujárn skal negla með 43/75 kambösum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars skal negla í aðra hverja báru. Naglaraðir skulu vera með 60cm millibili. Hliðra skal neglingu við þakbrún þannig að hún lendi í sitt hvoru barðinu. Allar ónefndar sperrur eru 2'x9".
Útfæra skal loflun í þakið skv. teikningu og í samráði við arkitekts. Vindstífingu í útveggjum skal gera með 9 mm valnsholnum krossvið með neglingu í grind 2 1/2" galv nógjum c/c 20cm (í stöðir, yfir og undirstykki) þar sem fótrem leggst á steypu skal setja tjörupappa á milli. Reimar, stöðir undir og yfirstykki 2'x6" yfir bílskúrsopi komi 2x2'x6" liggjandi.

Festingar:
Festing A: BMF vinkill 90x35x2,5x40 beggja megin. Lengri hliðin að sperru. Negl 5BMF 40/40 í sperru + 4BMF 40/40 í yfirstykki og frönsk skrúfa 10x100mm á ská niður í reim hvor vinkill.

Agúst Pálsson
Ragnars G. Gunnarsson

Breytingar			Austurbrúinir 9. Ásgarðslandi	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tekniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:20
			Smíðjuvegur 11a, 5445350, ragnargg@simnet.is	Nr. 3
			Snið og skýringar.	Dags. 2012.10.29
				kt.: 110947-2839