

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eithvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að lata hönnumi vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál



Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Grafíð er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plótu með frostfríri burðarhæfri bögglabergs- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalálag á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafí á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrr kornadreifingu og framkvæmda plötupróf.

Göt komi skv. lagnateikningum.

Allar festingar heitzinkhúðað eða ryðfrítt.
Nema annað komi fram.

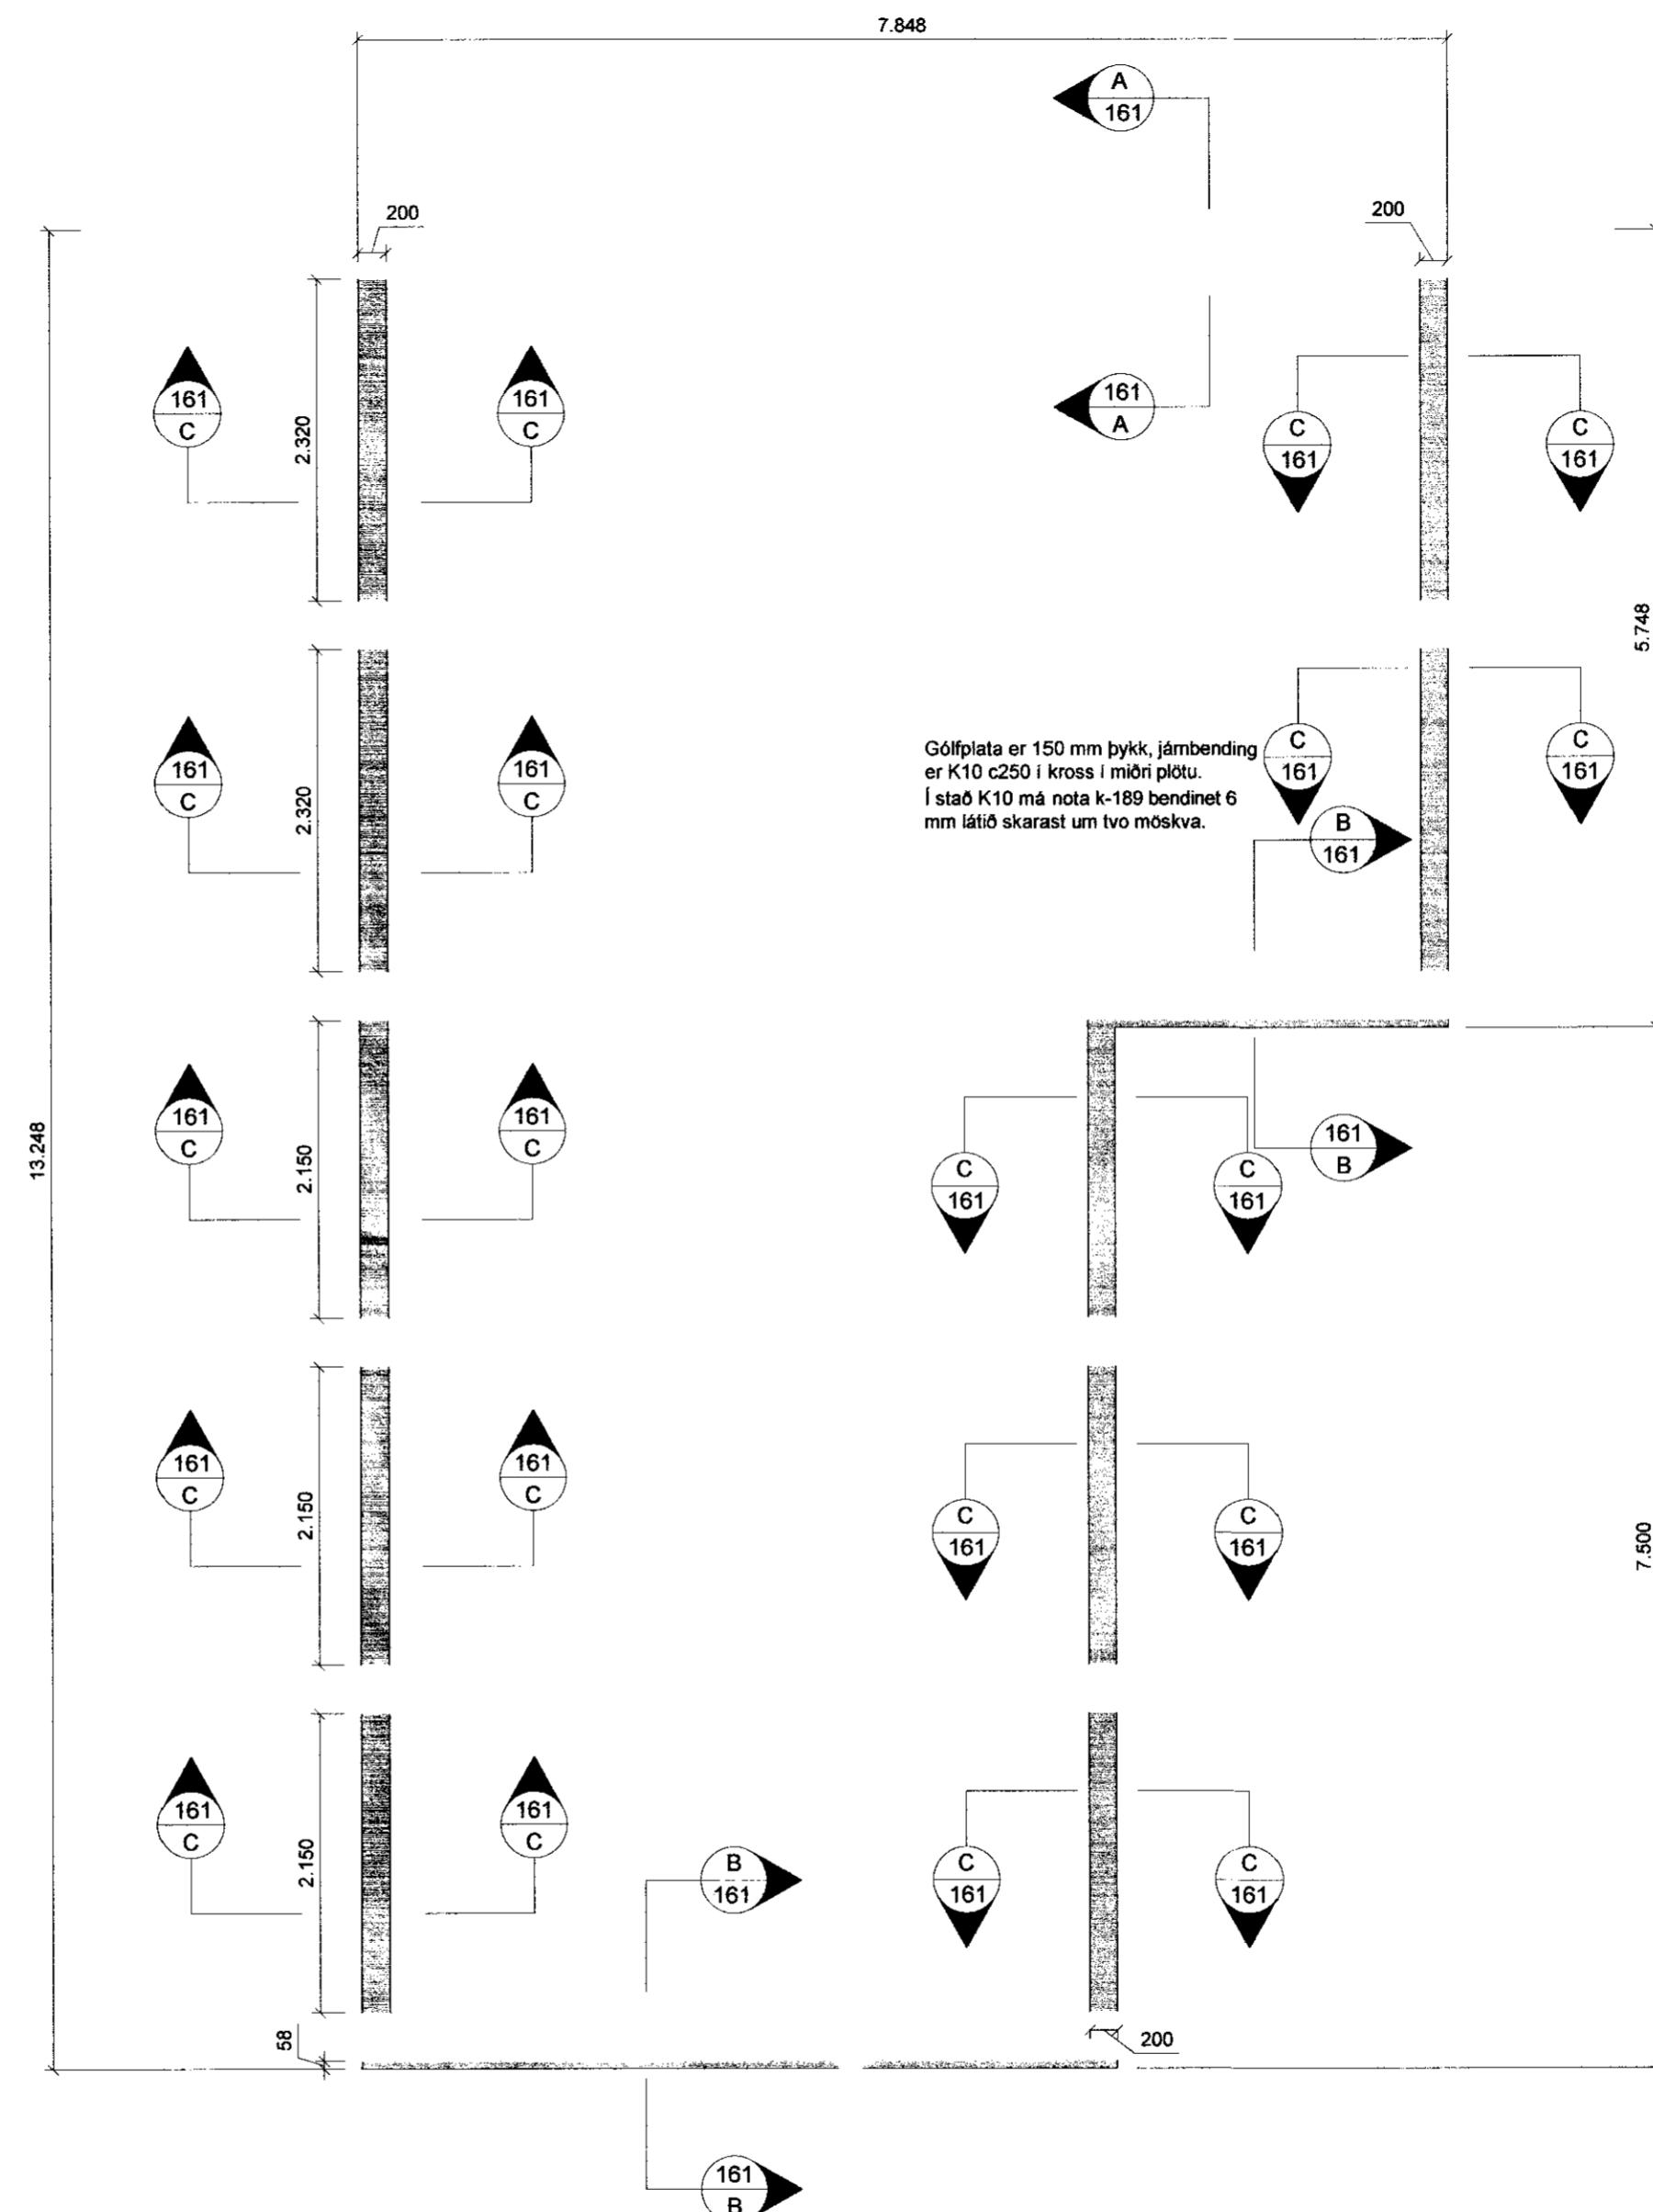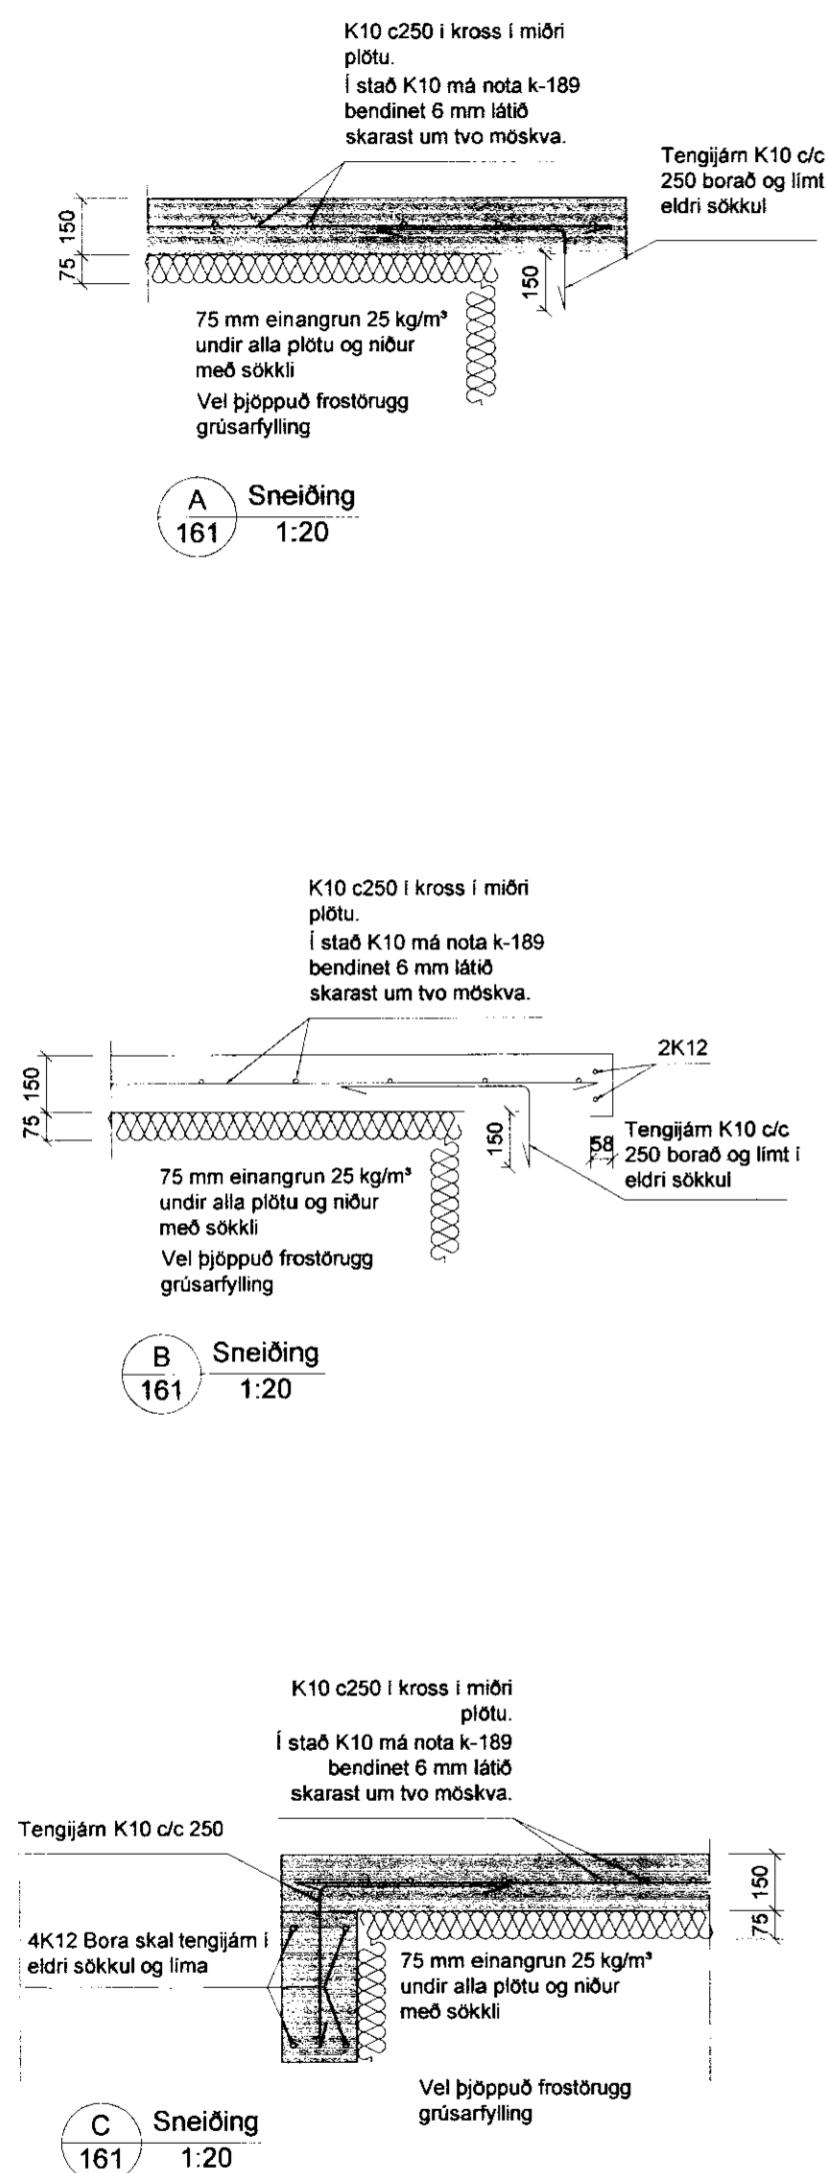

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2010-06	JHG	Steypet gólfplata í stað timburs
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fristundahús Arnarholtsbraut 4
801 Grímsnes- og Grafningshr.

Teikn nr:
161

Undirstöður
Gólfplata, snið, skýringar

Frumstærð:
A2

Dags: 2010-06 Mkv: 1:20 1:50 Hann: GPS
Samp: 020162-3099 V.nr. 10-024 Teikn: JHG