


40mm plaströr skal lagt í jörðu 20 metra frá húsi að götukassa rafveitu ídregið 4x25q Álstreng

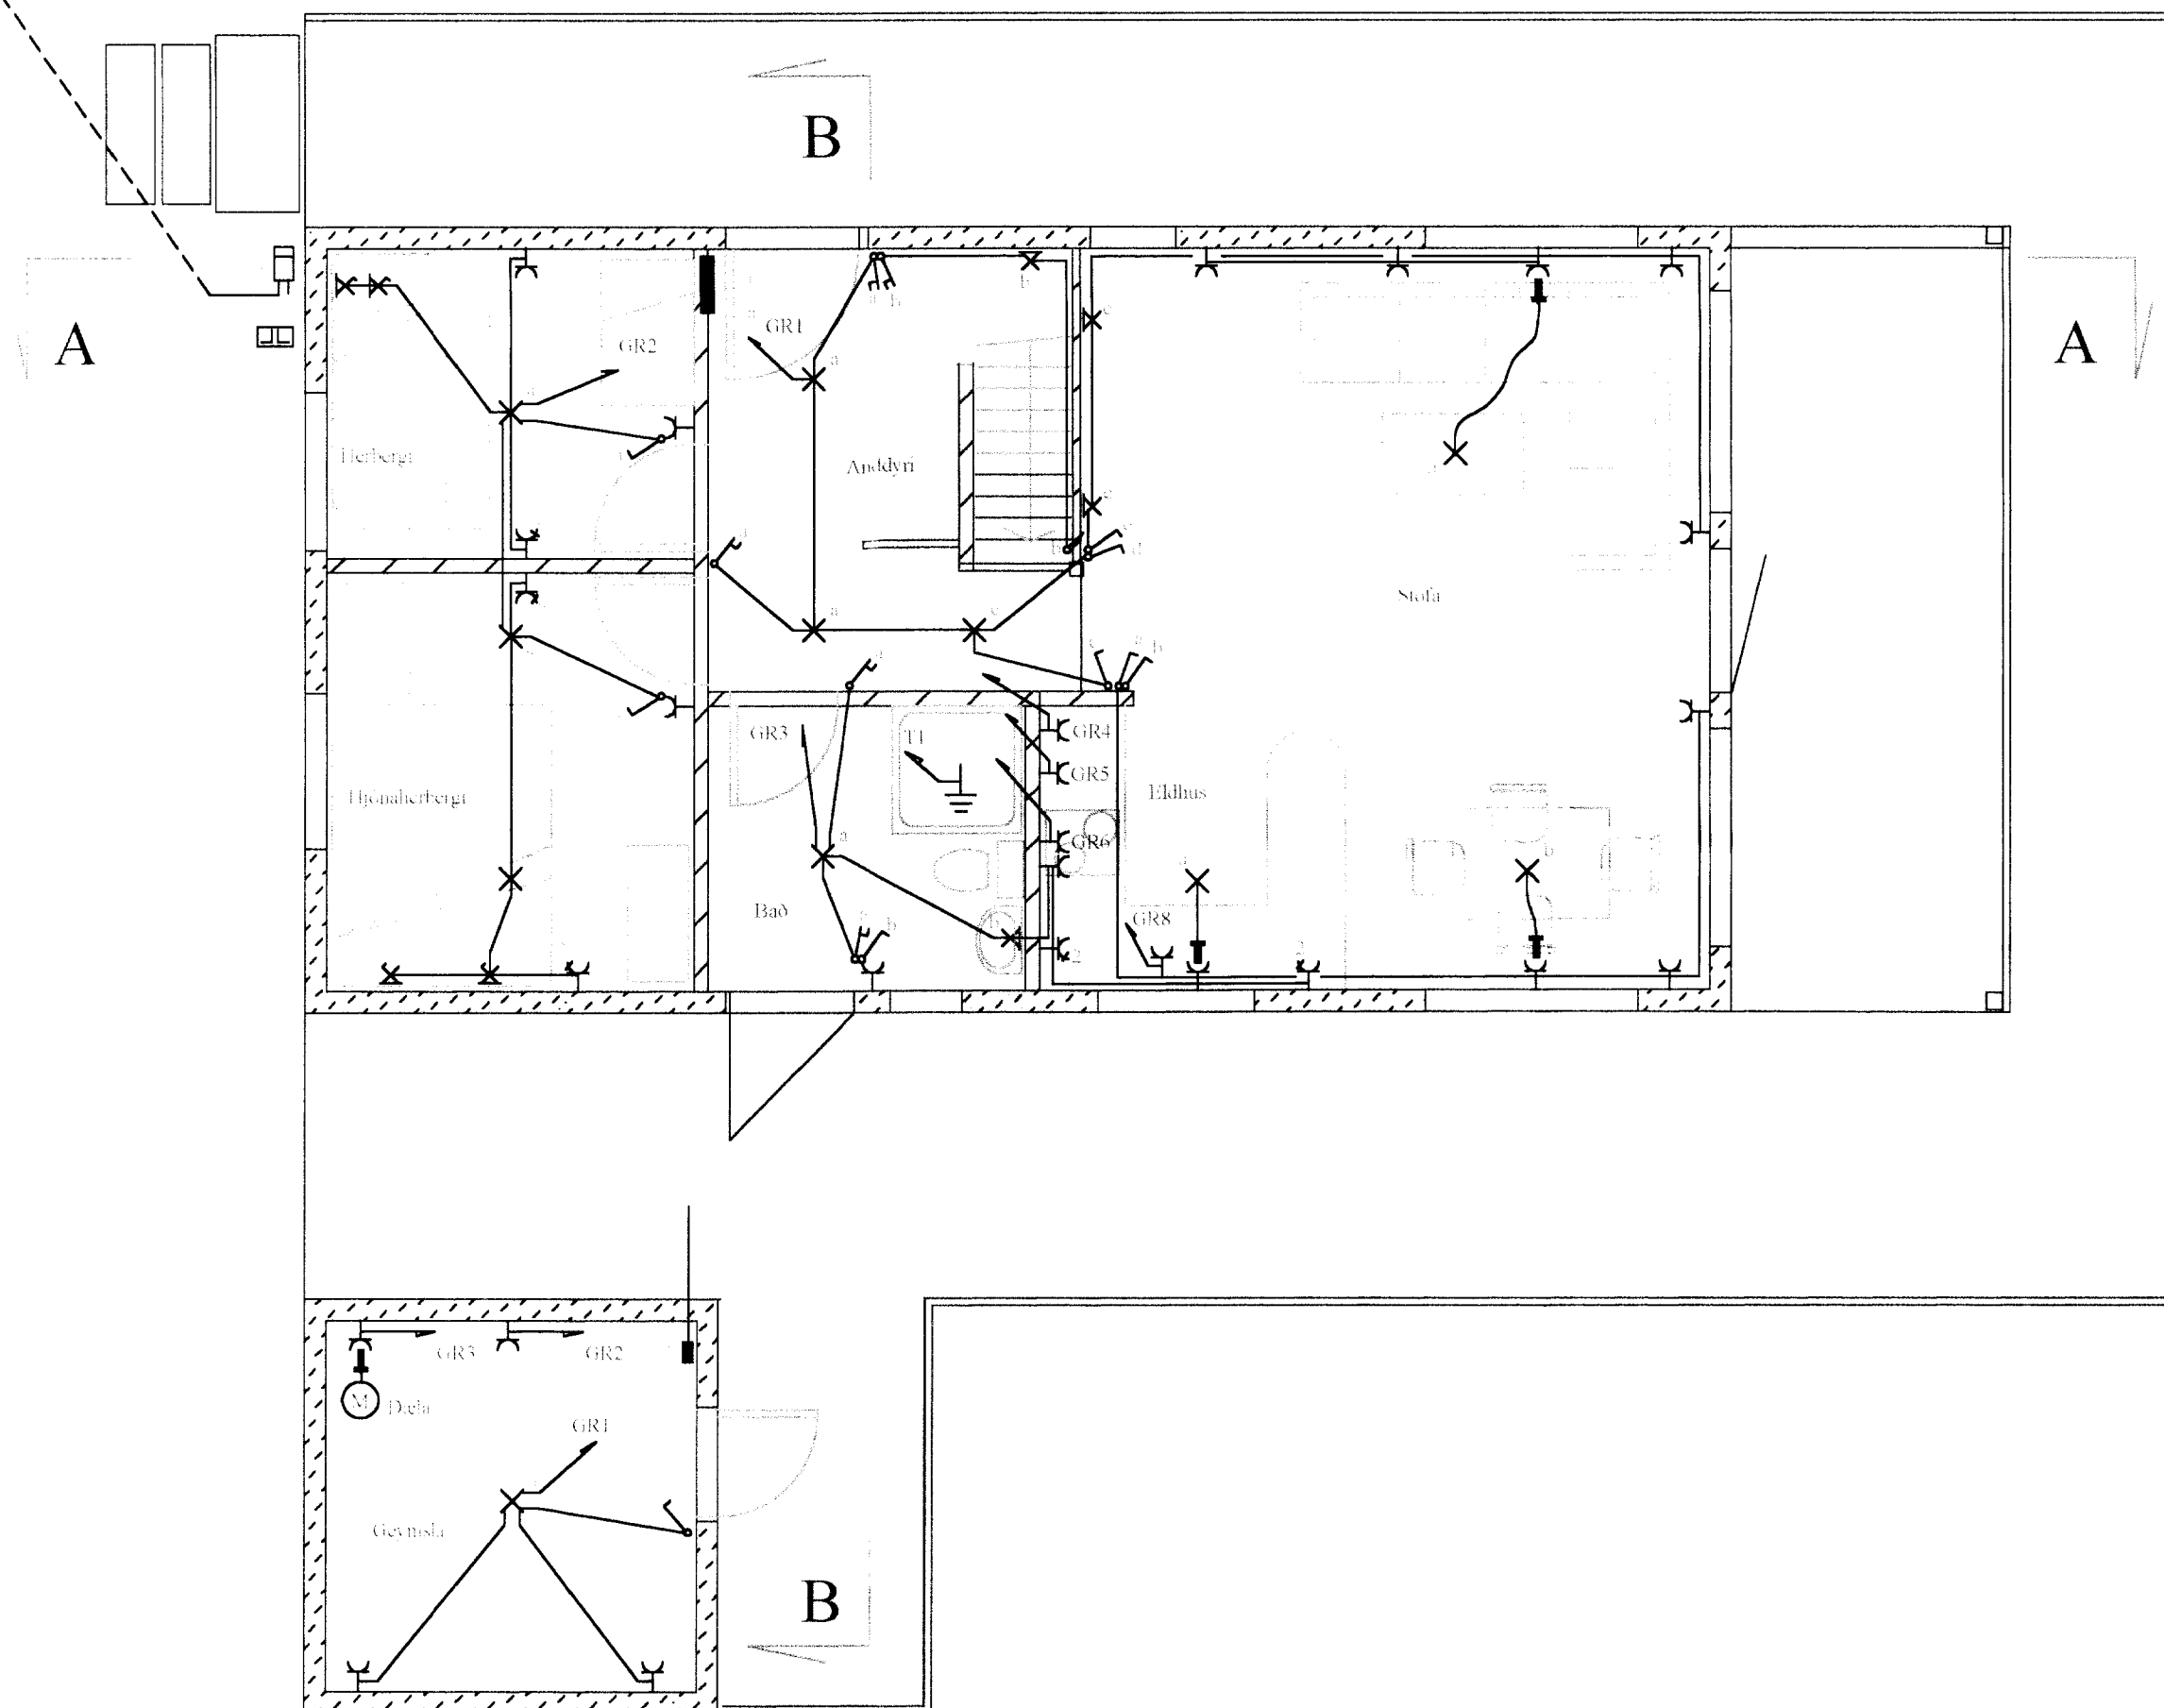

GRUNNMYND 1:50

Lögnin skal vera innfeldl plaströralögn.
Allt efni og búnaður skal vera af vandaðri og viðurkenndri gerð það er rofa, tengla og ljósabúnaður.

- Hæð rofa 110sm
- Hæð tengla 30sm
- Hæð tengils f/eldavél 20sm
- Hæð tengils f/uppvöskunarvél 20sm
- Hæð tengils f/ ísskáp 20sm
- Hæð tengils f/órbylgjuofn 200sm
- Hæð veggjósá í stofu 175sm
- Hæð veggjósá úti 200sm
- Hæð veggjósá við neðri koju 100sm
- Hæð veggjósá við efri koju 200sm
- Hæð veggjósá við hjónarúm 160sm
- Hæð veggjósá á baði 210sm
- Hæð smáspennutengla 30sm
- Hæð tengils f/þvottavél 110sm
- Hæð tengils f/dælu 50sm

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er.
Teikningin skal fá samþykki byggingarfulltrúa áður en gengið er til verks.
Allar breytingar eru háðar samþykki verkkaupa og hönnuðar sem gerir reyndarteikningu í verklok.

Rafbær

Hönnun og
ráðgjafarþjónusta
Bovallingsu 8
230 Kópavík
Sími 894-7000 401 7700
raf@rafbær.is

Sumarhús Álfasteinssund 1
Grunnmynd ljósa og tenglalögn

Hannað	Dags. nov. 2002	MkA 1:50
Teiknað	Breytt	

R02