ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND.1:50

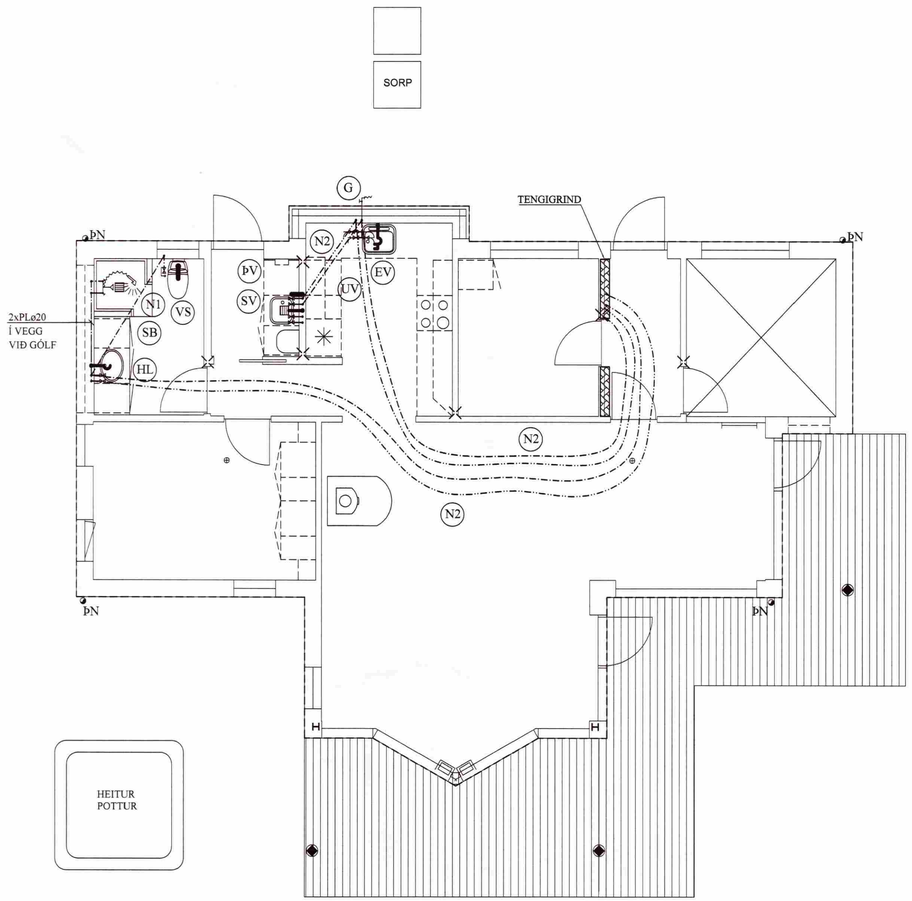

DREIFIGRIND NEYSLUVATNS.

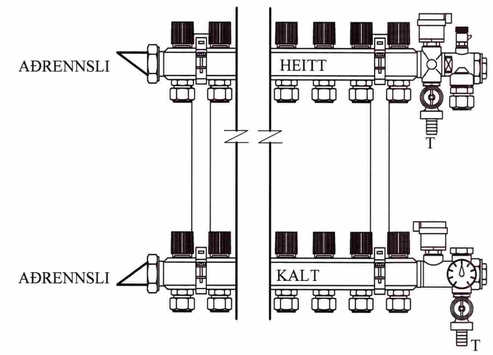

MERKJA SKAL ALLA TENGISTAÐI MEÐ VARANLEGRI MERKINGU

SNIÐ Í LÖGN. 1:10

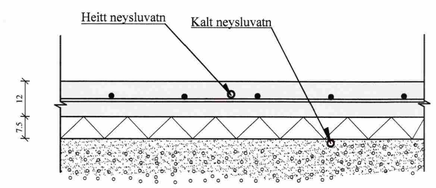

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKVÆMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	1	0,1	-
Handlaugar	HL	1	0,1	0,1
Stálvaskar	SV	-	-	-
Ræstivaskar	RV	-	-	-
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtuböð	SB	2	0,4	0,4
Þvottavélar	ÞV	1	0,2	0,2
Uppþvottavélar	UV	1	0,2	0,2
Baðkör	B	1	0,2	0,2
Garðkranar	G	1	0,3	-
		Alls:	1,7 l/s	1,3 l/s

Heimæð vatnsveitu: PL ø32 (1")

N1 : NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø16 Í PL ø34/29 FÓÐURRÖRI.
N2 : NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø20 Í PL ø34/29 FÓÐURRÖRI.

MÓTTEKIÐ
13 NOV. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Ármessýslu og Flóahr.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	FEB. '08	Útgefið:	28.02.2008
Teikn.	GN	FEB. '08	Kvarði:	1:50
Ath.				1:10
Samþ.				

SUMARHÚS ÁSGARÐI
Borgarbrún 2 - EBK 4741

Nr. 2-03

Verkhluti
ÞRIFAKERFI,
GRUNNMYND OG
SKÝRINGAR.
SNIÐ, SÉRMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-9820 Gsm: 863-2154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris@simnet.is
http://www.VJK.is