


Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi. Þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál
Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

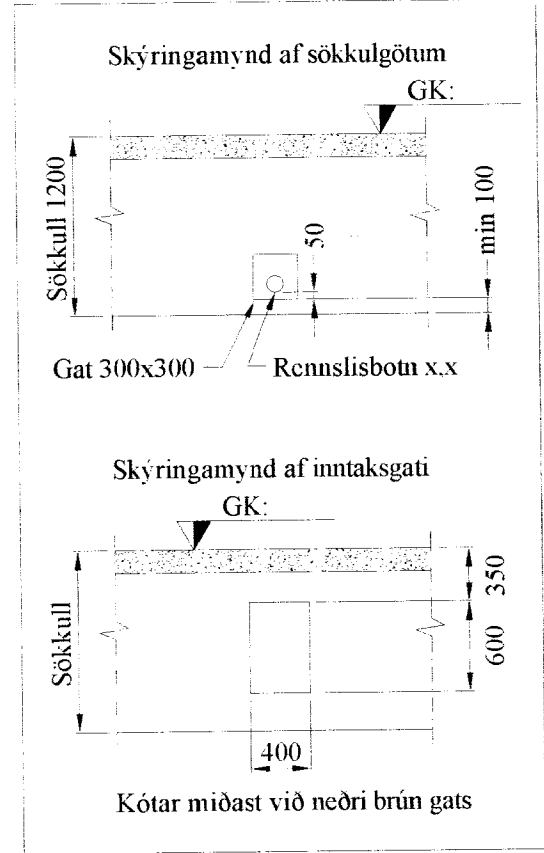

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Borgarbraut 5		Teikn nr:
Borg, Grimsnesi		161
Burðarvirki		Frumstærð:
Grunnmynd sökkla og snið		A2
Dags: 29. mars 2006	Mkv: 1:50 og 1:20	Hann: GBS
Samþ: [Signature]	V.nr: 05 152	Teikn: -

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS