

MÓTTEKID
07 OKT. 2013
Byggingafulltrúi
Arneseyja og Fljóti

SKÝRINGAR VIÐ FRÁVEITULAGNIR Í JÖRD

- SKOLPLAGNIR Í JÖRD ERU PVC RÖR.
- REGNVATNS- OG JARÐVATNSLAGNIR Í JÖRD ERU PVC RÖR.
- TENGISTYKKI SKULU VERA AF SÖMU GERÐ OG PÍPUR.
- ALLAR ÓNEFNDAR LAGNIR ERU Ø100 MEÐ MINNST 20% HALLA.
- ÞAR SEM LÖGN FER GEGNUM SÖKKUL SKAL SETJA STYRKARHÓLK UTAN UM LÖGNINA AF NÆSTU RÖRSTÆRD FYRIR OFAN.
- UPPGEFNIR KÓTAR ERU RENNSLISKÓTAR.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
- LAGNIR OG TENGISTYKKI SKULU VERA VOTTUÐ AF Rb

SKÝRINGAR VIÐ FRÁVEITULAGNIR INNAHÚSS:

- PÍPUR OG TENGISTYKKI ERU ÚR PP-PLASTI MEÐ MÚFFUTENGJUM SÉRSTAKLEGA HLJÓÐDEMPAÐ
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm HÓLKUM ÚR ÖBRENNANLEGU EFNI OG GÚMMIÞÉTTINGUM.
- LAGNIR SKULU HAFA A.M.K. 50 % HALLA NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.
- ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA GEGNUM HÆÐASKIL, SKAL SETJA BRUNAHLÍFAR UTAN UM RÖR.
- MESTA FJARLÆGD MILLI UPPHENGJA ER:

NAFN MÁL	LÓÐRÉTT(m)	LÁRÉTT(m)
32-50	1,0	0,5
75	1,5	1,0
100	2,5	1,0

- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
- ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNADARINS

NEYSLUVATNSLÖGN TENGILAGNIR VERKLÝSING - PEX (PB) LAGNIR:

- PÍPUR SKULU VERA PB EÐA PEX LAGNIR RÖR Í RÖR KERFI
- PÍPUR ÞARF EKKI AÐ EINANGRA
- KALDAVATNPÍPUR SKAL STAÐSETJA UNDIR EINANGRUN BOTNPLÖTU TIL AÐ TRYGGJA KALDARA VATN
- TENGILAGNIR AÐ ÞRIFATÆKJUM SKULU VERA Ø15 NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
- PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 70°C VIÐ 10 bar MIDAD VIÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR

HITALAGNIR - STÝRINGAR

GÓLFGEISLA ER STJÓRNAD SJÁLFVIRKT FRÁ VEGGHITANEMA FRÁ HVERJU SVÆÐI. HITA INN Á GÓLFGEISLA ER STJÓRNAD SJÁLFVIRKT OG TRYGGT ER AÐ EF HITI VERÐUR OF HÁR INN Á SLÖNGUR ER LOKAD FYRIR VATN AÐ GÓLFGEISLAKERFI VERKKAUPI SKAL LEGGJA IÐRÁTTARPIPUR FYRIR VEGGHITASKYNJARA Í ÖLL SVÆÐI AÐ DEILIRÖRI FYRIR GÓLFGEISLAKERFI. EÐA NOTA ÞRÁÐLAUST

GÓLFHITALAGNIR VERKLÝSING

- PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR MEÐ SÚREFNISÞÉTTU LAGI
- PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 60°C VIÐ 6 bar MIDAD VIÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR
- TENGISTYKKI SKULU VERA AF VIÐURKENNDRI GERÐ
- ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNADARINS

SNJÓBRÆDSLULAGNIR VERKLÝSING

PÍPUR Í SNJÓBRÆDSLUSLAUFUM SKULU VERA PLASTPÍPUR. PÍPURNAR ÞURFA AÐ ÞOLA A.M.K. 4 BAR INNRI ÞRÝSTING VIÐ 50°C MIDAD VIÐ 50 ÁRA ENDINGARTÍMA MIDAD VIÐ 1,25 ÖRYGGISSTUÐUL. SLAUFURNAR SKAL LEGGJA ÁN SAMSEYTA. TIL ÞESS AÐ HALDA RÉTTRI FJARLÆGD MILLI PÍPA, 250 MM MIDJU Í MIDJU, SKAL VERKTAKI NOTA FJARLÆGDARKLEMMUR ÚR PLASTI MEÐ MINNST EINS METRA MILLIBILI OG Á TVEIM STÖÐUM Á HVERRI U-BEYGJU.

ÞRÝSTIPRÓFUN ÁLPLAST OG PEXLAGNIR


ÞRÝSTIPRÓFID SKAL GERA Í 2 ÁFÖNGUM:

FORPRÓFUN:

EF KOSTUR ER SKAL MÆLIBÚNAÐUR VERA STAÐSETTUR Á LÆGSTA STAÐ KERFISINS. FYLLA SKAL LAGNIR MEÐ VATNI, PASSA VEL AÐ EKKERT LOFT SÉ Á KERFINU OG AÐ ÞAÐ SÉ EKKI TENGT VEITU. LÁTA VATN NÁ UMHVERFISHITA. AUKA ÞRÝSTING Á KERFINU UPP Í 1,5 X NOTKUNARÞRÝSTING [A] OG BÍÐA Í 10 MÍN. AUKA ÞRÝSTING Í 1,5 X NOTKUNARÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 20 MÍN. SKRÁ ÞRÝSTING EFTIR 30 MÍN [B] OG AFTUR EFTIR 60 MÍN [C] OG MÁ ÞRÝSTINGURINN EKKI HAFA FALLID MEIRA EN 0,6 bar Á ÞEIM TÍMA. FORPRÓFI TELST VERA LOKID MEÐ FULLHÆGJANDI ÁRANGRI EF ENGINN LEKI KEMUR FRAM OG ÞRÝSTINGSFALL SÍÐUSTU 30 MÍNÚTNA ER EKKI YFIR 0,6 bar. [C]

ADALPRÓFUN:

ADALPRÓFUN SKAL FARA FRAM Í BEINU FRAMHALDI AF FORPRÓFUN OG TÍMALENGÐ ÞESS ER UM 2 KLST. PRÓFÞRÝSTINUR EFRIR FORPRÓF Á TÍMAPUNKTI [C] SKAL SKRÁSETTUR. ADALPRÓFI TELST LOKID MEÐ FULLHÆGJANDI ÁRANGRI EF PRÓFUNARÞRÝSTINGUR FELLUR EKKI MEIRA EN 0,2 bar [D] FRÁ BYRJUNARÞRÝSTINGU PRÓFSINS OG EF ENGI LEKAR KOMA FRAM. EF ÞRÝSTINGUR FELLUR MEIRA EN 0,2bar MEÐAN Á PRÓFI STENDUR VERÐUR AÐ ENDURTAKA ALLT ADALPRÓFID AFTUR.

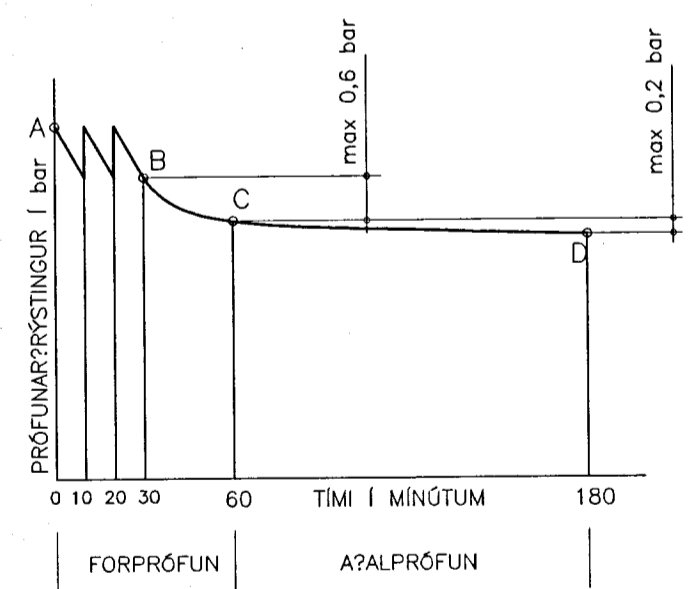

SKÝRINGAR :

- SK = SKOLKRANI
- ÚK = ÚTIKRANI
- EV = ELDHÚSVASKUR
- HL = HANDLAUG
- RV = RÆSTIVASKUR
- SV = SKOLVASKUR
- SB = STURTA
- VS = SALERNI
- BS = BRUNASLANGA
- ÞV = ÞVOTTAVÉL
- ÞNF = ÞAKNIÐURFALL
- GNG = GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- GN = GÓLFNIÐURFALL INNI
- NF = NIÐURFALL ÚTI
- ÞS = ÞVAGSKÁL
- HP = HÁPUNKTUR
- FS = FALLSTAMMAR
- BK = BOTNKÓTI
- TK = TOPPKÓTI
- RF = RYÐFRÍJAR PÍPUR
- ÚL = ÚTLOFTUN
- PN = PÍPA NIÐUR
- PU = PÍPA UPP
- ÍV = PÍPA ER INNI VEGG
- ÁV = PÍPA ER UTANÁ VEGG
- IE = PÍPA ER INNI EINANGRUN
- UÞV = UPPÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKNIÐURFALL
- GK = GÓLFKÓTI

- BAKRÁS HITAVEITU
- ===== FRAMRÁS HITAVEITU
- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- HRINGRÁS
- EINANGRUD GÓLFHITALÖGN
- PN - PÍPA NIÐUR
- TENGISTYKKI
- FRÁRENNSLI
- REGNVATN
- JARÐVATN
- BREYTING Á HALLA

- PÍPUR SEM LIGGJA ÞVERT Á HVORA AÐRA AN ÞESS AÐ TENGJAST
- KROSSTENGI
- TÉ (PÍPUR MEÐ TENGINGU)
- TÉ (LOKADUR STÚTUR)
- VATNSHANI (KRANI- ALMENNT TÁKN)
- VATNSHANI HEITT NEYSLUVATN
- BLÖNDUNARTÆKI

SKÝRINGAR :

- DÆLA
- ÁFYLLIKER
- ▭ VARMASKIPTIR
- LOFTSKILJA
- ⊗ EINSTREYMISLOKI
- ▭ ÞENSLUKER
- ⊗ LOKI
- ⊗ LOKI VENJULEGA LOKADUR
- ▨ VATNSSÍA
- SJÁLFVIRKUR LOKI
- ⊗ STILLILOKI/STRENGLOKI
- ⊗ ÖRYGGISLOKI
- HITAMÆLIR
- PRÝSTIMÆLIR
- ◇ RENNSLISMÆLIR
- HITAROFI
- HITANEMI
- PRÝSTINEMI
- ⊗ SEGULLOKI
- ⊗ M MÓTORLOKI
- HANDDÆLA

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

Áritun sérhönnuðar
BJÖRN GÚSTAFSSON, KT. 180550-4889

Verkefni
BRÚNAVEGUR 18A
ÁSGARÐUR, GRÍMSNESHREPPÍ

Verkhliut
LAGNIR
SKÝRINGAR

Hannað ÁP	Teiknað ÁP	Yfirfarið BG	Kvarði / A2	Síða -
Dags. 1.05.2013	Verkefni 12102	Teikning P00	Útgáfa -	

1220-0181. 221605.