

LENGD Á SLAUFUM ER VIRK LENGD  
 ÁN FÆDINGAR FRÁ DEILIKISTU

DEILURÖR  
 STOFN DEILURÖRS ER #26.  
 LAGNIR Í ÍBÚÐ ERU #16-18)X2.0.  
 LAGNIR Í GEYMSLU OG SNJÓBRÆÐSLU ERU #20X2.0.

**ATHUGIÐ!**  
 HITLAGNIR Í GEYMSLU  
 OG SNJÓBRÆÐSLA  
 STEYPAST Í PLÖTU.

**FRAMKVÆMD PRÓFS:**

PRÓFUNARÞRYSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRYSTINGUR FRÁ VEITU P<sub>próf</sub>=1.5xP<sub>veitu</sub>  
 (MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITLAGNIR)


VIÐ FORPRÓF SKAL AUKA ÞRYSTING UPP Í 6 bar OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA  
 ÞÁ ÞRYSTING AFTUR UPP Í 6 bar OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRYSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ  
 ÞRYSTINGUR EKKI HAFA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÓFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRYSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFA FALLID  
 MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÓF TELJIST HAFA VERID LOKID  
 MED FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

**NIDURSTÖÐUR ÞRYSTIPRÓFANA:**

- FORPRÓFUN:  
 PRÓFID HEFST KL: \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ bar  
 ÞRYSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B \_\_\_\_\_ bar  
 ÞRYSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C \_\_\_\_\_ bar
  - ADALPRÓFUN:  
 ADALPRÓF BYRJAR EFTIR \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ bar  
 AD FORPRÓFI LÝKUR KL: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ bar  
 ÞRYSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D \_\_\_\_\_ bar
- LEKI O JÁ O NEI \_\_\_\_\_  
 PÍPULAGNINGAMEISTARI \_\_\_\_\_  
 DAGSETNING \_\_\_\_\_  
 FRAMKVÆMT AF \_\_\_\_\_

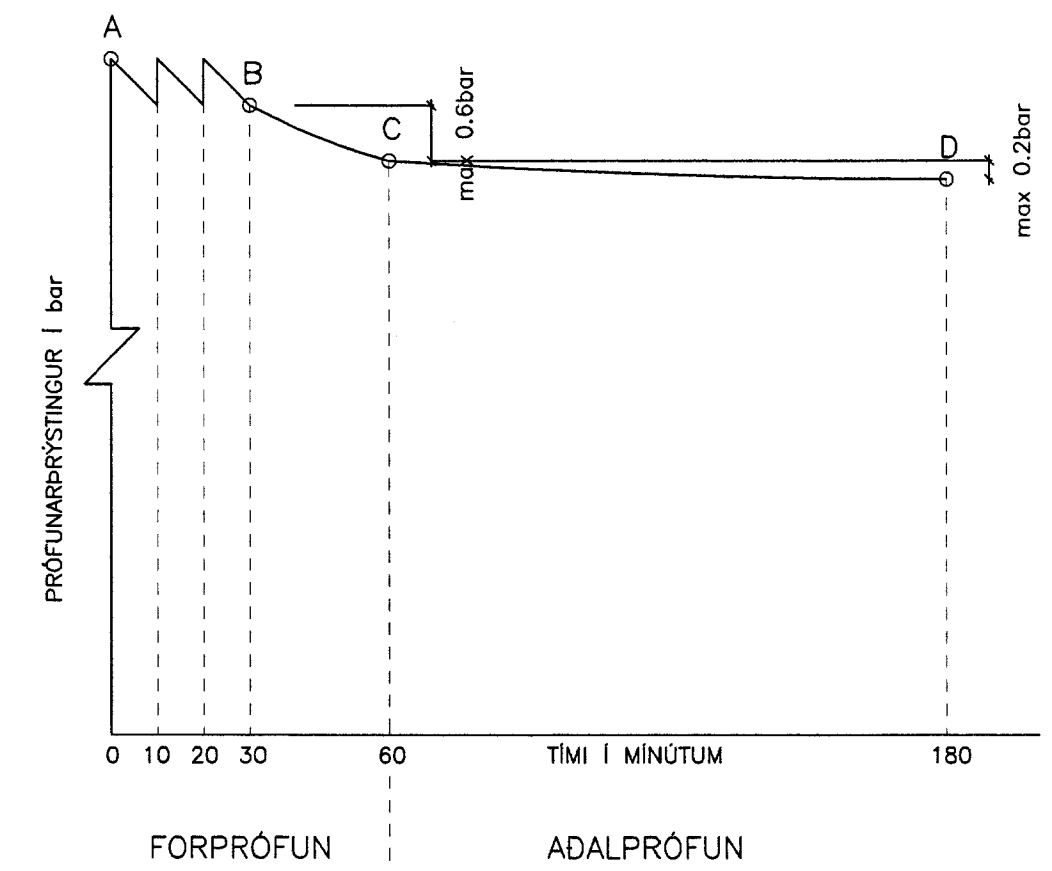

GRUNNMYND GÓLFHITALAGNALAGNA  
 MKV. 1:50

**ÍDRÁTTARRÖR MILLI DEILIKISTU OG HVERRAR SLAUFU INNI Í RÝMUM, STEYPAST Í GÓLF. NOTA SKAL VENJULEG VATNSRÖR PE Ø25 mm FYRIR 16-17 mm GÓLFHITARÖR. PE Ø32 mm FYRIR 18-20 mm GÓLFHITARÖR.**

**ÍDRÁTTARRÖR SKULU LÖGD Í SVEIG ÞANNIG AD STEFNA GÓLFHITALAGNA SÉ SEM BEINUST ÚT ÚR ÍDRÁTTARRÖRI !**

**STAÐSETNING ÍDRÁTTARRÖRA Í PLÖTU ER AFMÖRKUÐ MED KASSA 300X300 mm OG MÁLSETT Í MIÐJAN KASSA.**

SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR  
 GÓLFHITALAGNIR:  
 ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MILLIMETURM.  
 HITLAGNIR Í ÍBÚÐ ERU Ø(16-18)X2.0 AQUALATHERM-  
 GÓLFHITALAGNIR (PB), PE-X, EDA ALPEX MED  
 SÜREFNISKÁPU. RÖR Í ÍBÚÐ ERU LÖGD Á TREFJASTYRKATAN  
 ALDUK OG HEFTUD NIDUR. SÍÐAN ER FLOTAD FYRIR MED  
 ANHYDRIT.  
 RÖR SKULU FRAMLEIDD SAMKVÆMT DIN 4726.  
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD FRÁ  
 NÝSKÖÐUNARMIDSTÖÐ ISLANDS.

GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRYSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI  
 SAMKVÆMT MEDYLGJANDI PRÓFUNARBLADI. PRÓFUNAR-  
 ÞRYSTINGUR SKAL VERA [1.5 x HÁMARKSÞRYSTINGUR VEITU]  
 ÞO EKKI MINNI EN 6 BAR.

LINUGERDIR: \_\_\_\_\_ FRAMRÁS GEISLA (TÜR)  
 \_\_\_\_\_ BAKRÁS GEISLA (RETUR)

ATHUGIÐ:  
 LÍMA SKAL NIDUR SÖKKLA FYRIR SKÁPA OG  
 INNRETTINGAR ÞAR SEM GÓLFHITALAGNIR LIGGJA UNDIR.  
 MILLIVEGGIR GANGA NIDUR AD STEYPTRI  
 PLOTU OG SLITA Í SUNDUR IÖGN.

ÚTGÁFUERLI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
1	20.06.2013	JÁ	FRUMÚTGAFA

JÓHANN ÁGÚSTSSON  
 BYGGINGAR-ENGFÆRÐINGUR  
 AUSTURVEGI 69 KÖKUSÉLFOSI  
 SM 45-400  
 jhanna@agustsson.is

**GRJÓTHÓLLSBRAUT 11**

LAGNIR MKV: \_\_\_\_\_  
 GRUNNMYND GÓLFHITA MKV: 1:50

THAND: JÓHANN ÁGÚSTSSON TEKNI: JÓHANN ÁGÚSTSSON  
 VERIÐNÚM: 13007 SKÝRINGAR: 13007-560-UT  
 DAGSETNING: 20.06.2013  
 TÆKNING NÚMÉR: 560

020365-5799