


Frárennsli: Afstöðumynd. 1:200.

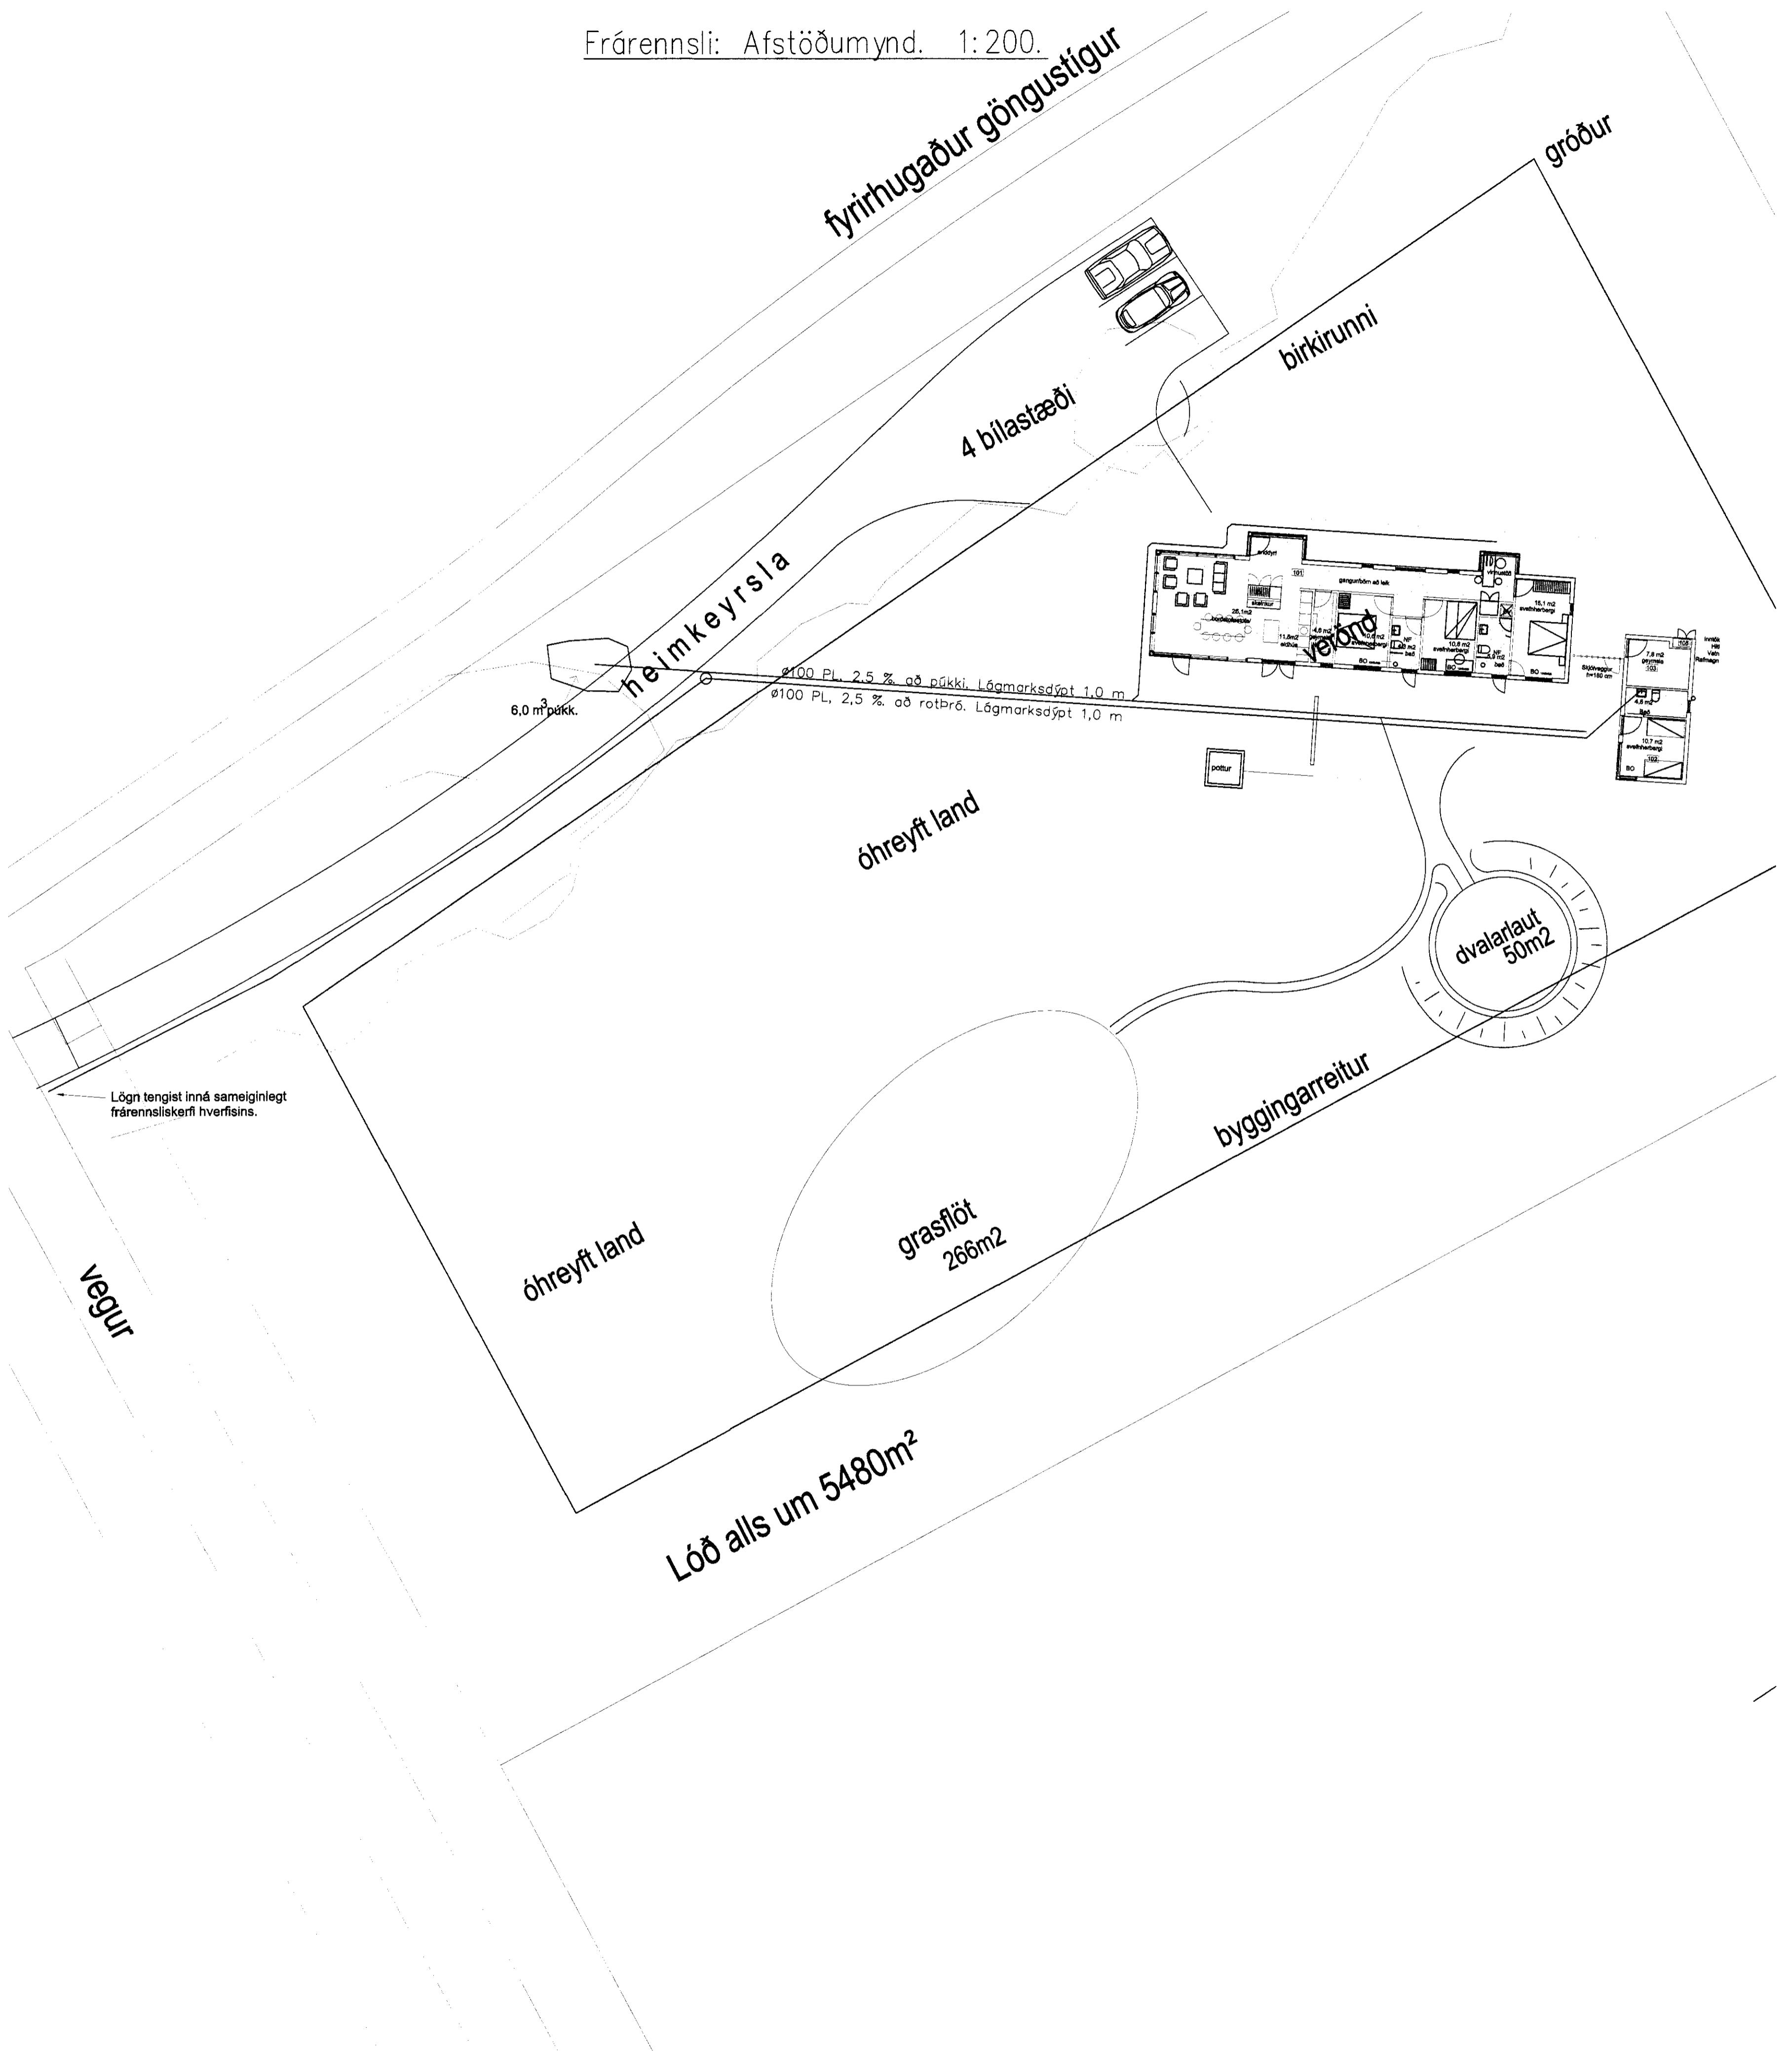

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípusíðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögnum eru í rennslabotni (b.e. innri botn rörs.).
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holresareglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennslislagnir.
Sé um útboðsverk að ræða vísat einnig til verklýsingar.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum aílar lagnir skal vera steinlaus sandur.
Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drenmöl (b.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drenmöl.
Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.

PÍPUR Í GRUNNI:

- Táknar skölpíogn.
- Táknar regnvatnsløgn, pökkud.
- Táknar regnvatns- og jarðvatnsløgn, hálfpökkud.
- Táknar jarðvatnsløgn, ópökkud lögnum.

EFNI Í PÍPUR.

- ST Táknar steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmihringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Táknar plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkenndum efnum).
Plastpípur inní húsgrunnum íbúðahúsa skulu vera PVC pípur en Dregg eða sambærilegar utan húsgrunna.
- J Táknar pottpípur.

BRUNNAR:

- BR Táknar brunnur (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keili efst.
Brunnar á skolplögn skulu vera með botnrásum (ísteptyr rör eða steyptar rásir).
Brunnar á regnvatnsløgn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.
- LH(ST) Táknar lokhæð á steinsteyptu loki.
- LH(J) Táknar lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Táknar frárennslistofn.
- EV Táknar eldhúsvask.
- SV táknar skolvask (restivask).
- UV Táknar uppbottavél.
- ÞV Táknar þvottavél.
- HL Táknar handlaug.
- BK Táknar baðker.
- STB Táknar sturtubotn.
- BI Tákknar skolskál.
- VS() Táknar vatnssalerni
(s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-veggħengt.
- GN Táknar gólfniðurfall.
- GNH Táknar gólfniðurfall með hliðorinnatengingu.
- ÚT Táknar útloftun af stofni.
- ÞN Táknar þakniðurfall.
- SN Táknar svalarniðurfall.
- NF Táknar niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Táknar niðurfall af lóð með Ø250 mm rimlarist.

MÓTTEKID
20 SEPT. 2011
G. Jónasson
Byggingsfulltrú uppsv. Ármesslu og Flólahr.

TÓV	
TEIKNSTOFAN ÓINSTORGÍ, VERKFRAÐISTOFA ehf.	Óinngistu: 7 101 Reykjavík Netfang: tov@tois.is Sími: 510 2211 Fax: 510 2201
Verkefni: Grjóthólsbraut 12, Grímsnes- og Gráfningshreppi.	
Heiti: Frárennsli: Almennar skýringar.	
Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101237-3629	VERKFRAÐINGUR FVF - FRV
GÖSTAÐ VÍFLÍSSON kt. 231183-5069	VERKFRAÐINGUR FVF
Áritun aðalhönnuðar: <i>[Signature]</i>	
M. —	R. V.O.
T. S.G.	Dags. Janúar 2009. Nr. 1378-2-1.