

Skýringar, frárennslu.


Kaldavátnsheimð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum

Allar lagnir í grunni innanhúss skulu vera Ø100pl.

Frárennslislagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Frárennslislagnir skulu vera með þóppuðu sandlagi 100mm og sandhula 100mm.

Kaldavátnsheimðaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og á fóðurröri Ø50pl.
Leggja skal fóðurröri fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá ráflagnateikningar).

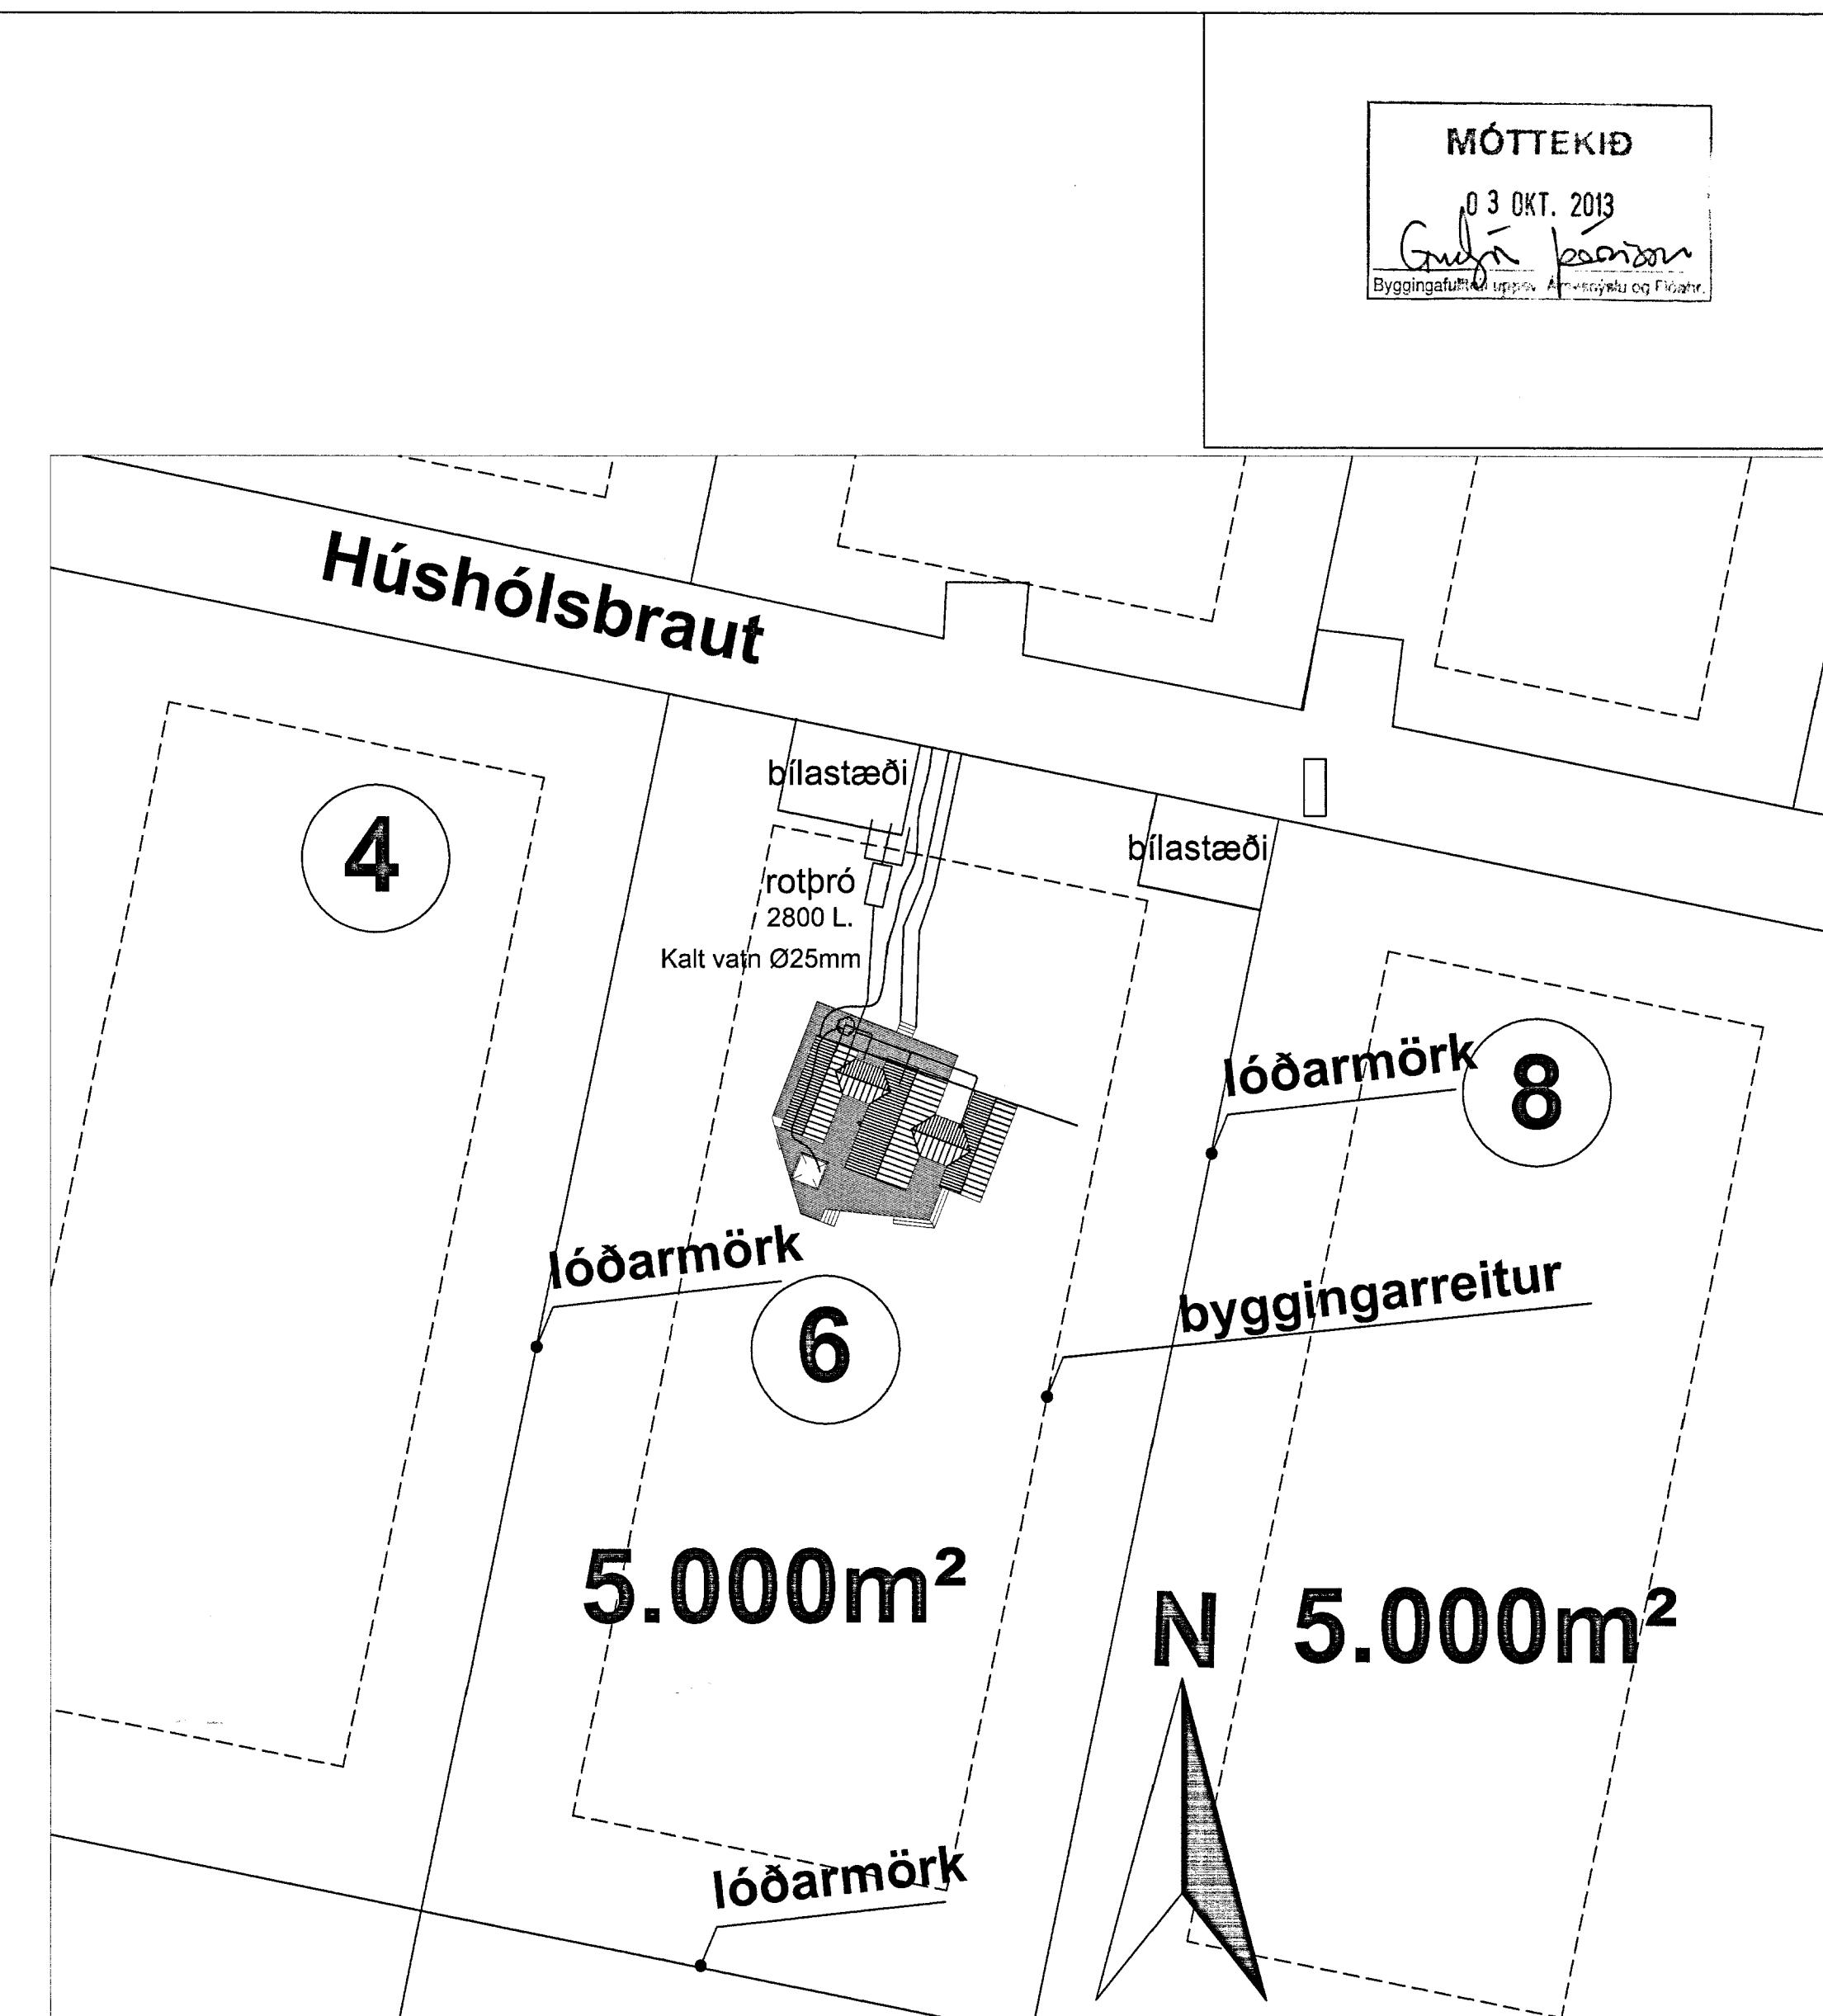

Skýringar rotpró:

Fjarlegja skal allan lífrænan jarðveg úr rotþróarstæðinu og fylla undir rotþróna með ólífrénum jarðvegi svo sem hreinri grús, sandi, rauðamöl eða hrauni.

Undirlag rotþróar skal þjappa mjög vel og er áriðandil að undirlag sé algerlega lárétt

áður en rotpró er sett á sinn stað.

Áður en fyllt er að rotpró skal fylla hana af köldu vatni.

Begar fyllt er að rotpró skal nota frostörugt, ófírrent efni sem ekki þenur sig í frosti

tað, sand, hreina grús eða rauðamöl. Ekki skal nota gróft efni næst rotþró.

Að moka mold að rotþró er algerlega þaðnað.

Fremsta hólf þróarinnar, botnfallsg og rotþróym, skal loftresta eða lögnina að henni.

Bent skal ó að eskilegt er ef því er við komið að leíða sápuvatn framhjá fremsta

hluta rotþróar, þar sem rotnun fer fram. Það tefur fyrir rotnun en stoppar hana ekki.

Best er að leíða sápuvatn í annað eða bíða hálft rotþróar eða keint út í púkkloframhjá rotþró.

Regnvatn og annað yfirborðsvatn skal ekki setja í rotþró eða púkkloheldur leíða keint út í skurð.

Hitaveituvatn skal ekki setja í rotþró heldur leíða framhjá henni í púkk eða út í skurð.

Rotþró skal fylla með vatni áður en notkun hefst og einnig eftir hverja hreinsun, það tekur

nokkrar vikur að koma rotnun af stað í nýrrri rotþró eða, rotþró sem hefur verið tæmd.

Bennan tíma má stytta með því að skili eftir í fyrsta háfi 10-15cm lag af eðju á

botnhum og eins má setja í hana kjötstykki eða fiskstykki (algerlega beinlaust)

sem gerir sama gagn.

Rotþró má aldrei leika þannig að hún vatnstermist.

Rotþró skal vera a.m.k. 2800 litra þriggja hólfu.

Ragnar G. Gunnarsson

Breytingar		Frístundarhús Húshólsbraut 6. 1 landi Öndverðarness Grímsnes- og Grafninningsþreppi Árnessýslu.	
Nr.	Dags.	Nafn	
		Teknibjónusta Ragnar G. Gunnarsson ehf.	
		Smiðjuvegi 11 s; 5445350 ragnarg@imnet.is	Mkv. 1:50/500
			Nr. 1
			Stækkun 2013.
			Frárennslí, rotþró,
			snið og skýringar.
			kt.:110947-2839