

FRAMKVÆMD PRÓFS:

PRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU Ppróf=1.5xPveitu (MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)


VIÐ FORPRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTING UPP Í 6 bar OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 6 bar OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI HAFI FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÓFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFI FALLID MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÓF TELJIST HAFI VERID LOKID MED FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

NIDURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA:

- FORPRÓFUN:
 - PRÓFID HEFST KL: _____ A _____ bar
 - ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B _____ bar
 - ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C _____ bar
 - ADALPRÓFUN:
 - ADALPRÓF BYRJAR EFTIR AD FORPRÓFI LÝKUR KL: _____ C _____ bar
 - ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D _____ bar
- LEKI O JÁ O NEI _____
- PÍPULAGNINGAMEISTARI _____
- DAGSETNING _____
- FRAMKVÆMT AF _____

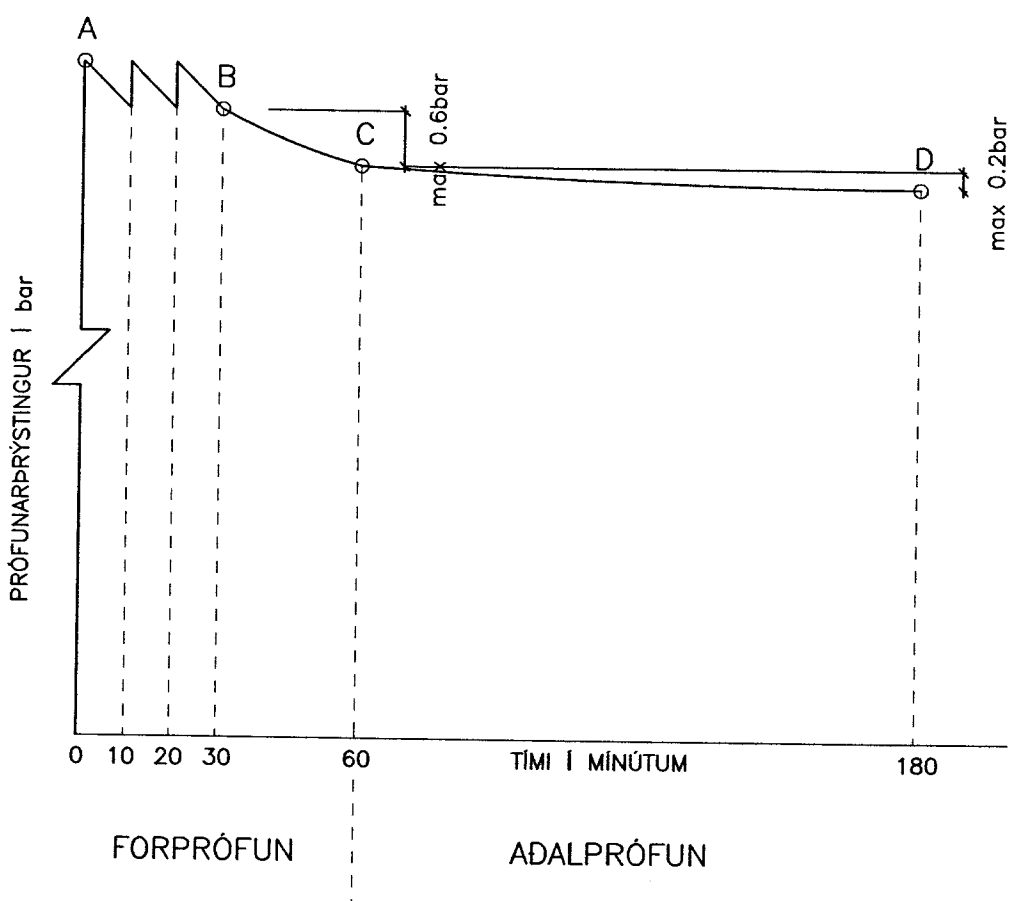

MÖTTEKID
24 OKT. 2013
Gulfi þíon
Byggingafræðingur og höfundur

SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR

GÓLFHITALAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MILLIMETURM. HITALAGNIR Í IBÚÐ ERU Ø(16-18)x2.0 AQUATHERM-GÓLFHITALAGNIR (PB), PE-X, EDA ALPEX MED SÚREFNISKAPU. RÖR Í IBÚÐ ERU LÖGD Á JÄRNAGRIND OG ÍSTEYPT Í PLÖTU

RÖR SKULU FRAMLEIDD SAMKVEMT DIN 4726.

ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD FRÁ NÝSKÖDUNARMIDSTÖÐ ÍSLANDS.

GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI SAMKVEMT MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAÐI. PRÓFUNARÞRÝSTINGUR SKAL VERA [1.5 x HÁMARKSÞRÝSTINGUR VEITU] ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.


LÍNUGERDIR: _____ FRAMRÁS GEISLA (TÚR) _____ BAKRÁS GEISLA (RETÚR)

ATHUGID:

LÍMA SKAL NIDUR SÖKKLA FYRIR SKÁPA OG INNRETTINGAR ÞAR SEM GÓLFHITALAGNIR LIGGJA UNDIR.

ÚTGÁFUFRERI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	08.10.2013	JÁ	FRUMÚTGÁFA



JÓHANN ÁGÚSTSSON
BYGGINGATEKNIFRÁEÐINGUR
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 480 4800
johann.agustsson@gmail.com

HÖFDABRAUT 6

LAGNIR:	MKV:
GRUNNMYND GÓLFHITA	MKV: 1:50
SKÝRINGAR/SNID	MKV: 1:20
HANNAÐ: JÓHANN ÁGÚSTSSON	TEKNAÐ: JÓHANN ÁGÚSTSSON
VERIÐNÖMUR: 13017	SÍÐARNAFN: 13017-560-U1.dwg
DAGSETNING:	TEKNING NÖMUR:
08.10.2013	560

020365-5798