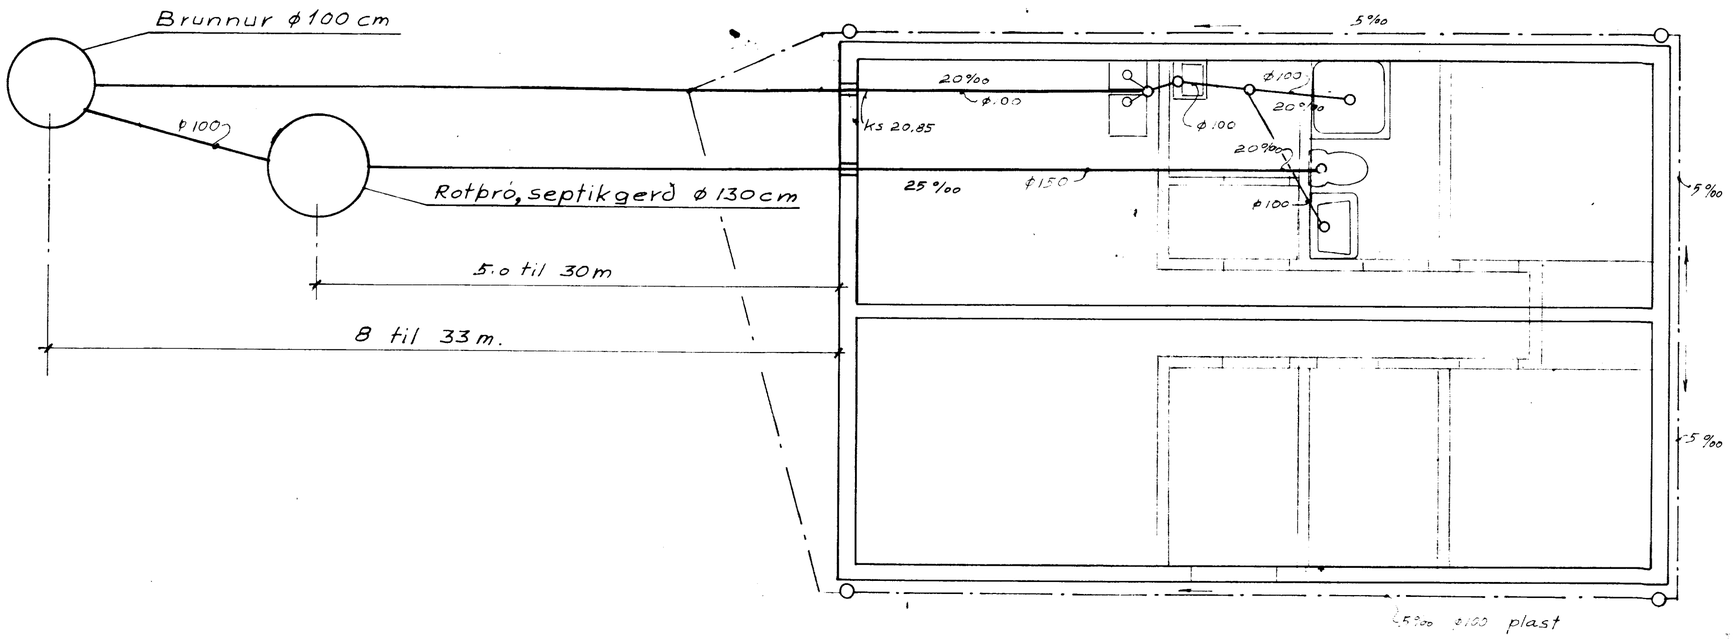

Efni og frágangur lagna sé í samræmi við holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn ϕ 100 samskeyti ópökkuð

Brunnar ϕ 100 sm

Gólfhæð sé 21,0 m

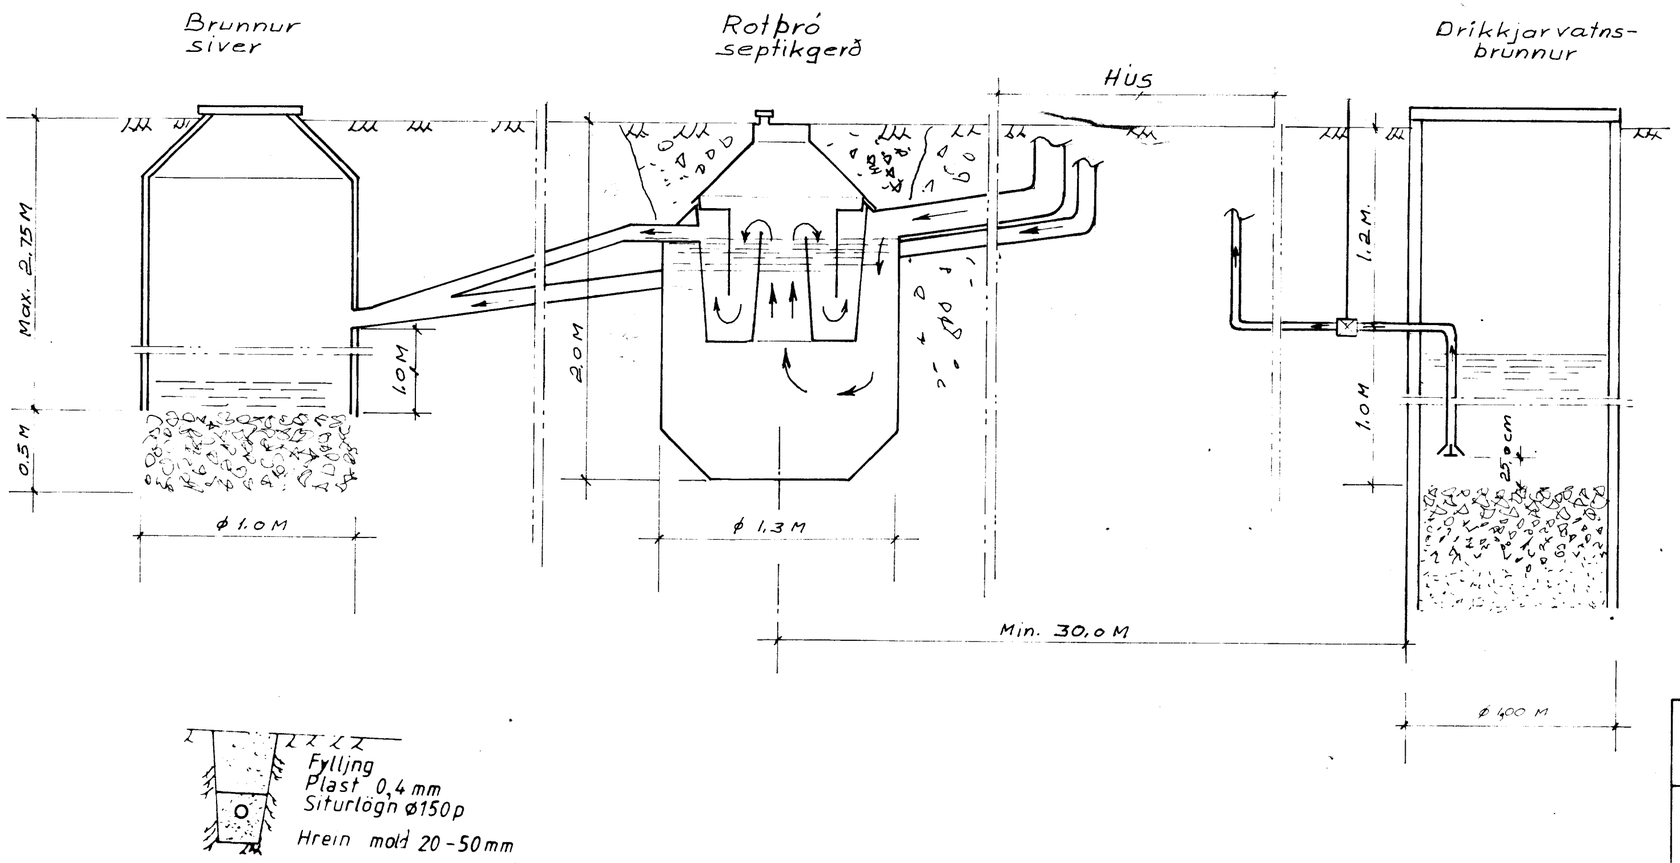

STADSETNING:

Rotþróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjær en 30 m. Frárennslispípa skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóls sé það í grennd, og minnst í 30 m fjarlægð.
Grafa skal fyrir þrónni niður á frostfrían þéttan jarðveg. Fylla skal að þrónni með frostþolnu efni, a.m.k. niður á frostfrítt dýpi.
Frárennslislögn frá rotþró skal vera úr Ø 100 mm pípum. Sé jarðvegurinn sandur, mól eða gljúpt hraun má hleypa frárennslinu beint niður í jarðveginn. Sé um þéttan moldarjarðveg að ræða, má veita frárennslinu í fjaðaðan skurð fylltan með sandi og möl, eða leksþró sjá teikningar og síðan leqsinn skurð eða botn. Til að halda sandinum í sóurnefndum skurði hreinum, má setja klór í frárennslislögnina og dreifa klóri yfir yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brenni ekki. Ekki skal hreinsa með klóri þar sem frárennsli er veitt í á eða vatn. Tenging aðrennslislagnar og frárennslislagnar við rotþró skal vera þétt.

LOFTRÆSTING:

Rotþró skal loftræsta, annað hvort gegn um aðrennslislögn upp úr þaki, með Ø 70 mm járnpípu eða með Ø 50 mm járnpípu upp úr rotþró. Loftræstipípa þessi skal vera útbúin með hettu, eða svanshálsi til að fyrirbyggja gríðtíkast ofan í rotþróna.

TÆMING:

Áður en rotþrónin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á ári.
Heppilegt er að nota haugsugu við tæminguna.
Ávallt skal skilja eftir sem svarar ca. 1/10 hluta af neðsta rotnaða leginu, til að viðhalda örverubeldandi gerjun. Í hvert skipti sem þrónin er tæmd, skal setja í hana sina fötu af leskjuðu kalki til að auðvelda gerjun.

ÓHEIMILT
ER AÐ NOTA EFTIR ÞESSARI TEIKNINGU NEMA MEÐ LEYFI HÖFUNDAR.

Skolp og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir sumarhús og önnur smáhýsi

Scale 1:50 1:20	TEIKNIVANGUR Suðarvogur 4, 104 Reykjavík Nnr. 8859-1461, Sím: 681317 Pósthólf 4362, 124 Reykjavík	DATE: DESIGN: Sigm Ósg DRAWN: KM
	Chka: Sig Ósg Approved: Ósg	DWG NO 84 003