


Dæmigerð gólfhitaslaufa

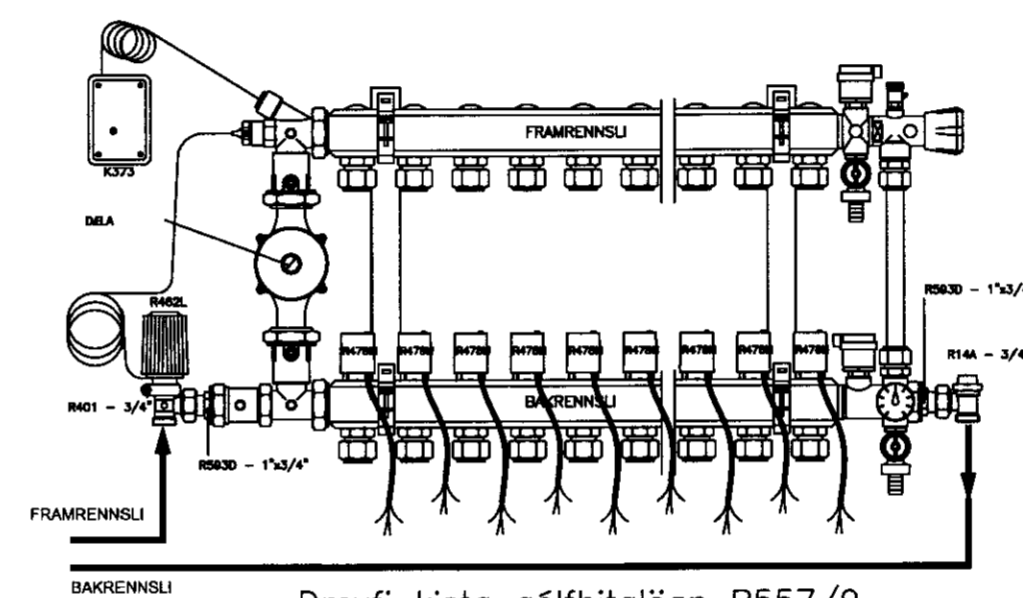

(SKEMATISK MYND)

HITALÖGN Í GÓLFI :


Í GÓLFHITALÖGNINA ERU NOTADAR 20/2 mm PEX PLASTPIPUR MED SÖREFNISSPERRU. AD LOKINNI NIDURSETNINGU OG TENGINGU SKAL TRÝSTIPRÓFA GÓLFHITAKERFID MED SKV. FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA OG SKAL LÖGNIN STANDAST PRÓFID ÁÐUR EN LÖGN ER HULIN

PIPURNAR LEGGJAST MED 10 cm , 15 cm EDA 20 cm MILLIBILI. FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI OG NIDUR Á LAGNIR SKULU VERA 4 cm.

SKULU VERA 4 cm. SJÁ FREKARI SKÝRINGAR ER AD Á BLADI HV 1

SKRÁ YFIR AFKÖST OG LENGDIR GÓLFHITALAGNA

SLAUFNA NR	W	STADSETNING	C/C (cm)	SLAUFULENGD (m)	AD FRÁ (m)	MESTA LENGD (m)	VATNSRENNSLI L/KLST.
1	550	BAD	15	33	3	36	77
2	350	ANDDYRI	15	20	0	20	50
3	1100	HERBERGI	15	66	0	66	155
4	700	HÖL	15	50	5	55	98
5	1000	STOFA	15	63	14	77	141
6	750	HERBERGI	15	48	21	69	105
7	750	ELDHÚS	15	72	26	98	105
8	1000	STOFA	15	63	13	76	141
SAMTALS	6200						

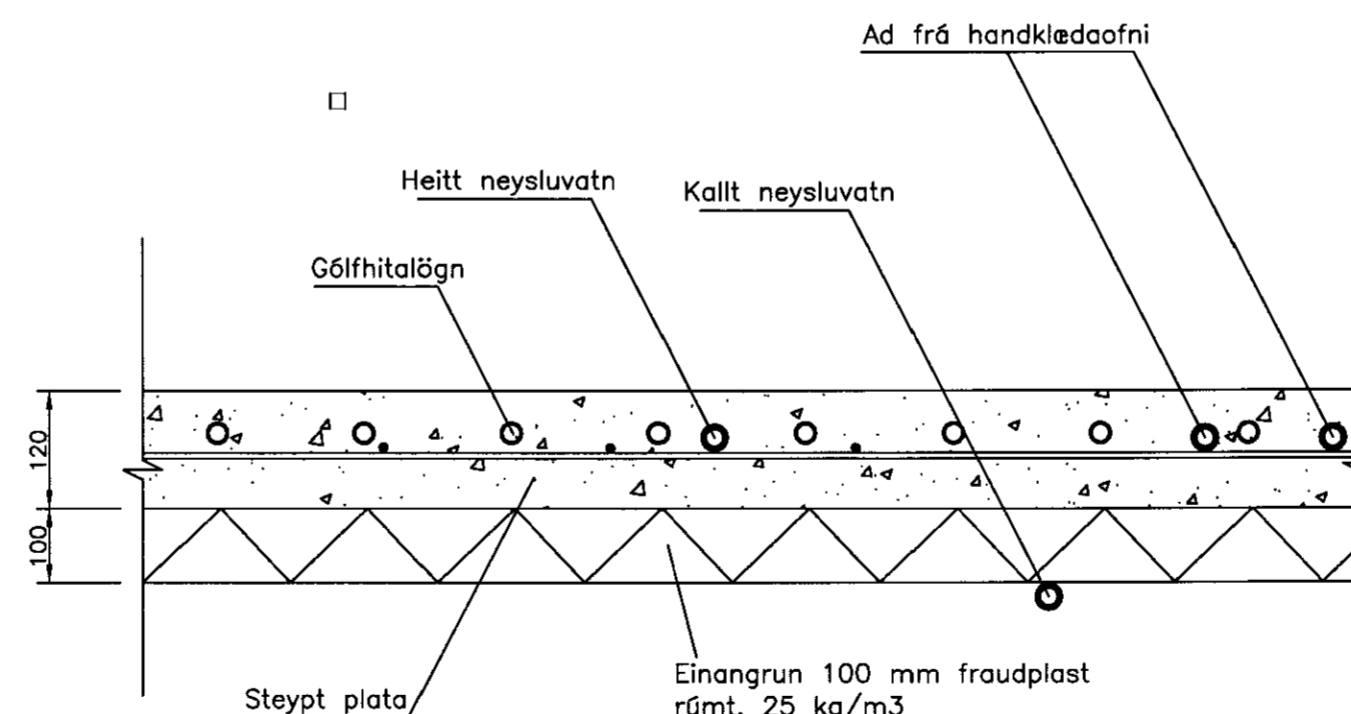

STADSETNING HITA OG VATNSLAGNA Í BOTNPLÖTU ÍBÚÐARHLUTA

Allar málsetningar skulu yfirfarast áður en smíði hefst og hafa samband við hönnð ef misræmi finnst

Hrauntröð 2
Í landi Vaðness, Grímsneshreppi

Grunnmynd hitalögn
í gólf
Eigandi Hörður Ragnarsson kt. 191265-3199

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Sí. 916418-3959
Sí. 367-5107
Sigurður Sigurðsson
Sí. 916418-3959
Sí. 944613

Formaður: JP
Tilvöld: JP
Skrifað: JP

Dagsetning: 20.04.11
Máv: 1:50
Númer: H-01