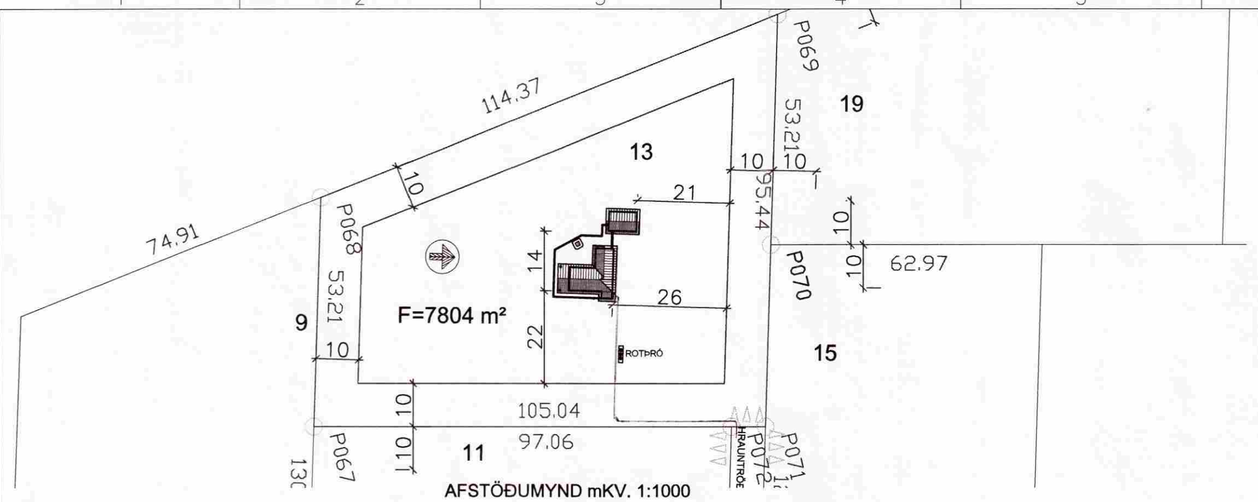

AFSTÖÐUMYND mKV. 1:1000

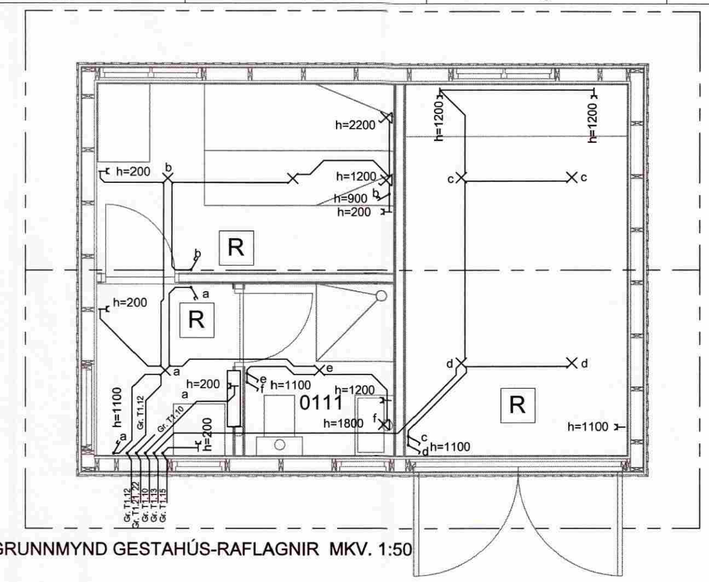

GRUNNMYND GESTAHÚS-RAFLAGNIR MKV. 1:50

MÓTTEKIÐ
13 AUG. 2010
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

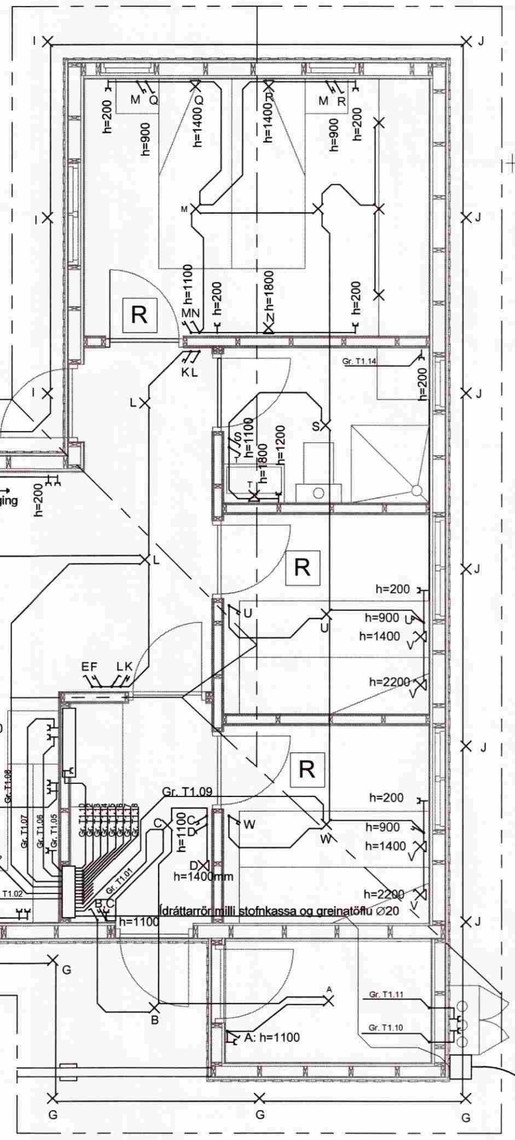

GRUNNMYND FRÍSTUNDAHÚS-RAFLAGNIR MKV. 1:50

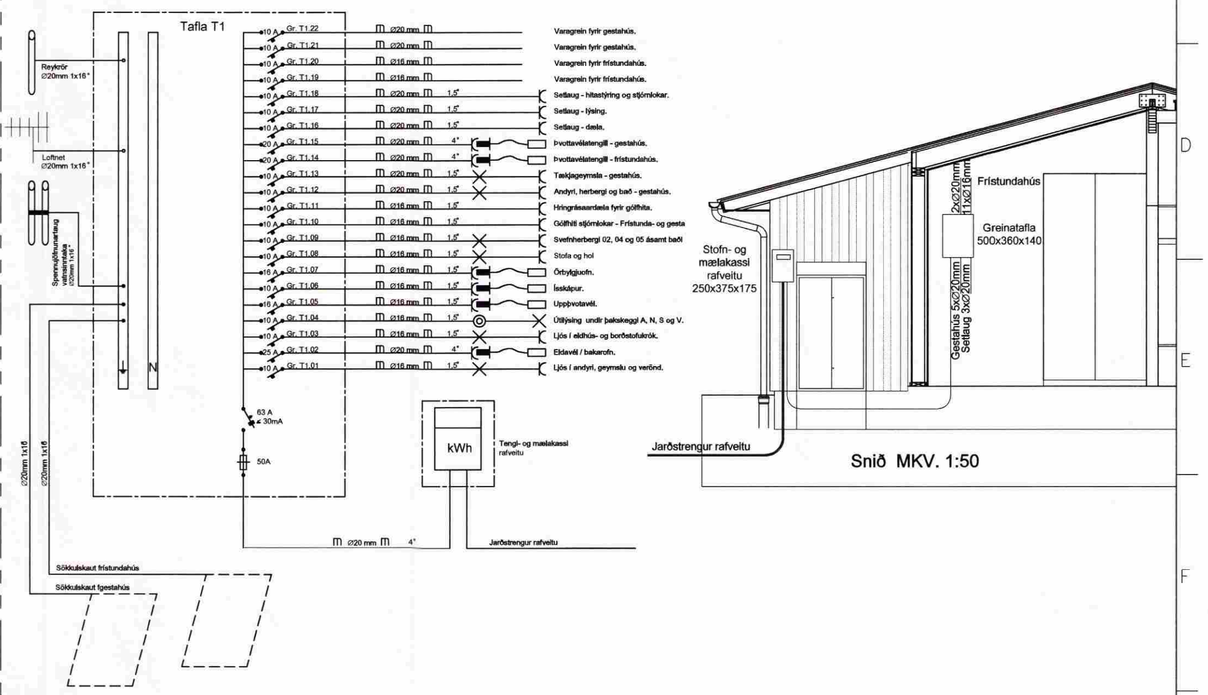

Snið MKV. 1:50

Helldarlengd jarðstrengs rafveitu frá lóðarmörkum upp í mælakassa = 63 metrar

SKÝRINGAR:
Raflagnir skulu lagðar í samræmi við reglugerð um raforkuvirki auk þeirra sérákvæða er gilda á orkuveitusvæði viðkomandi húsveitu.
Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.
Rör skulu vera ∅20mm PVC fyrir íðreginn 3x4 QmmCu vír en ∅16mm fyrir íðreginn qmmCu vír.
Íðráttarrör milli fristunda- og gestahúss ásamt að setlaug skulu vera úr a.m.k. ∅20mm PE plaströrum
Hæð tengla skal vera 200mm frá frágengnu gólfi.
Hæð rofa skal vera 1100mm yfir frágengnu gólfi
Ofangreindar upplýsingar gilda sé annars ekki getið á teikningu.
Stærð greinatöflu skal vera BxHxD = 360x500x140.

Afstöðumynd er sýnd á meðfylgjandi teikningu nr.OS-B-0909-02
Lengd heimtaugar rafveitu frá lóðarmörkum upp í tengi- og mælabox er 63 metrar.

Breytingar			Áritun.
		△	Aðalhönnuður: Kt. 240763-2559
		△	
		△	
		△	Hönnuður séruppdrátta: Kt. 210849-3519
		△	
Dagsetn.	Skýringar	Br. nr.	

HRAUNTRÖÐ 13, VAÐNESI

Verk & Tækni ehf
Sigurður Jónsson, kt 210254-5799
Tæknifræðingur

GRUNNMYND
RAFLAGNIR OG
GREINATAFLA

Hannað af:	SÓ	Dagsetn.:	OKT. 2009
Teiknað af:	SJ	Kvarði:	1:50
Yfirfarið af:	-	Nr.:	OS-R-0909-23
Áritað:		Blað:	13
		Útgáfa:	-