GRUNNMYND
MKV. 1:50

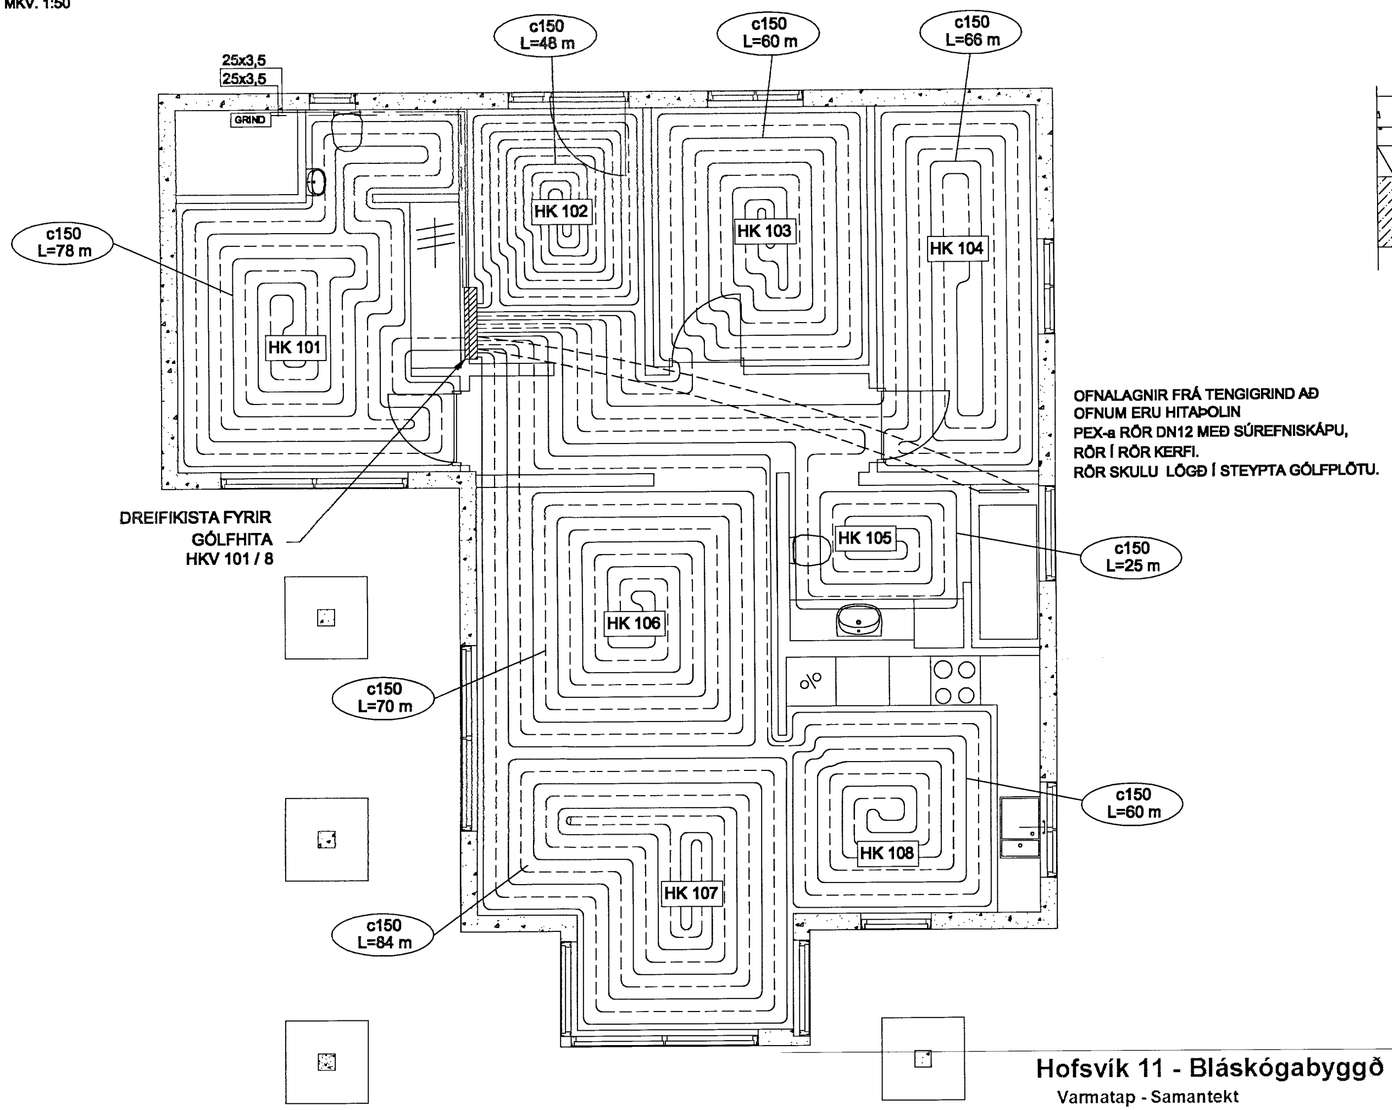

OFNALAGNIR FRÁ TENGIGRIND AÐ
OFNUM ERU HITAÞOLIN
PEX-a RÖR DN12 MEÐ SÚREFNISKÁPU,
RÖR Í RÖR KERFI.
RÖR SKULU LÖGÐ Í STEYPTA GÓLFPLÖTU.

KENNISNIÐ
MKV. 1:10

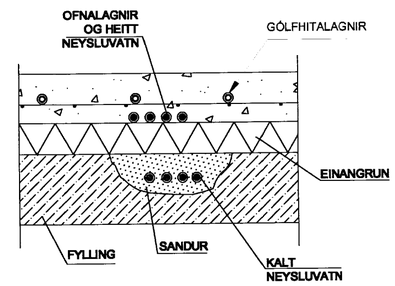

MÓTTEKIÐ
04 APR. 2013
Byggingafulltrúi Reykjavíkurborgar

SKÝRINGAR :

ÖLL MÁL ERU Í MM

HK 1 — HK 1 = MOTTA 1
GÓLFHITAKERFI STEYPIST Í MIÐJA PLÖTU

c225 — BIL MILLI SLANGA 225mm

SETJA SKAL HLÍFÐARHÓLKA/-RÖR FYRIR 17/20 mm SLÖNGUR
TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

HKV 0101/8 — DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 8

LAGNING OG MEÐFERÐ EFNISINS SKAL VERA
Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI
BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA
STAÐLA SEM HÚN VÍSAR TIL,
Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. L- 100

ÞRÝSTIPRÓFUN LAGNA: SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU L-100

EFNISGÆÐI:

HITALAGNIR ÚR PLASTI SKULU VERA HITAÞOLIN PEX-RÖR MEÐ
SÚREFNISKÁPU, PEX-A T.D. RAUTHERM S17x2,0mm EÐA SAMBÆRILEGT
SKV. DIN-16892 OG DIN-4726

HÆSTI NOTÞRÝSTINGUR Í LAGNAKERFINU MÁ EKKI FARA YFIR 1 MAa.

ÞÁ SKULU TENGI VERA AFSINKUNARÞOLIN

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ OG SKAL FYLGJA
VA-VIÐURKENNING VOTTORÐI.

HÁMARKS HITI INN Á SLAUFUR ER 50°C

Hofsvík 11 - Bláskógabyggð
Varmatap - Samantekt

Herbergi		Slaufa	Gólfefni	Varmatap	Varmatap	Vatnsmagn	Þéttleiki mottu í c/c		Slöngulengd	Varmagjöf
Heiti	Nr	nr.		W	Kcal/klst	l/s	mitt gólf	við útvegg	m	W
Hjónah.	101	1	Parket	1046	899	0,05	150		78	1028
Anddyri	102	2	Flísar	727	626	0,03	100		48	670
Svefnh.	103	3	Parket	613	527	0,03	150		60	630
Svefnh.	104	4	Parket	652	560	0,03	150		66	690
Bað	105	5	Flísar	291	250	0,01	150		25	570
Stofa	106	6	Parket	1112	956	0,05	150		70	908
Stofa	107	7	Parket	821	706	0,04	150		84	908
Eldhús	108	8	Flísar	691	594	0,03	150		60	1010
				0	0	0,00				
				0	0	0,00				
				0	0	0,00				
				0	0	0,00				
				0	0	0,00				
				0	0	0,00				
			Samtals:	5.953	5.120	0,27			491	6.413

Framrás 45°C
dT 6°C

3.	
2.	
1.	

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR
TEIKNING SAMRÆMD OG SAMÞYKKT: ÞORLEIFUR BJÖRNSSON KT: 030873-3799

HOFSVÍK 11
BLÁSKÓGABYGGÐ

GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA
GRUNNMYND - KENNISNIÐ

TÝRA
Guðni Þór Gunnarsson
Byggingartæknifræðingur
Sími: 693 4326
Netfang: gtgunnarsson@gmail.com

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRF.	DAGS.	KVARÐI	NR.
GÞG	GÞG		11.09.2011	1:50 1:10	L - 103

SAMÞ. Guðni Þór Gunnarsson kt.070368-4049