

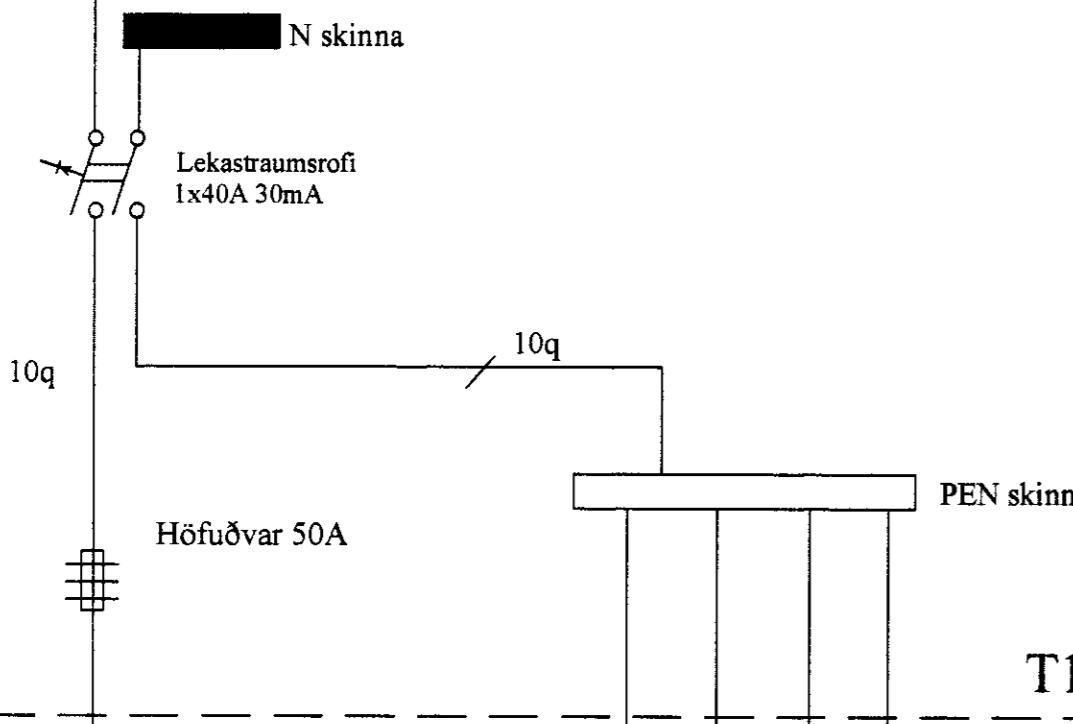


Einlinumynd af greinatöflu T1

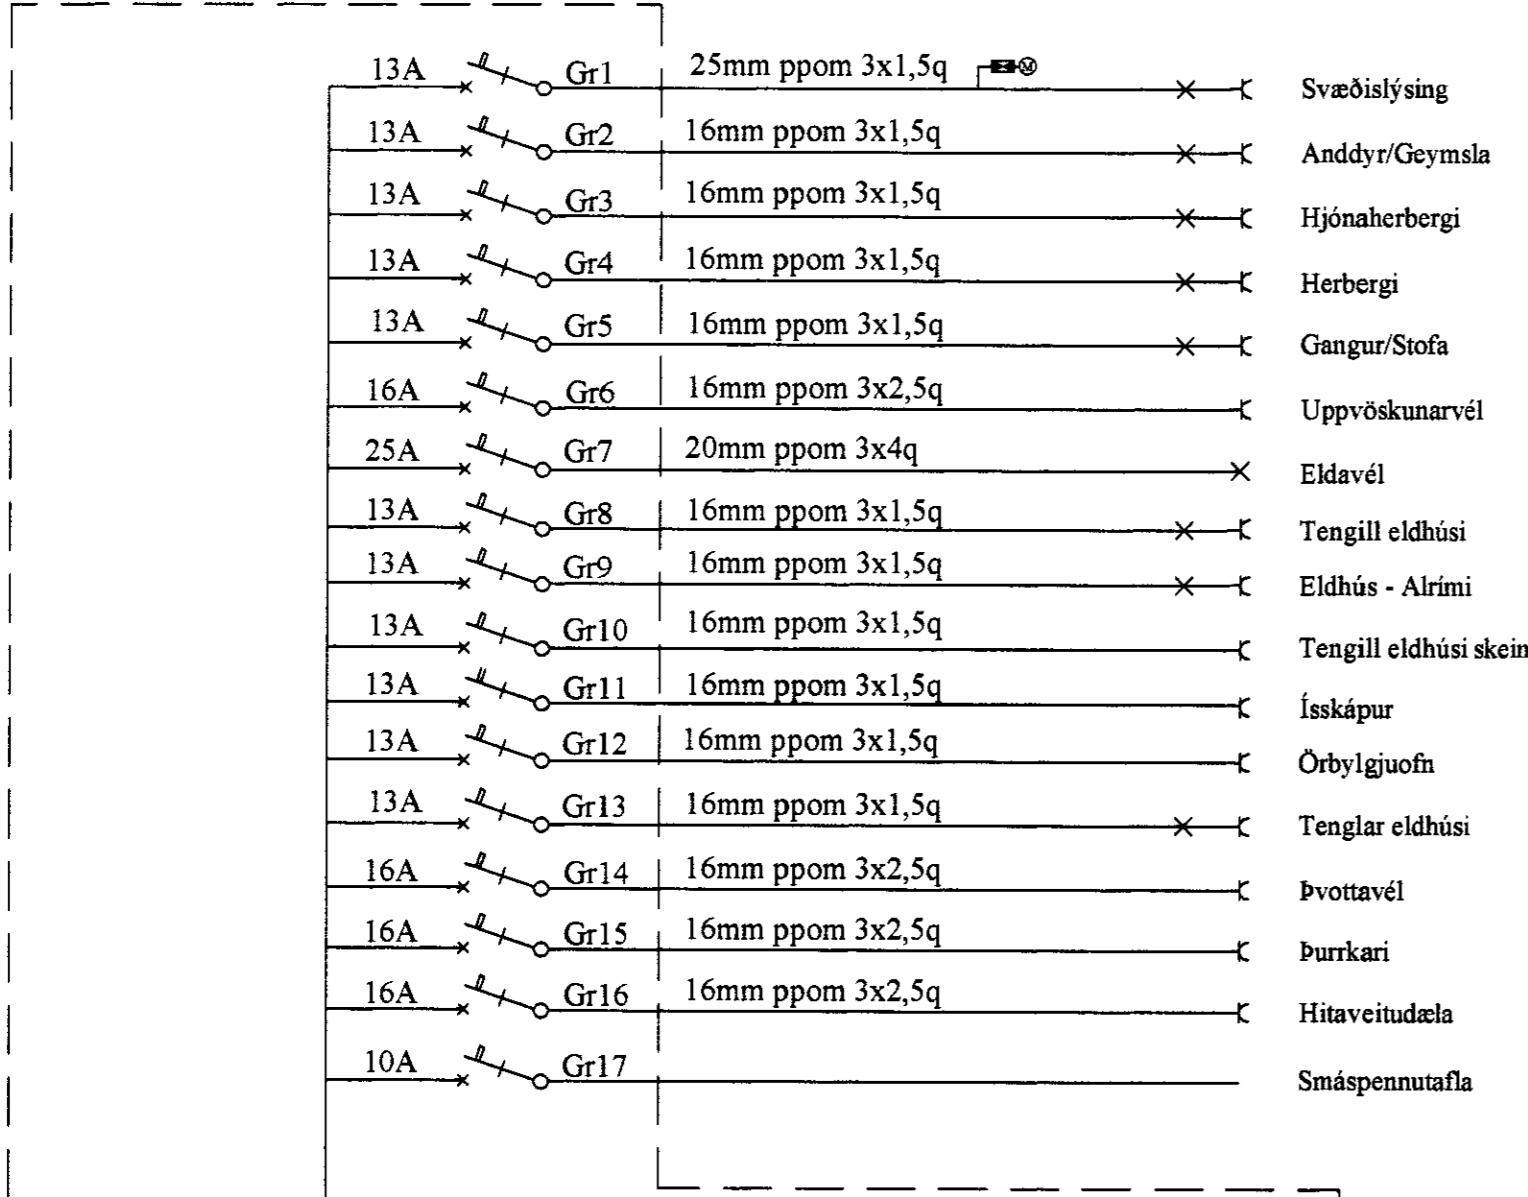

Innsiglaður mælakassi utan á bústað

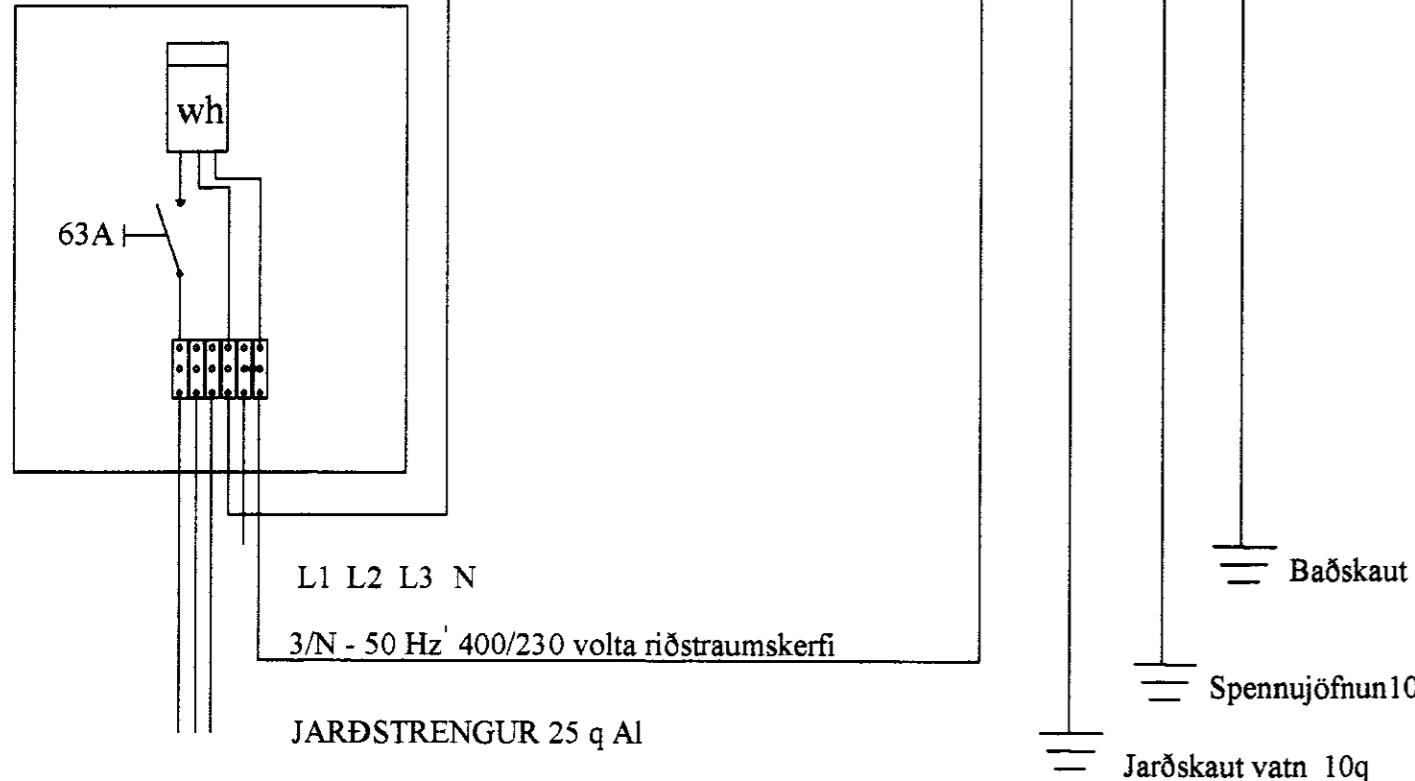

Skýringar

Lögnin skal vera hólkurð pipulögning. Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði.

Allt efni skal vera innfelt raðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögnum nema þegar um tækjatengla er að ræða. Rör skulu vera 16mm í ljósa og tenglalögnum og 20mm í öllum smásennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi.

Ídregin vir skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, stöðlum og reglugerðarákvæðum.

Ganga skal frá dósum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.

Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða löðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru í sömu hæð.

Greinatafla T1 skal vera innfeld i vegg og rör frá þeim skulu vera inn i vegg. Smáspennutafla T2 skal vera innfeld.

Loftnets og símalagnir skulu lagðar i smáspennutöflu T2 og deilt út frá henni.

Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum, skal koma haganlega fyrir.

MÖTTENGJUD
06 SEPT. 2010
Gudrún Þórhildur Arnarsdóttir og Flóður
Byggðaði: Jón Pálmi Skarphéðinsson
Hæð rofa 110sm
Hæð tengla 25sm
Hæð tengils f/eldavél 20sm
Hæð tengils f/uppvöskunarvél 50sm
Hæð tengils f/isskáp 20sm
Hæð tengils f/orbylgjuofn 200sm
Hæð tengils úti 180 sm
Hæð veggþjósa úti 200sm
Hæð veggþjóss á baði 210sm
Hæð smásennutengla 25sm
Hæð veggþjóss við rúm í samráði við húsráðanda
Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnun og innanhússmið.

Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdrætti þessum skal verktaki sjá um að gerð verði reyndarteikning.

Lýsing í húsið er hugsuð sem áfelld halogenlýsing og eða innfeld td. í stofu þá skuli terngidósum komið fyrir eftir þörfum þar sem tengt er saman ljós og rofar og ein lögn í töflu. Ljós yfir skeink og matborði tillaga að hangandi halogenljós. Svæðislysing skal koma fyrir í samráði við húsráðanda

Rafbær Hönnunar og ráögjafabjónusta
Sólvallagötu 8, 230 Reykjavík Sími 694-7299
Veffang: www.rafbær.is NETFANG: rafbær@rafbær.is

KLETTÁS 6 GRÍMSNESI

TAFLA OG SKÝRINGAR

HANNAÐ.: JPS	VERKNR.:
TEIKNAÐ.: JPS	TEIKNING NR.: R04
DAGS.: JÚLÍ 2010	KVARÐI.: 1:50
BLAÐSTÆRD.: A2	
BREYTTI:	
<i>Jón Pálmi Skarphéðinsson</i>	
NAFN HÖNNUÐAR: JÓN PÁLMI SKARPHÉÐINSSON	
RAFFRÆÐINDUR OG LÖGGILTUR HÖNNUÐUR	
KENNITALA HÖNNUÐAR: 201045-7899	