


Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

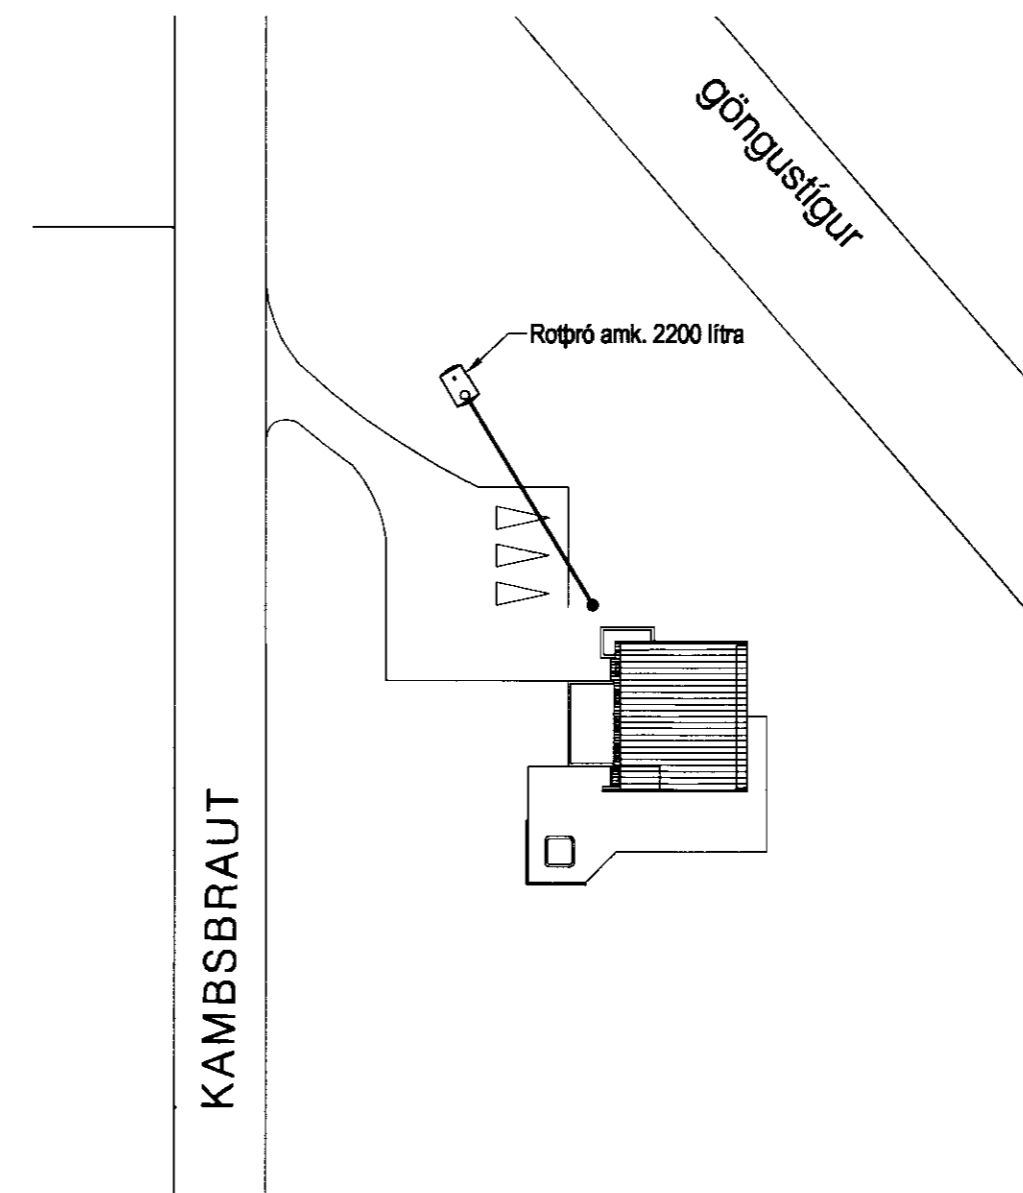

Afstöðumynd, 1:500

MÖTTIÐ
29 FEB. 2012
Guðinn Þorðarson
Byggingatæknifræðingur

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Áritun aðalhönnuðar:

Guðinn Þorðarson
dagsetning
Guðinn Þorðarson arkitekt kt. 190548-2019

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Kamsbraut 1 Öndverðarnesi, Grímsnes og Grafningshreppi	
Hannað / Teiknað		Skýring Grunnlagnir	
Kvarði 1:50	Dagsetning 29. 2. 12	Verknr. 15-11	Teikn.nr. 2-01