



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsvelta bs.
Yfirfarið
 20 AUG. 2014
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

Ø100 pvc 20 o/oo tengist í grjótsveig

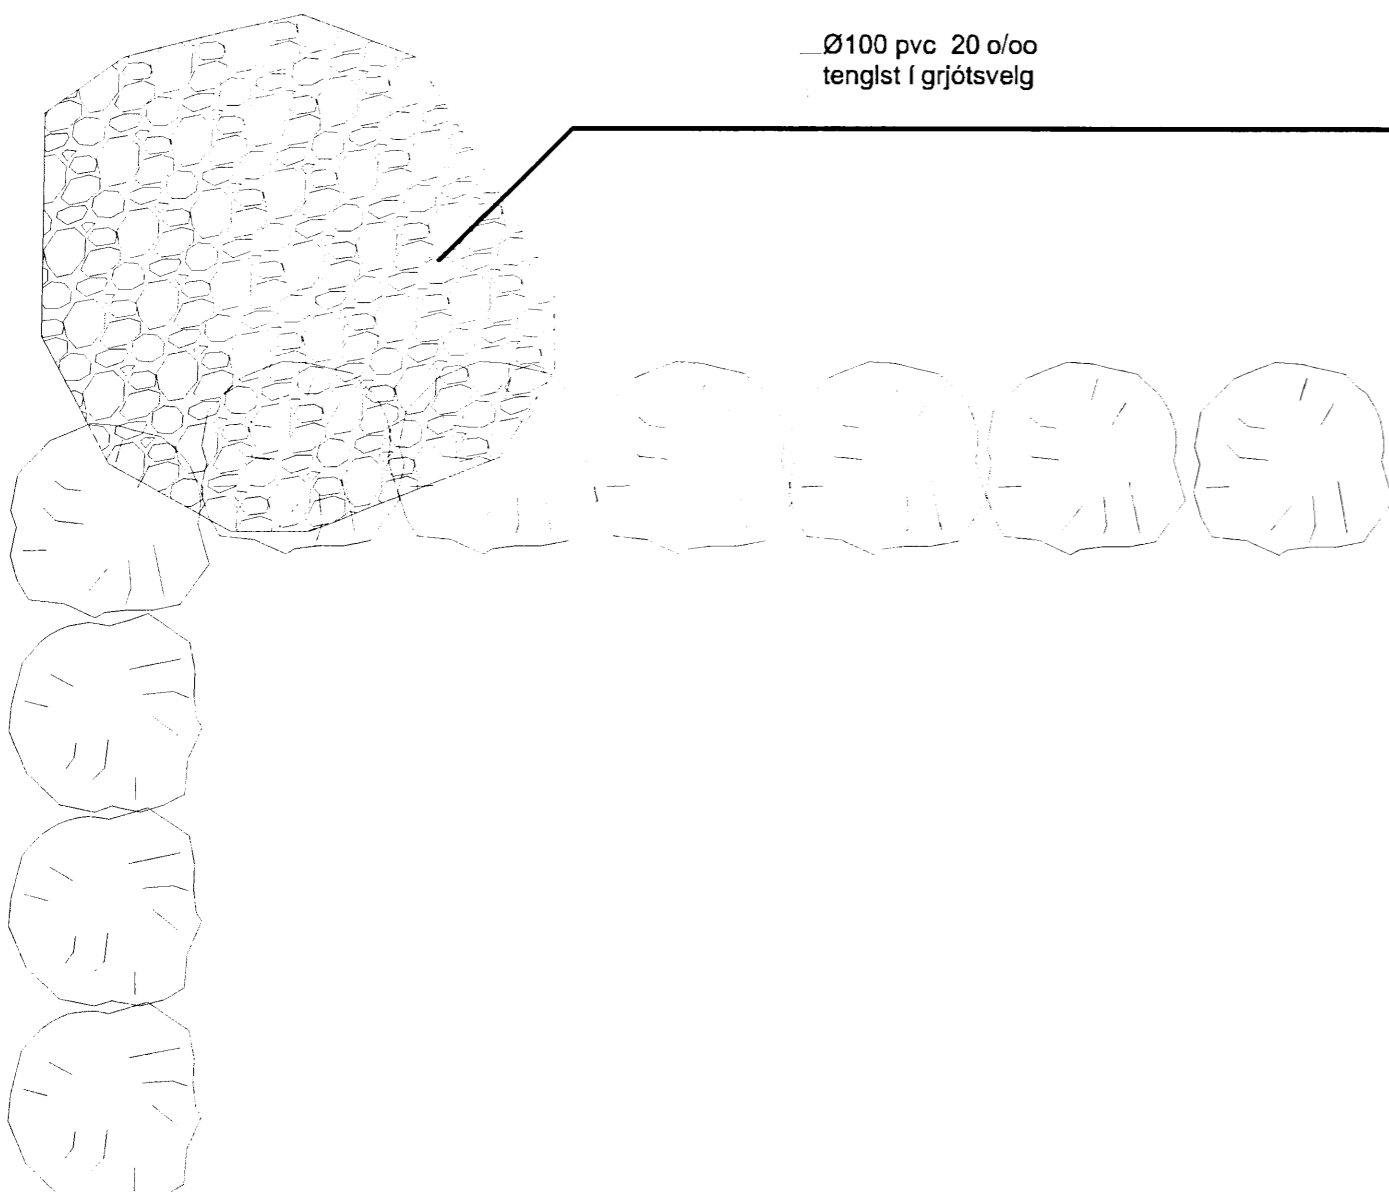

Ø100 pvc 20 o/oo frá skolvaski - tengist núverandi rotþró

Gólfhitarör pex 20*2,0 c/c 200 L=137m Frá tengistað við eldra hús liggja rör í skurði á dýpi 1,2m - rör með 50mm einangrunarhólkum

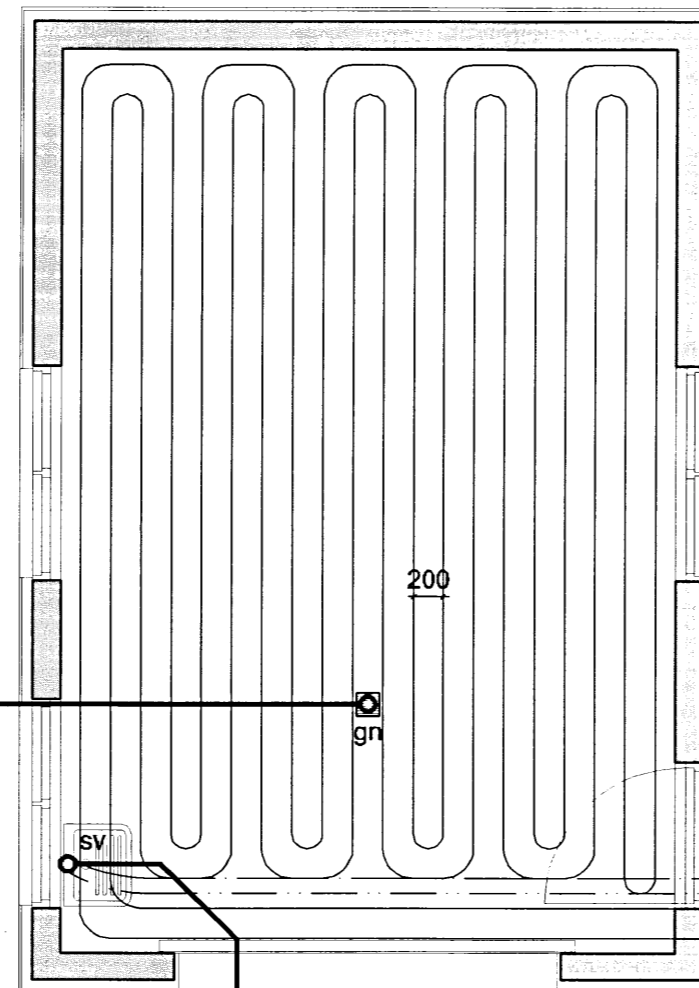

0101 núverandi hús (Mhl 01)

Helzt og kalt neysluvatn pex 18*2,0 (R-I-R) Kalda lögnin er undir einangrun plötu Heita lögnin er í steyptri plötu ofan á járngrind. Bæðar tengilagdir utanhúss séu í skurði á frostfrlu dýpi (d=>1,2m) og einangraðar með 50mm hólkum

Inntaksrými

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af

GÁG ehf Verk - og tækniráðgjöf Gísli Ágúst Guðmundsson - Byggingatæknifr. kt: 250860-7499 Gaukræði 41, 221 Hafnarfj. e: 860 0880 Netfang: gisligudmunds@gmail.com.	MKV. 1:50 á A2	DAGS. 14.08.2014	ÚTGÁFA NR. 1
HEITI VERKS: Lyngbrekka 8 í landi Syðri Brúar Landnr. 207035	TEIKN. GG	REIKN.	NR. TEIKNINGAR L-101
HEITI TEIKNINGAR Geymsla Lagnir í grunni	ÁRITUN HÖNNUÐAR <i>[Signature]</i>	ÁRITUN SÁMRÆMINGARHÖNNUÐAR	DAGS. ÁRITUNAR