MÓTTEKIÐ
03 AUG. 2010
Byggingafull. skv. gr. 2.6.1 í gr. Arnssyslu og Flóahr.

U0 1:20

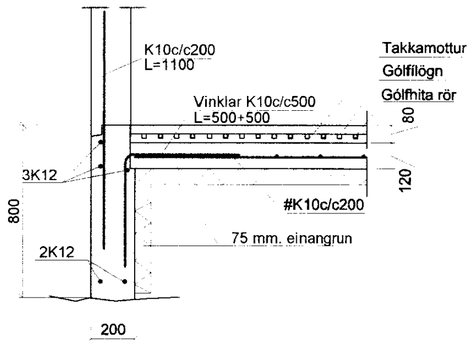

U1 1:20

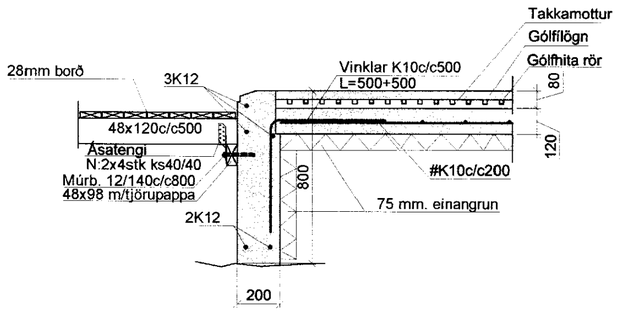

U2 1:20

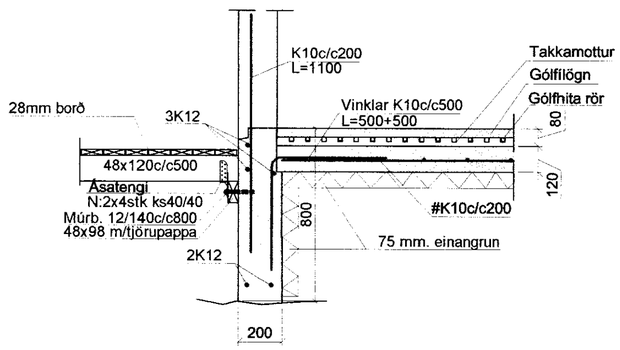

U3 1:20

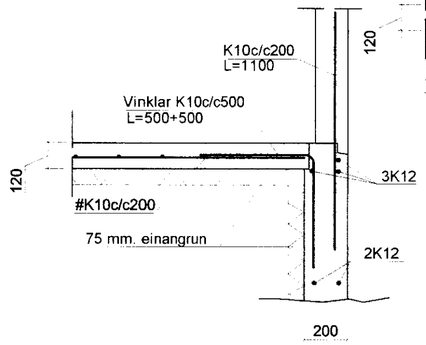

U4 1:20

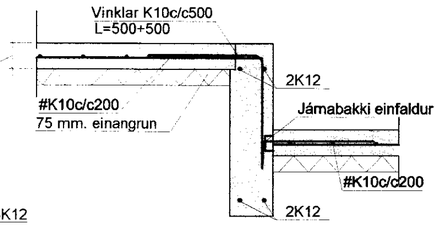

U5 1:20

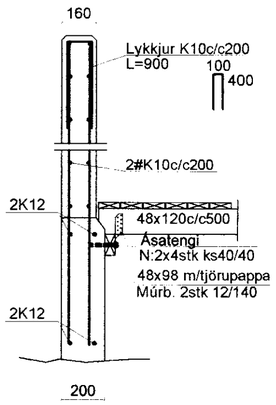

U6 1:20

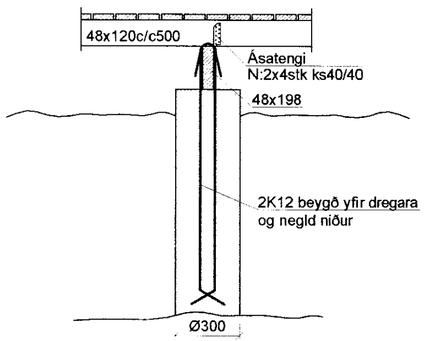

Snið í innveggi 1:20

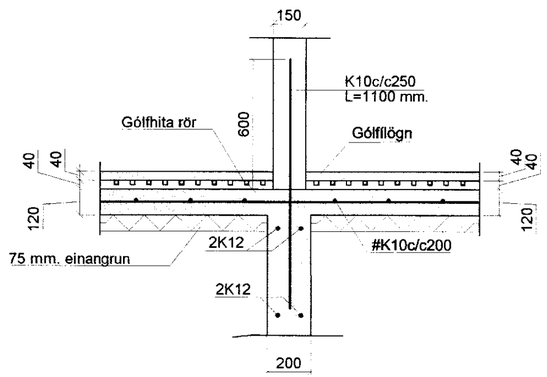

Steypa C30
Sement>350 kg/m3, vatnssementstala v/s<0.55,
loftinnihald 5–6%, sigmál 80–100 mm.
Steypa og steypustyrktarstál B500C skv. ÍST–14/DS–411.
Steypuhula á járnum í steypu í jörð minnst 30 mm.
Hönnun og framkvæmd verksins skal í samræmi við
gildandi staðla og reglugerðir.
Undirstöður á óhreyft hraun, mesta álag 4kg/cm²
Notálag á gólf 250 kg/m²

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

NEÐAN SOGSVEGUR 18A

Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

Burðarvirki undirstöður

H ÞK | T HS | S
M 1:50
Nr. B002
Dags. maí '10
090638-4839
080149-3609