


**Skýringar:**

1. Altar lagnir seu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 18 mm PE-X með súrefniskapu eða sambærilegt, c100-200 steypt í plötu, ofan á jámagrind í geymslu en steypt í ilögn í íbúð ofan á takkamottu, (dýpt á pipur 45mm, sjá skýringamynd).
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C.  
Mesti bakrásarhiti er -35°C vð -15°C úthita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkoka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanema í herbergjum er staðsettur í ca 1,5m hæð og a. m. k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gölfagnir aður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gölfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Framrás: \_\_\_\_\_  
Bakrás: \_\_\_\_\_

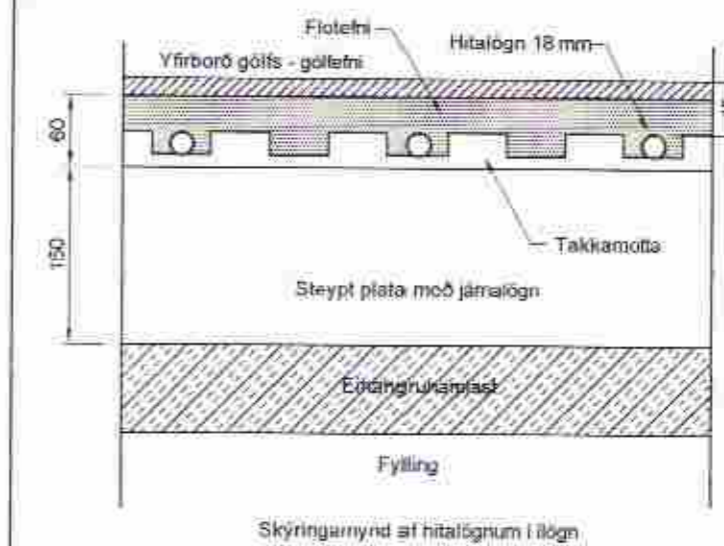

Br: Hverju breytt	Dags:	Kvittun:
Sogsbakki 17 Grimsnesi	Teikn nr: 560-03	
Lagnir Gólfhiti	Frumstærð: A2	
Dags: 11. jan 2005	M: 1:50	Hann: GbS
Samþ:	V.nr. 05 144	Teikn: PH

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSS  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS