


GÓLFHITI, GRUNNMYND 1:50

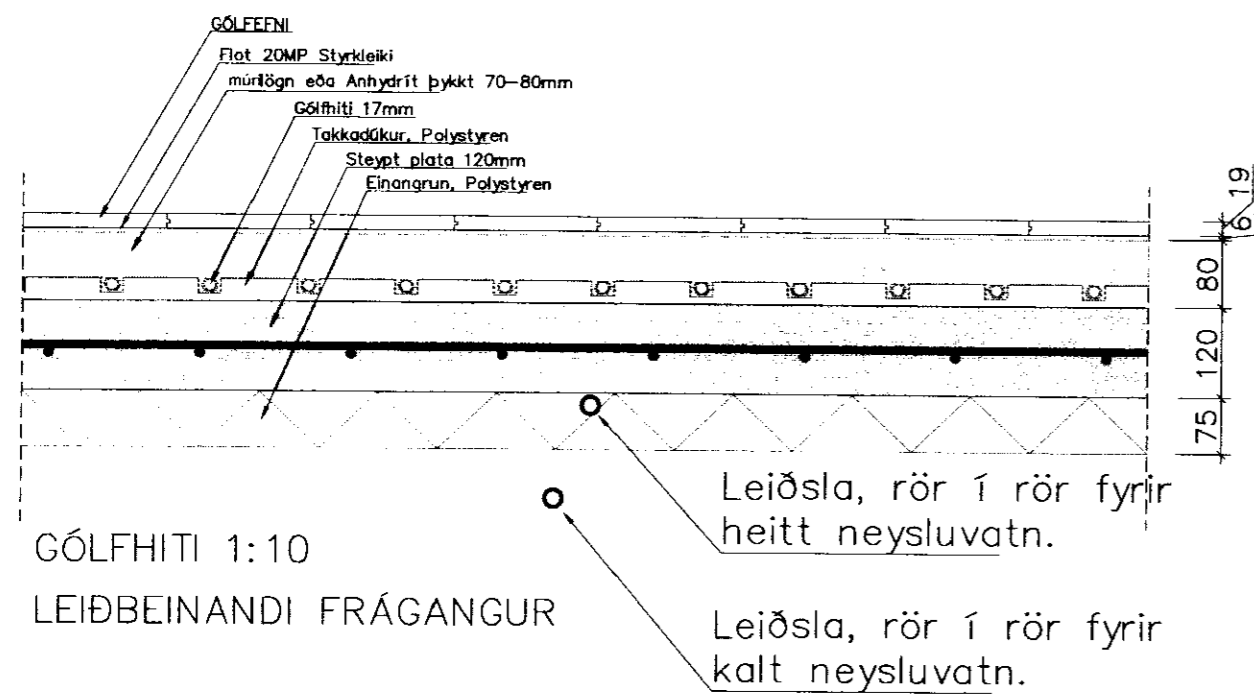

SKÝRINGAR FYRIR GÓLFHITALÖGN

Lagnir eru PEX hitaPólin GÓLFHITARÖR með súrefniskápu, $\varnothing 17$ mm. Lagt er með 100mm – 160mm millibili. Lagnir eru Þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda. Gólfhitalagnir eru í ílögn. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun, fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda. Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals IST 69 og reglugerð um hitalagnir. Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitaPólnar plastpípur, Wirsbo-pex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 8 kg/cm² Þrýsting.

Gólfhiti fyrir Smalholt 5			
Slauða	Staðsetning	Lengd slauðu	Afköst án gólfefna
Nr.		m	W
1	STOFA	55	880
2	BAD/ANDDYRI	31	496
1	HERBERGI	84	1344
2	HERBERGI/GANGUR	86	1376
3	BAD	22	352
4	HERBERGI	61	976
5	ELDHÚS	47	752
6	STOFA	61	976
7	STOFA	85	1360
8	STOFA	84	1344
SAMTALS		616	9856

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
meter teiknistofa ehf Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ <small>ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:</small>			
<small>Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
SMALHOLT 5, ÚR LANDI HÆÐARENDA GRÍMSNESI			
GÓLFHITALAGNIR, HITAKERFI OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRA 441-801-SMALHOLT 5	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARIÐ FÓ
			ÚTGÁFA 01
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 441-L2	MKV. 1:50/1:10	BLAD NR. L-02
	DAGS. 17.07.2012	VERK NR. 441	