


Skýringar

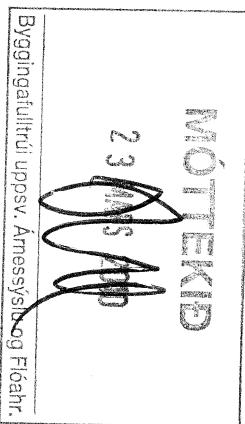

Lögnin skal vera hólkud pípulögnum.
Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin
í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði.
Allt efti skal vera innfelt raefni og tenglar skulu
vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema
þegar um tækjatengla er að ræða. Rör skulu vera
16mm í ljósa og tenglalögnum og 20mm í öllum
smaspennulögnum það er síma, loftnets og
eldvamarkefí.

Ídregin virð skal vera í samræmi við stærðir búnaðar
samkv, stöðlum og reglugerðarákvæðum.
Ganga skal frá dósum þannig að þær nemi við ystu
brún klæðningar.

Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort
hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láettar eða
lóriéttar séristaklega þar sem rofi og tengill eru í
sömu hæð.

Greinatafla T1 skal vera innfelld í vegg og rör frá
þeim skulu vera inn í vegg. Smaspennutafla T2 skal
vera innfeld.

Loftnets og símalagnir skulu lagðar í smaspennutöflu
T2 og deilt út frá henni.

Reykskynnarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK
2002 Race gerð eða samsvaraandi. Reykskynjurum,
skal koma haganlega fyrir.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað
þó skal hafa samráð við innanhúshönnun og
imanhússmið.


- Hæð rofa 110sm
- Hæð tengla 25sm
- Hæð tengils f/eldlavél 20sm
- Hæð tengils f/uppvöskunarlavél 50sm
- Hæð tengils f/ískáp 20sm
- Hæð tengils f/orþylgiuofn 200sm
- Hæð tengils úti 180 sm
- Hæð veggjiosa úti 200sm
- Hæð veggjiosa á baði 210sm
- Hæð smaspennutengla 25sm
- Hæð veggljóss við rúm í samráði við húsráðanda

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál
miðast við frágengin golf.


Tröllahraun

NR. 7

40mm ppo lagt 20 metra frá húsi
Rafmagn 4x25 q Jarðstengur A1

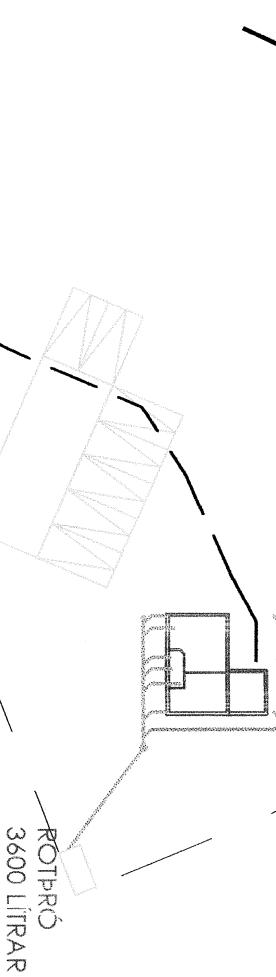

RARIK Meðatafla



7

9

Raffbaer	
Hönnunar og röðgjafabjörnusta	
Sívalagðu 8	Afstaða - Skýringar
230 Keflavík	Hönnun:
Sími: 694-7799 421-2935	Dagur: des 2009
Vestmanna	Klukk.: 1:3000
nettingur minnategundarins	Breyður:
	R01