



TAFLA

10°
Koparvír í pípu tengist eftir atvikum á PE- eða PEN-skinnu í töflu

Tengibox f. sökkulskaut skal ávallt vera sýmilegt og aðgengilegt. Staðsett við mvatnsinnt. eða undir töflu


Tengibox

Ef tengdar eru fleiri taugar í boxið skal nota safnskinnu þannig að auðvelt sé að losa hverja taug til mælinga
Tryggja skal rétta notkun þessara járna með öryggri merkingu.

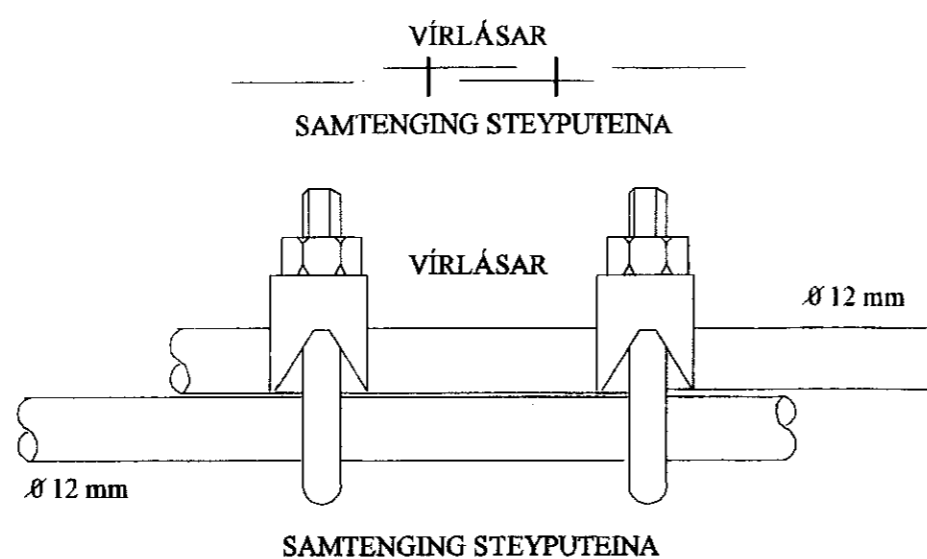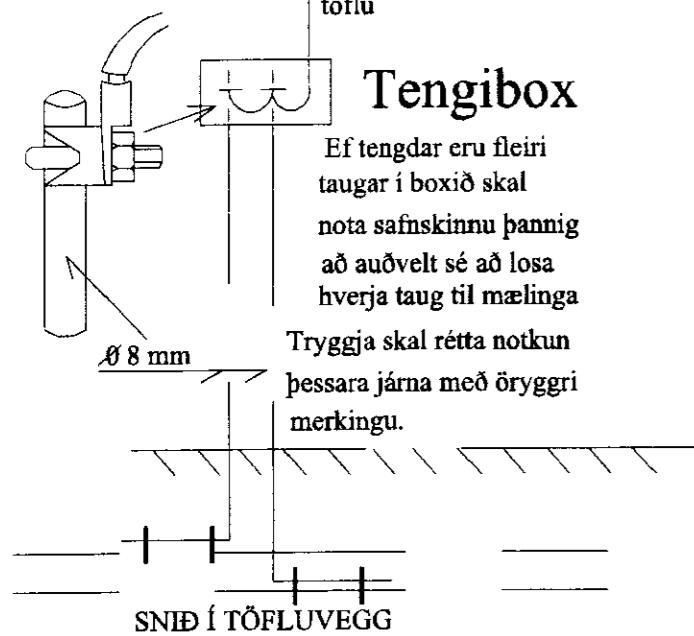


Setja skal tvo vírlása á hver samskeiti

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum alla úthringinn og að upptaki í tengibox
Í raðhús, parhús og hliðstæð hús er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug

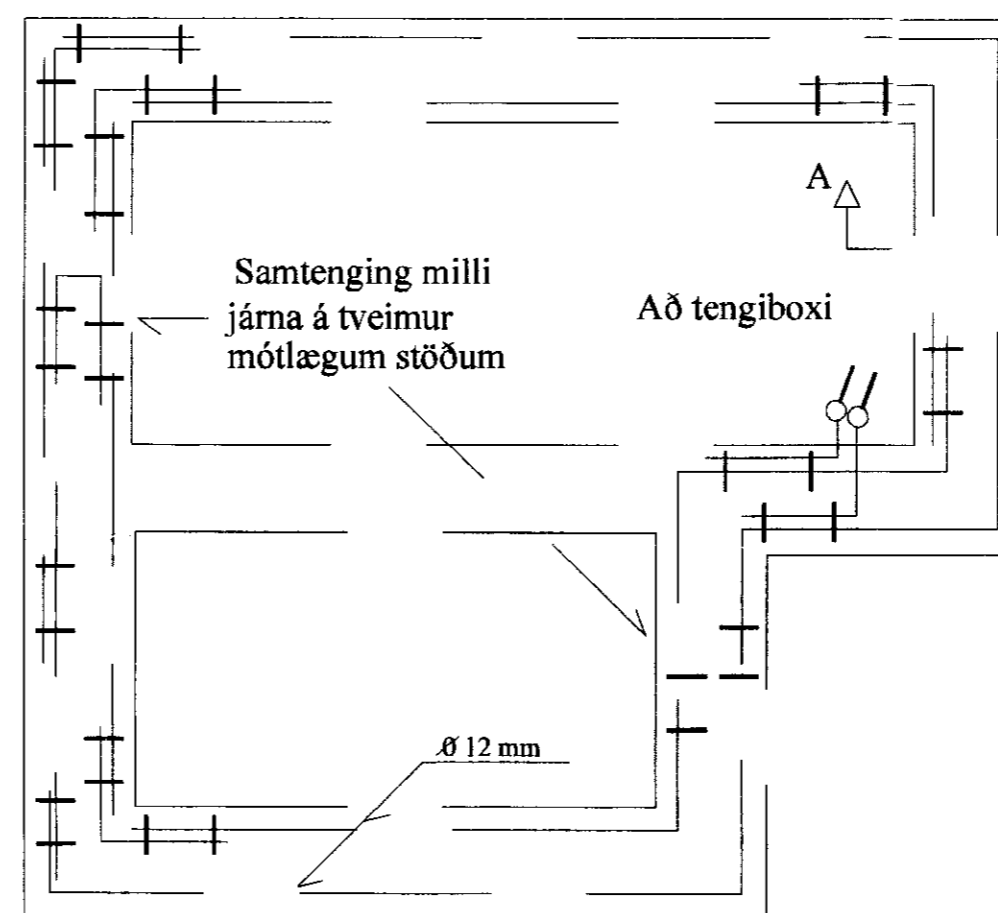

GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

STEYPUPEINN

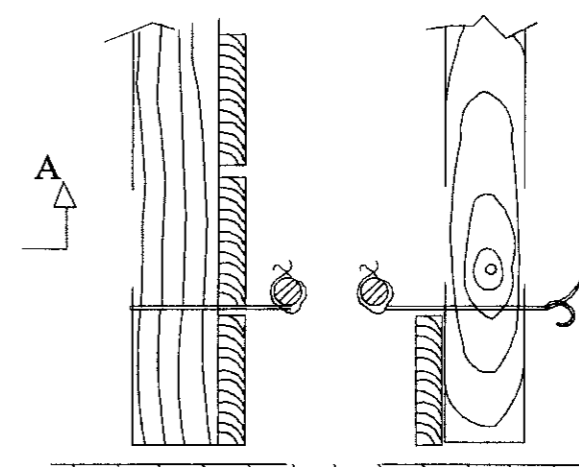

Snið A - A í sökkulvegg

Sýnd er tvö neðstu steypustyrktarjárn í steypumóti ofan á neðstu mótavírum

Frágangur sökkulskauts

Svarar Johannesson 170454-5619.

Daggr. 18.08. 2009	Hann./teikn.	yfirforið:	M.kv.:	Víðar Guðbjörnsson Hraunbrán 26 Símar 5554324 / 6980628
Heiti:				Nr.:
SUMARHÓS Á LÖÐ NR. 1 VIÐ VÍÐIBREKKU Í LANDI BÚRFELLS, SVÆÐI 1 Í GRÍMSNESI SÖKKULSKAUT				6,3
Tilvísun.:				