
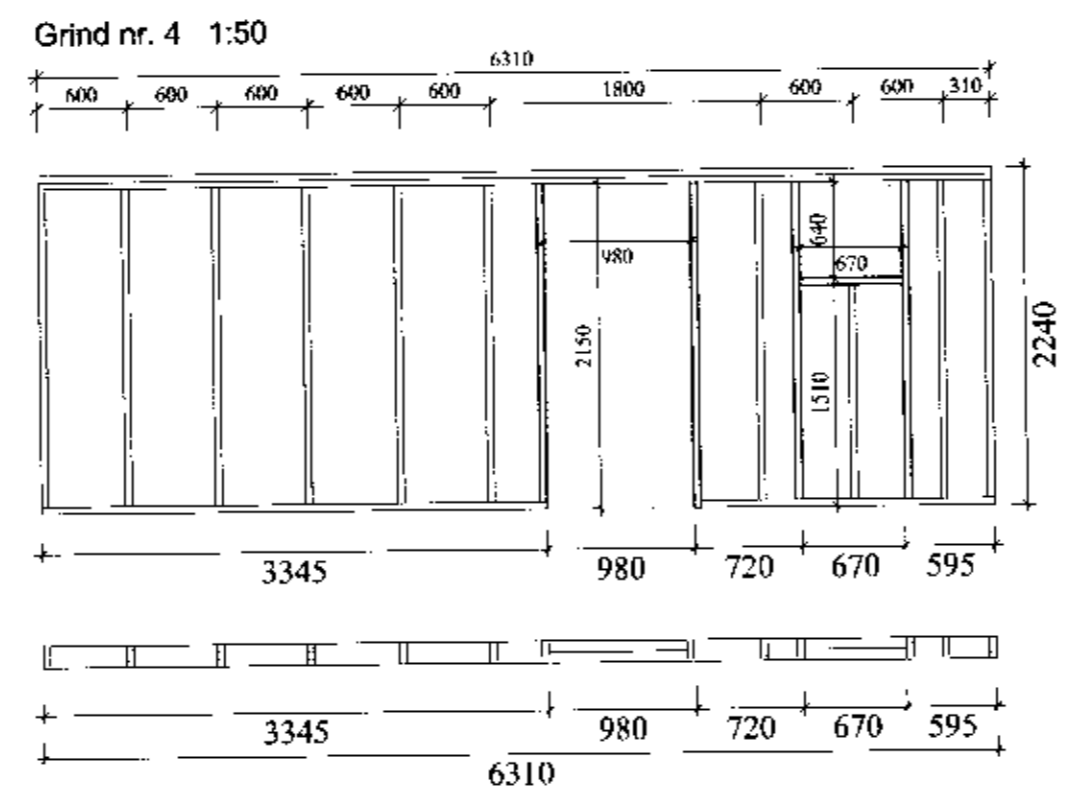
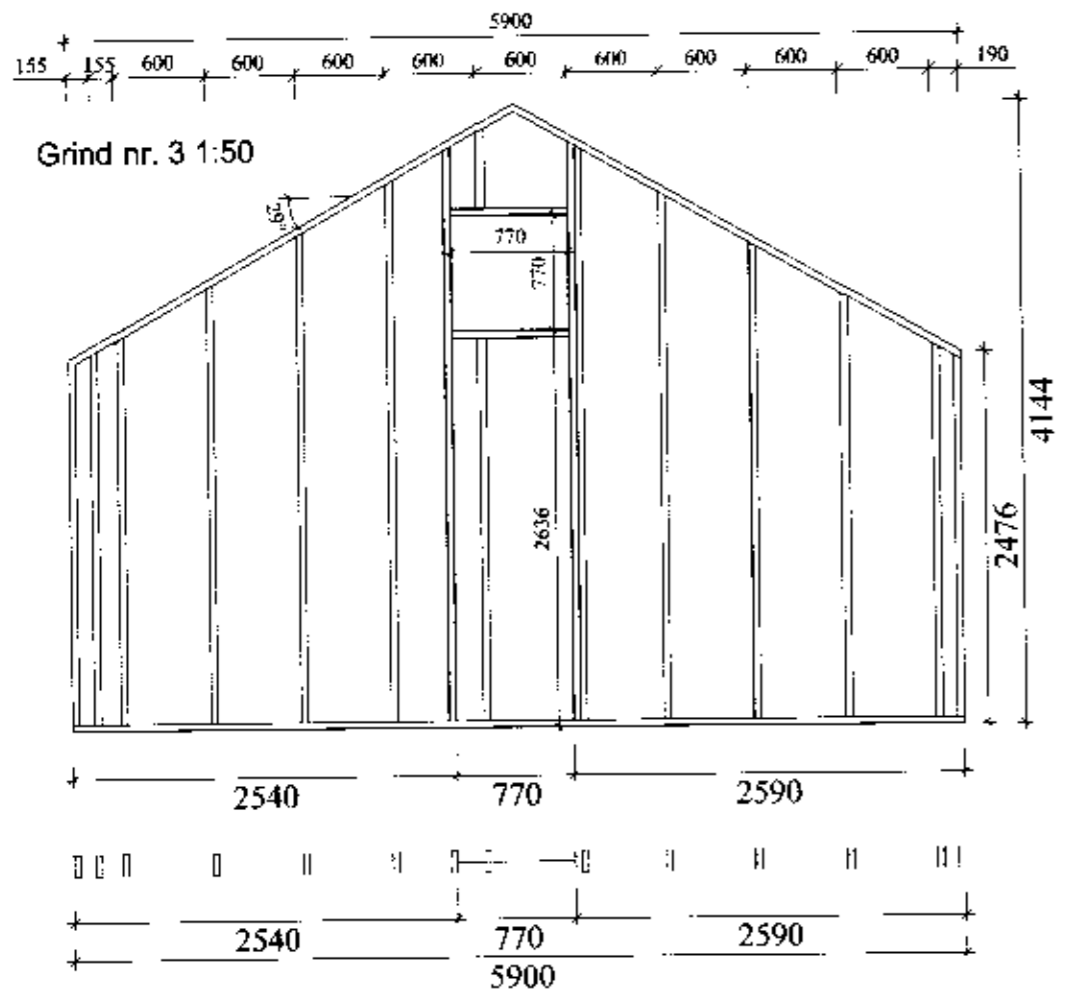
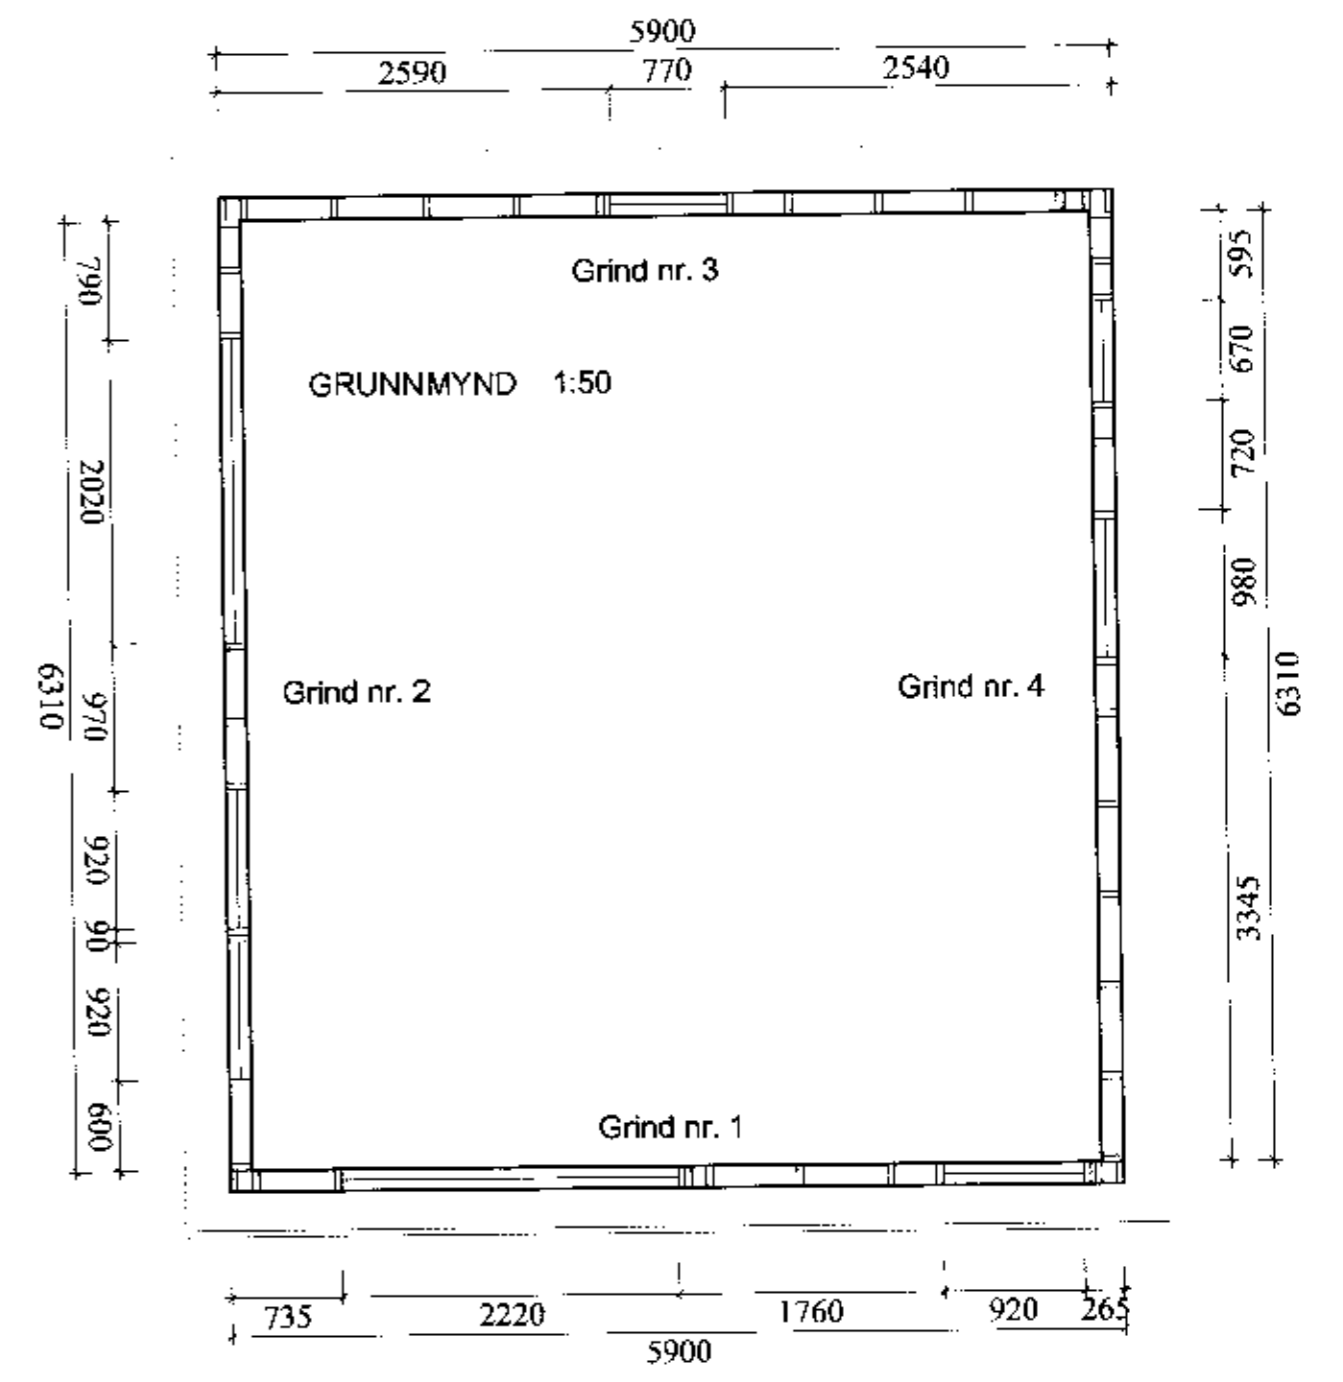
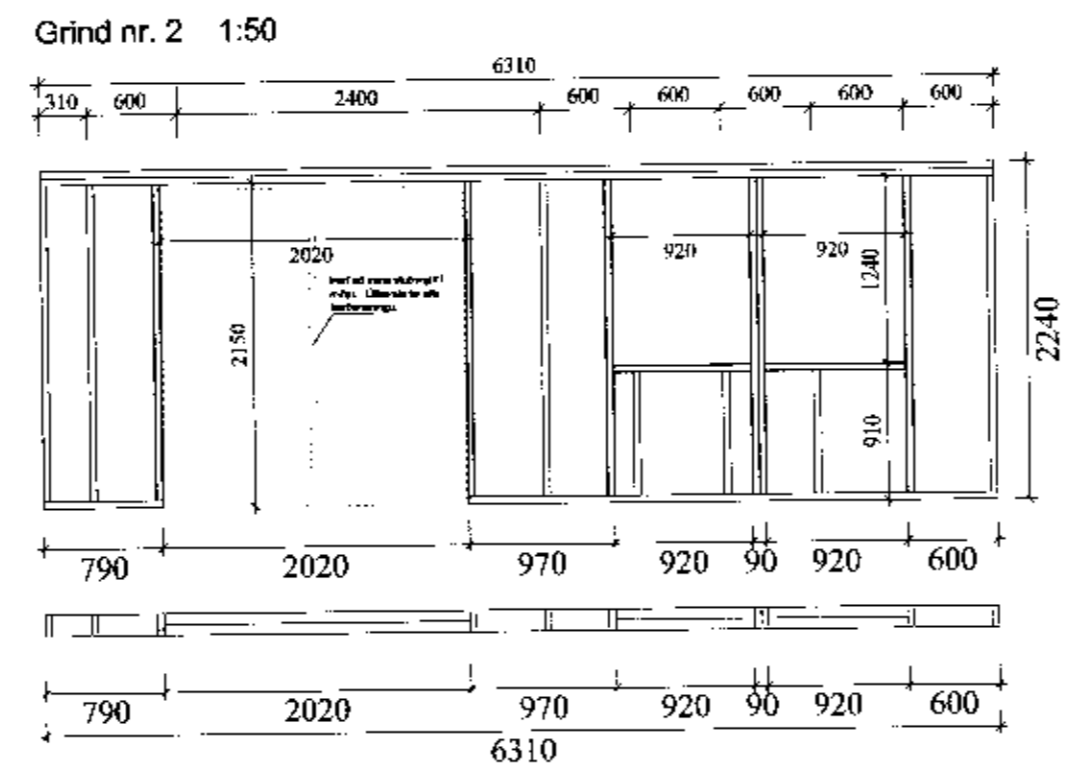


**MÓTTEKID**  
 21. DES. 2011  
 Byggingafræðingur / Byggingafræðingur / Byggingafræðingur / Byggingafræðingur

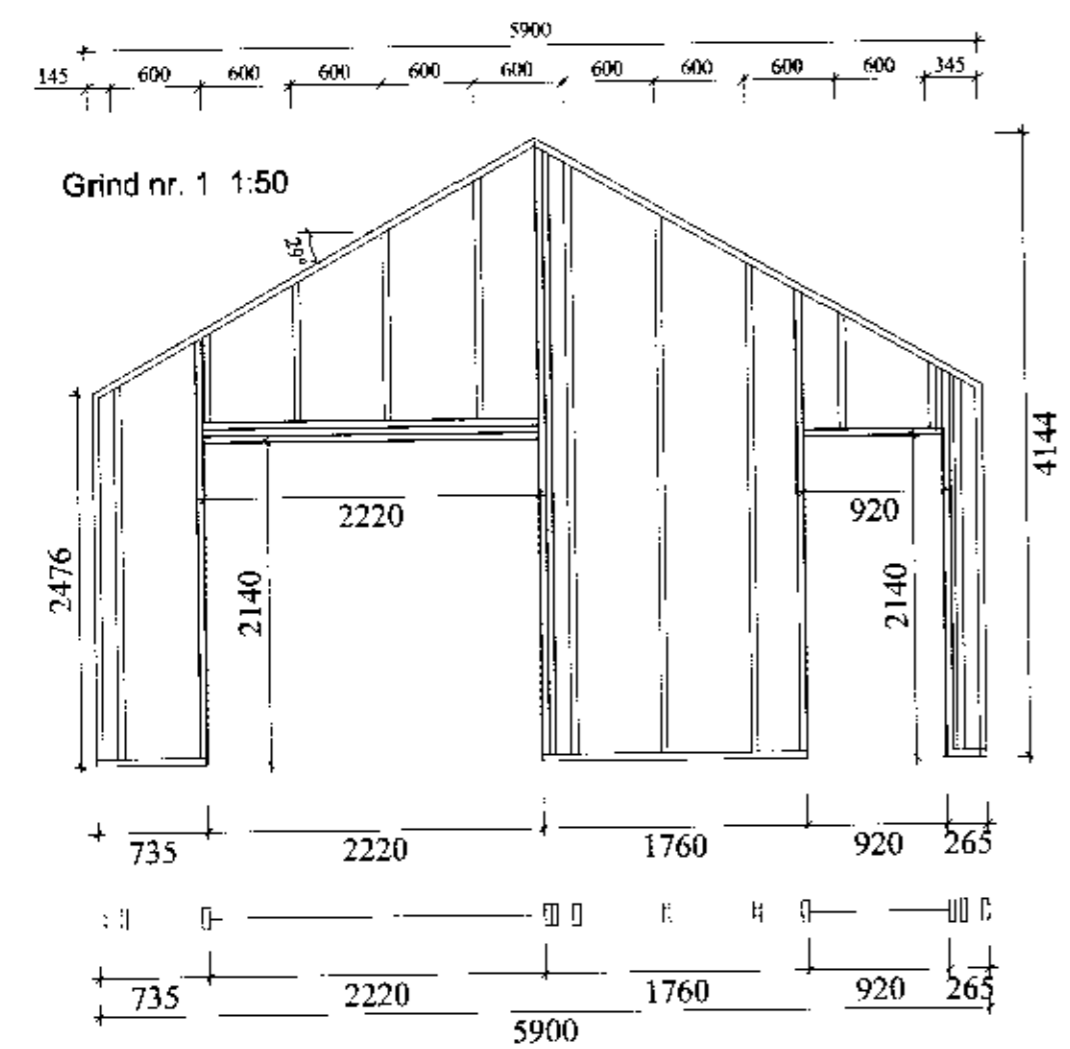

**SKÝRINGAR**

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt ónefnt Grindaefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 1x40mm PEH rörri með neti í hverju þakbili. Útveggja-grindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstíflingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60mm höglum m/m 15 mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm.

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar í þak skal koma fyrir vindband 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstaðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öil mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakul er 200mm.

Doqs.	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter verkfræðistofa ehf</b> Síðumúli 1, 108 Reykjavík <small>AR-TUN SAMRÆMNGARIDHUSAKI</small>			
<small>Sím: 55/8922, Fax: 8940059          meter@meter.is, www.meter.is</small>			
<b>VIÐIBREKKA 4 - GESTAÞÍS, GRIMSNES OG GRÁFNINGSPREPPUR</b>			
<b>OFANVARP Á GRINDUR, GRIND 1 - GRIND 4 OG SKÝRINGAR</b>			
TOLVUSKRÁ 433-801-VIÐIBREKKA 4	LIANNAÐ FÓ	LIKNAD FÓ	VIÐFARIB FÓ
SAMÞYKKT Friðrik Clafsson 2303592459	TEKNING NR. 431-R03	MKV. 1:50	BLAÐ NR. B-03
	DAGS. 05.12.2011	VERK NR. 433	