




Grunnmynd ofnlagna mkv. 1:50

Skýringar:

Gluggar: Tvöfalt gler.
 Gólf: 150 ull, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm ull.
 Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna.
 Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 Lagnaefni:
 Lagnir að handklæðaofni frá tengigrind eru 16mm Al-pex.
 Ofn nr. 100 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrðum bakrásarlöki.
 Hitaflokn framrás: _____
 Hitaflokn bakrás: _____

Lagnagrind:

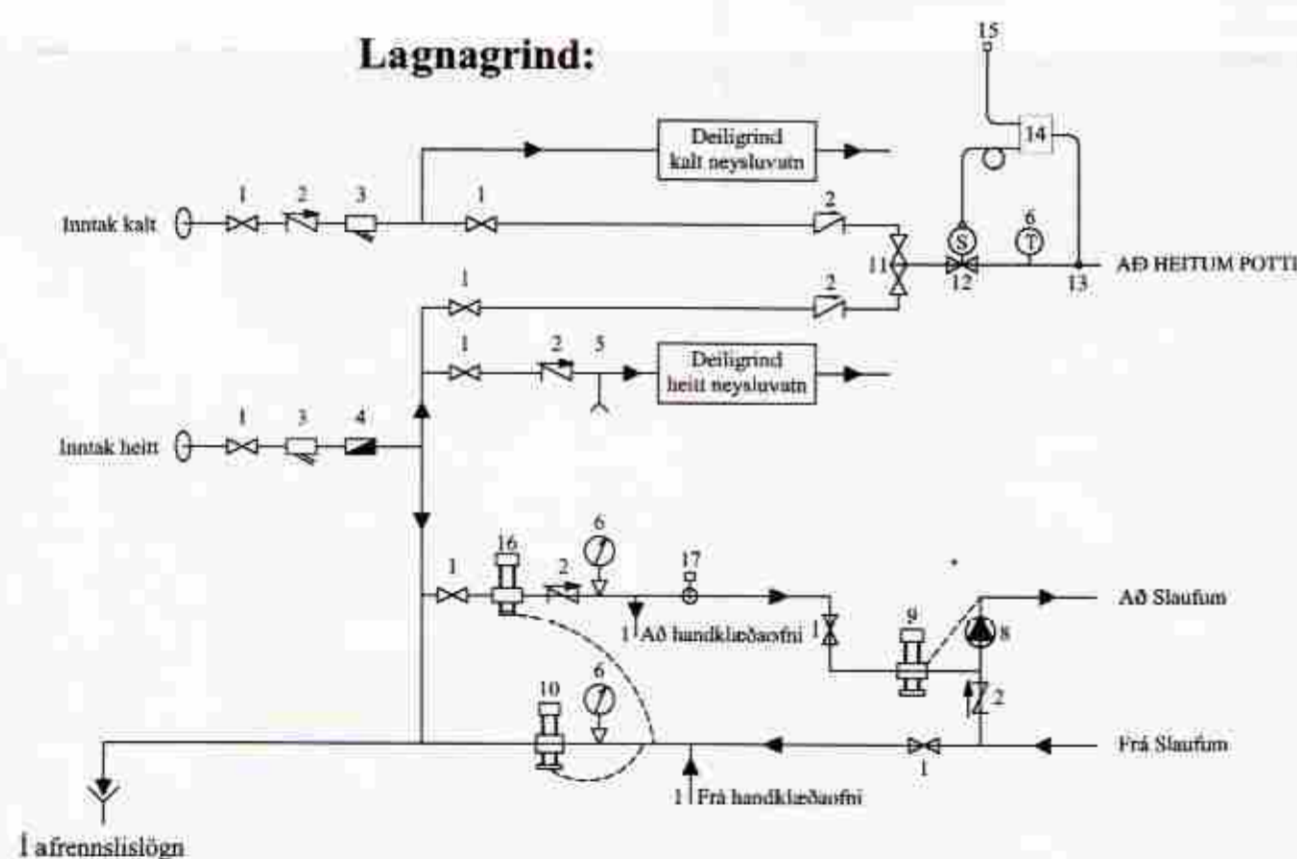


1. Kúflöki
2. Einstreymislöki
3. Sía
4. Renndúle- og magnmælir
5. Tæming
6. Hita- og þrýstismælir
7. Sjálfvirk aðloftun
8. Dæla (35 lítrar/mín, dp 25kPa)
9. Hitastýrður löki AVTB (20°C - T - 60°)
10. Mótþrýtlöki AVDA (Ø15)
11. Áfylling/aftöppun
12. Segullöki
13. Öryggishitanemi
14. Tengibox
15. Rofi til að hleypa vatni og skerpa á hitastigi
16. Þrýstijafnari AVP15 Danfoss
17. Öryggislöki 6 Búr

Ofnaskrá:

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
100	400	400 1192	Handklæðaofn	EF	3	

Lagnir að/frá inntaki að grind (innan á vegg):
 - Kalt neysluvatn: 25 mm ryðfritt lagnaefni
 - Heitt vatn: 25 mm álþex m. cinangrun (20 mm)
 - Afrennslí hitaveitu: 25 mm álþex

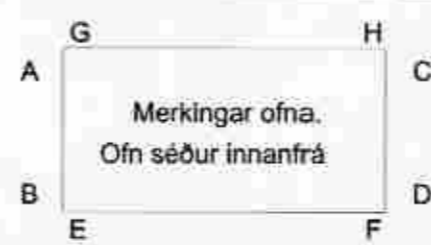

- Skýringar:
 1) Loftshitastýrður framrásarlöki.
 2) Loftshitastýrður bakrásarlöki.
 3) Vatnshitastýrður bakrásarlöki.

VERK: Sumarhús - Vaðbólsbraut 18 Öndverðarnesi, 801 Grimsnesi	TEKNI NR.: 561
HLUTE: Lagnir - sökkull Ofnalagnir - Lagnagrind	KVABDI 1:50 TEKNI: BL
DAÐS: 08.01.12	NR: 01.108
SAM: Björgvin Vighússon 040546-2009 Bent Larsen Fróðason Féliskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	