

**NEYSLUVATNSLAGNIR:**

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.  
LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.  
ÍDRÁTTARÖR ERU ÚR HD, EN ÍDREGIN RÖR PE-X,  
PB EDA ALPEX.  
ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG  
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) Ø16x2.0 RÖR  
MED 25/20 HD SEM STEYPT ERU Í GÓLF.  
MÆLT ER MED AD LAGNIR Í BAD OG STURTU  
SÉU Ø18x2.0 TIL Ø20x2.0 Í 35/30 HD.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI  
SAMKVÆMT MED FYLGJANDI PRÓFUNARBLADI. PRÓFUNAR-  
ÞRÝSTINGUR SKAL VERA [1,5 x HÁMARKSÞRÝSTINGUR VEITU]  
ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.

**SKAMMSTAFANIR:**

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVEL
- ÞV ÞVOTTAVEL
- SV SKOLVASKUR
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- ÞSV ÞVAGSKÁL Á VEGG
- LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA

**LÍNUGERDIR:**

- — — — — KALT NEYSLUVATN
- — — — — HEITT NEYSLUVATN

**FRAMKVÆMD PRÓFS:**

PRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU Ppróf=1.5xPveitu  
(MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)

VIÐ FORPRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTING UPP Í 6bar OG BIDA Í 10 MÍN AUKA  
ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 6 bar OG SÍÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIDUR ÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ  
ÞRÝSTINGUR EKKI HAFI FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÓFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFI FALLID  
MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÓF TELJIST HAFI VERID LOKID  
MED FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

**NIDURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA:**

**1. FORPRÓFUN:**

PRÓFID HEFST KL: \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B \_\_\_\_\_ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C \_\_\_\_\_ bar

**2. ADALPRÓFUN:**

ADALPRÓF BYRJAR EFTIR  
AD FORPRÓFI LYKUR KL: \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ bar


ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D \_\_\_\_\_ bar

LEKI O JÁ O NEI


PÍPULAGNINGAMEISTARI: \_\_\_\_\_

DAGSETNING: \_\_\_\_\_

FRAMKVÆMT AF: \_\_\_\_\_

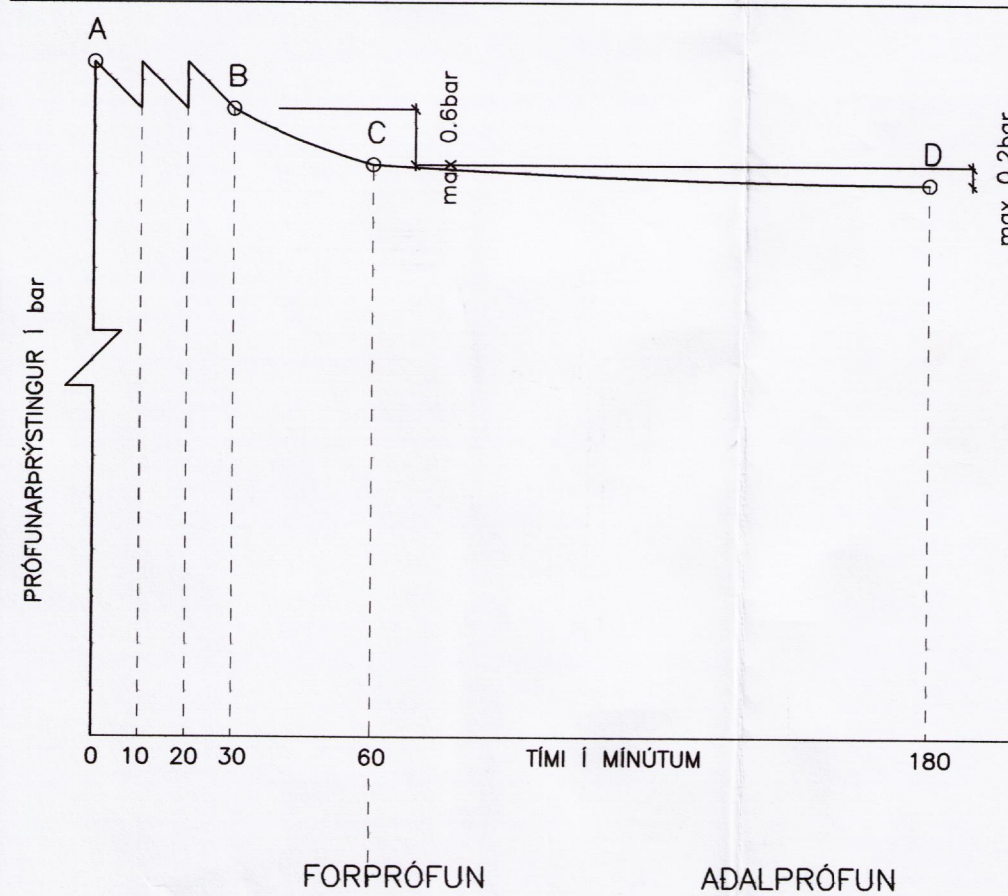

**ATHUGIÐ!  
SETJA ÞARF 50MM STEINULLAREINANGRUN  
UTAN UM PÍPUR VIÐ ÚTVEGG.**

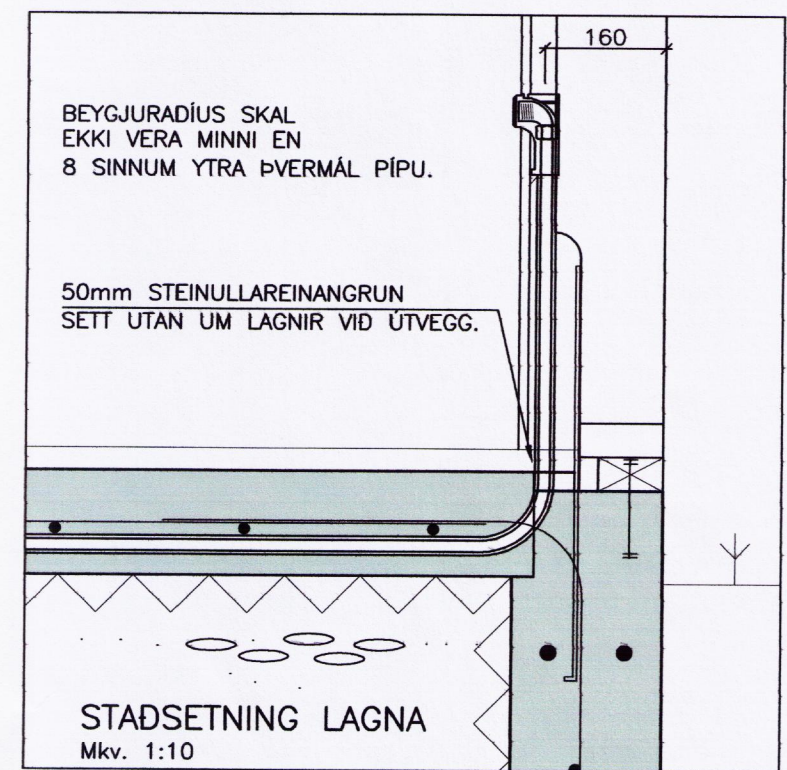

**VERKFRÆÐISTOFA ÁRBORGAR ehf**  
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI  
SÍMI 480 4900 FAX 480 4901  
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

**SGHUS**  
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI  
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851  
NETFANG sghus@sghus.is  
VEFFANG www.sghus.is

**VADNES 3, GRÍMSNESI**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| LAGNIR:                 | MKV:                      |
| GRUNNMYND NEYSLUVATNS   | MKV: 1:50                 |
| SKÝRINGAR               | MKV:                      |
| HWND: T.ELLERT TÓMASSON | TEKND: LAURA APARISI      |
| VERKNÚMÉR: 6180         | SKÝRANAFN: 6180_bv-U1.dwg |
| DAGSETNING:             | SAMÞYKKI:                 |
| 23.02.2007              | TEKNING NÚMÉR:            |
|                         | 311                       |

201170-3979

ÚTPRENTAD: 23.2.2007 15:50:42

SÍÐAST VISTAD: 23.2.2007 16:46:34