



SNIÐ Í VEGGRAUF

M=1:10

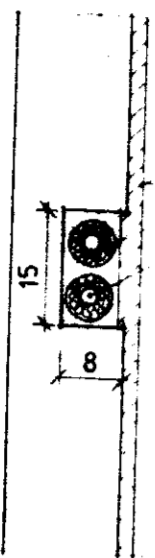

SNIÐ Í GÓLFRAUF

M=1:10

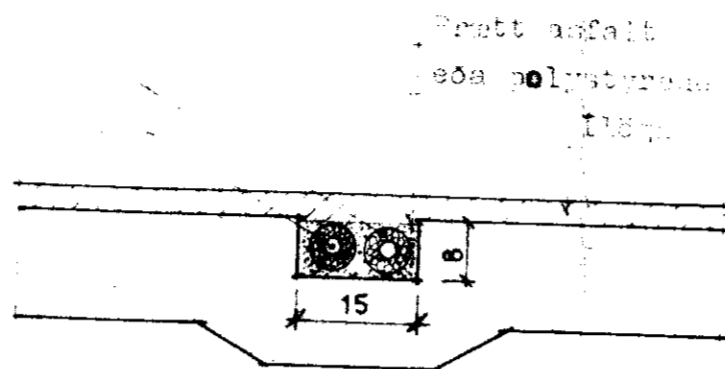

Púsing
Lagnarur 200
Pípur

Þrött anfallt
eða polystyról
150mm

Þessi skjal að við samkeftri á pípur í gólfrauf,
skal einn af lagnarur vera, en aðfalt að
samkeftri.

SKÝRINGAR MEÐ HITALÖGNUM

I. LAGNINGAR : Þvöfalt gler
Stærðir: 125 mm glerull
Pípur : 150 mm —

II. PÍPUR : Pípur við útvegi skulu að jarðsli língja í 10 cm. með
frá gólfi, sem sýnað er á þessum teikningum.
Pípur við útvegi skulu einn af lagnarur með 20 cm glerullar-
bólum; annar pípur með 1 cm glerullarsímu.
Yfirleitt skulu pípur vera með svörunarvélum,
dúndum, sírólfja með sírólfjaga og sírólfja úr hvarf
með ónámavirka samþykkingu. - Í börn leggti: 1/2 anla.
Þessi skjal vaxlaga setti, að pípur og lagnarur í raufur
- vega hitaþenslu.
Í frágangi pípa í gólfrauf og veggrauf: 1/2 anla.
Lagnarur skal vera svare og mittas.
Pípukal eru en.

III. STÚTAR : Stútar skulu língast við $t_m = 60^\circ$, og $\Delta t = 40^\circ$.
Stútar á ofnum skulu vera 10 cm (1/2 anla).

IV. LÖG : Í alla ofna komi Danfoss framrásarlökar í J 1/2 1/2".
NEMA ~~ANNA SÉJANLIGAN~~
Lagnarur skulu língast við $t_m = 60^\circ$ og $\Delta t = 40^\circ$.
Lagnarur skulu vera í samræmi við reglugerðir.

Á OFN NR 1 KOMI FRAMRÁSARLOKI, OG SKAL
HANN STAÐSETTUR SKV. FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA


18.6.80

AFKÖST EKKI REIKNUD Á VERKFRÆÐIST. SUBURLANDS

ERU KOMNIR

ERU KOMNIR

NR	AFKÖST kcal/klst		MESTA		STÚTAR	GERÐ
	REIKN.	OFNA	LENGDcm	HÆÐcm		
1	1865		350	26	C-B	
2	620		120	26	C-B	
3	1500					
4	1300					
5	560					
6	560					
7	450					
8	1865		350	26	A-D	
9	730		60		C-D	
10	1000					
11	1600					
12	970					
13	870					
14	380					
15	550					
16	380					
17	670		80		C-D	
18	340		80		A-B	
19	470				C-D	
20	3360		350		C-B	

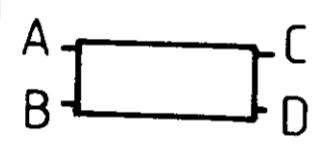

OFNALISTI

$t_m = 60$
 $\Delta t = 40$

VERKFRÆÐISTOFA SUBURLANDS
Heimahaga 11 Selfossi sími 99-1776

BREIÐANES GNÚPVERJAHN.

HITALAGNIR, OFNALISTI
SKÝRINGAR OG SNIÐ Í RAUFAR

BLAÐ
KVARNUM
1:10
REIKN E I
TEIKN E S
DAGS JUNI 80
NR

NR DAGS BREYTING AF SAMP

Sigurður Jónsson