


BYGGINGARLÝSING
 SKEMMA 428,1 m² 2146,9 m³
 STÁLGRINDARSKEMMA FRÁ WECKMANIN Í FINNLANDI.
 VEGGIR ERU ÚR STÁLKLÆDNINGU SEM FEST ER Á LANGBÖND ÚR TIMBRI 50x150 mm.
 BRUNAMÓTTSTAÐA BURÐARVIRKJA SKAL VERA A.M.K. R60.
 Á BAK VIÐ LOFTAÐA STÁLKLÆDNINGU ÚTVEGGJA KOMI A.M.K. KLÆDNING Í FLOKKI 2.
 ÞAK ER ÚR STÁLKLÆDNINGU, SPERRUR 50x175 c/c600 KLÆDNINGAR Í LOFTI OG VEGGJUM SKULU VERA Í FLOKKI 1
 VEGGUR REIM120 NÁI AÐ KLÆDNINGU Á ÚTVEGGJUM Í FLOKKI 2 OG UPÐ AÐ NEDRI BRÚN YSTU ÞAKKLÆDNINGAR.
 ÞAK SKAL VERA EI60 120 cm ÚT FRÁ REIM120 VEGG.
 Í ÞAKI SKAL VERA AÐDBRENNANLEGT PC-BÁRUPLAST SEM REYKÚTLOFTUN
 Í BYGGINGUNNI SKAL KOMA FYRIR 3 BRUNASLÖNGUM (BS) EIN Í HVERJU HÓLFÍ
 Í BYGGINGUNNI SKAL VERA ÚT-LJÓS OG NEYÐARLÝSING
 Í BYGGINGUNNI SKAL KOMA FYRIR SAMTENGÐUM REYK- OG HITASKYNNJURUM Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 54.
 KOMA SKAL FYRIR HANDSLÖKKVITÆKJUM Í SAMRÁÐI VIÐ ELVARNAREFTIRLIT.
 SJÁ JAFNFRAMT SÉRTEIN. FRÁ FRAMLEIÐANDA

Brunamálastofnun ríkisins
YFIRFARIÐ
 - 9 NOV. 2000
 Sbr. bréf Steinar Harðarson

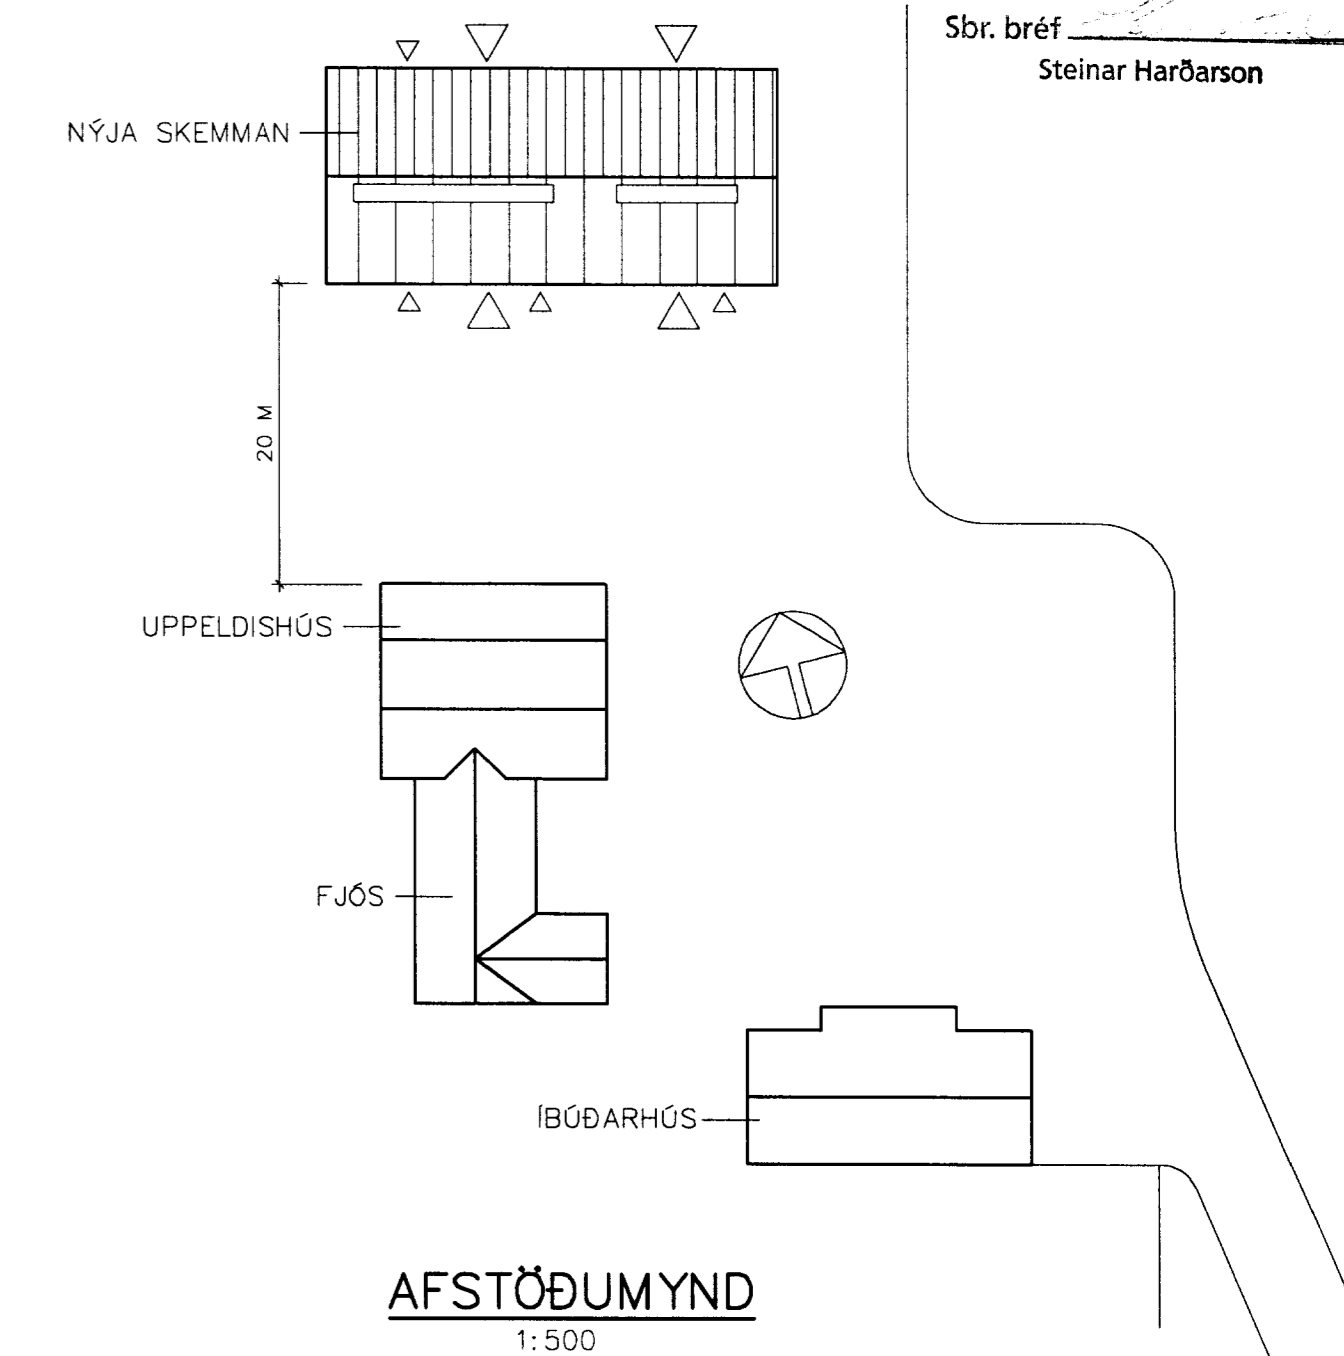

		TÆKNIÞJÓNUSTAN SF Lágrásala 5 - 108 Reykjavík s.581 3844 fax 581 4740 e-mail tly@ttn.is	EFRI-BRÚNAVELLIR II SKEIÐUM HESTHÚS/REIÐSKEMMA/VÉLAG. GRUNNMÝND OG SNIÐ ÚTLIT OG AFSTÖÐUMÝND	Hannað: SKO Dags: 9.00 Teikn.: DG Yfirfarið: Kvarði: 1:100/500 Blöð: 1/1 Nr.: 001508-1
B	1.11.00	Veggur REIM120, björgunarp. o.fl.		
A	17.10.00	Bætt við gluggum á vesturgaff		
Br.	Dags.	Breyting		