


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við hóiræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn φ100 samskeyti óþókkud

Brunnar φ 100 sm
Golfhæð sé 21.0 m

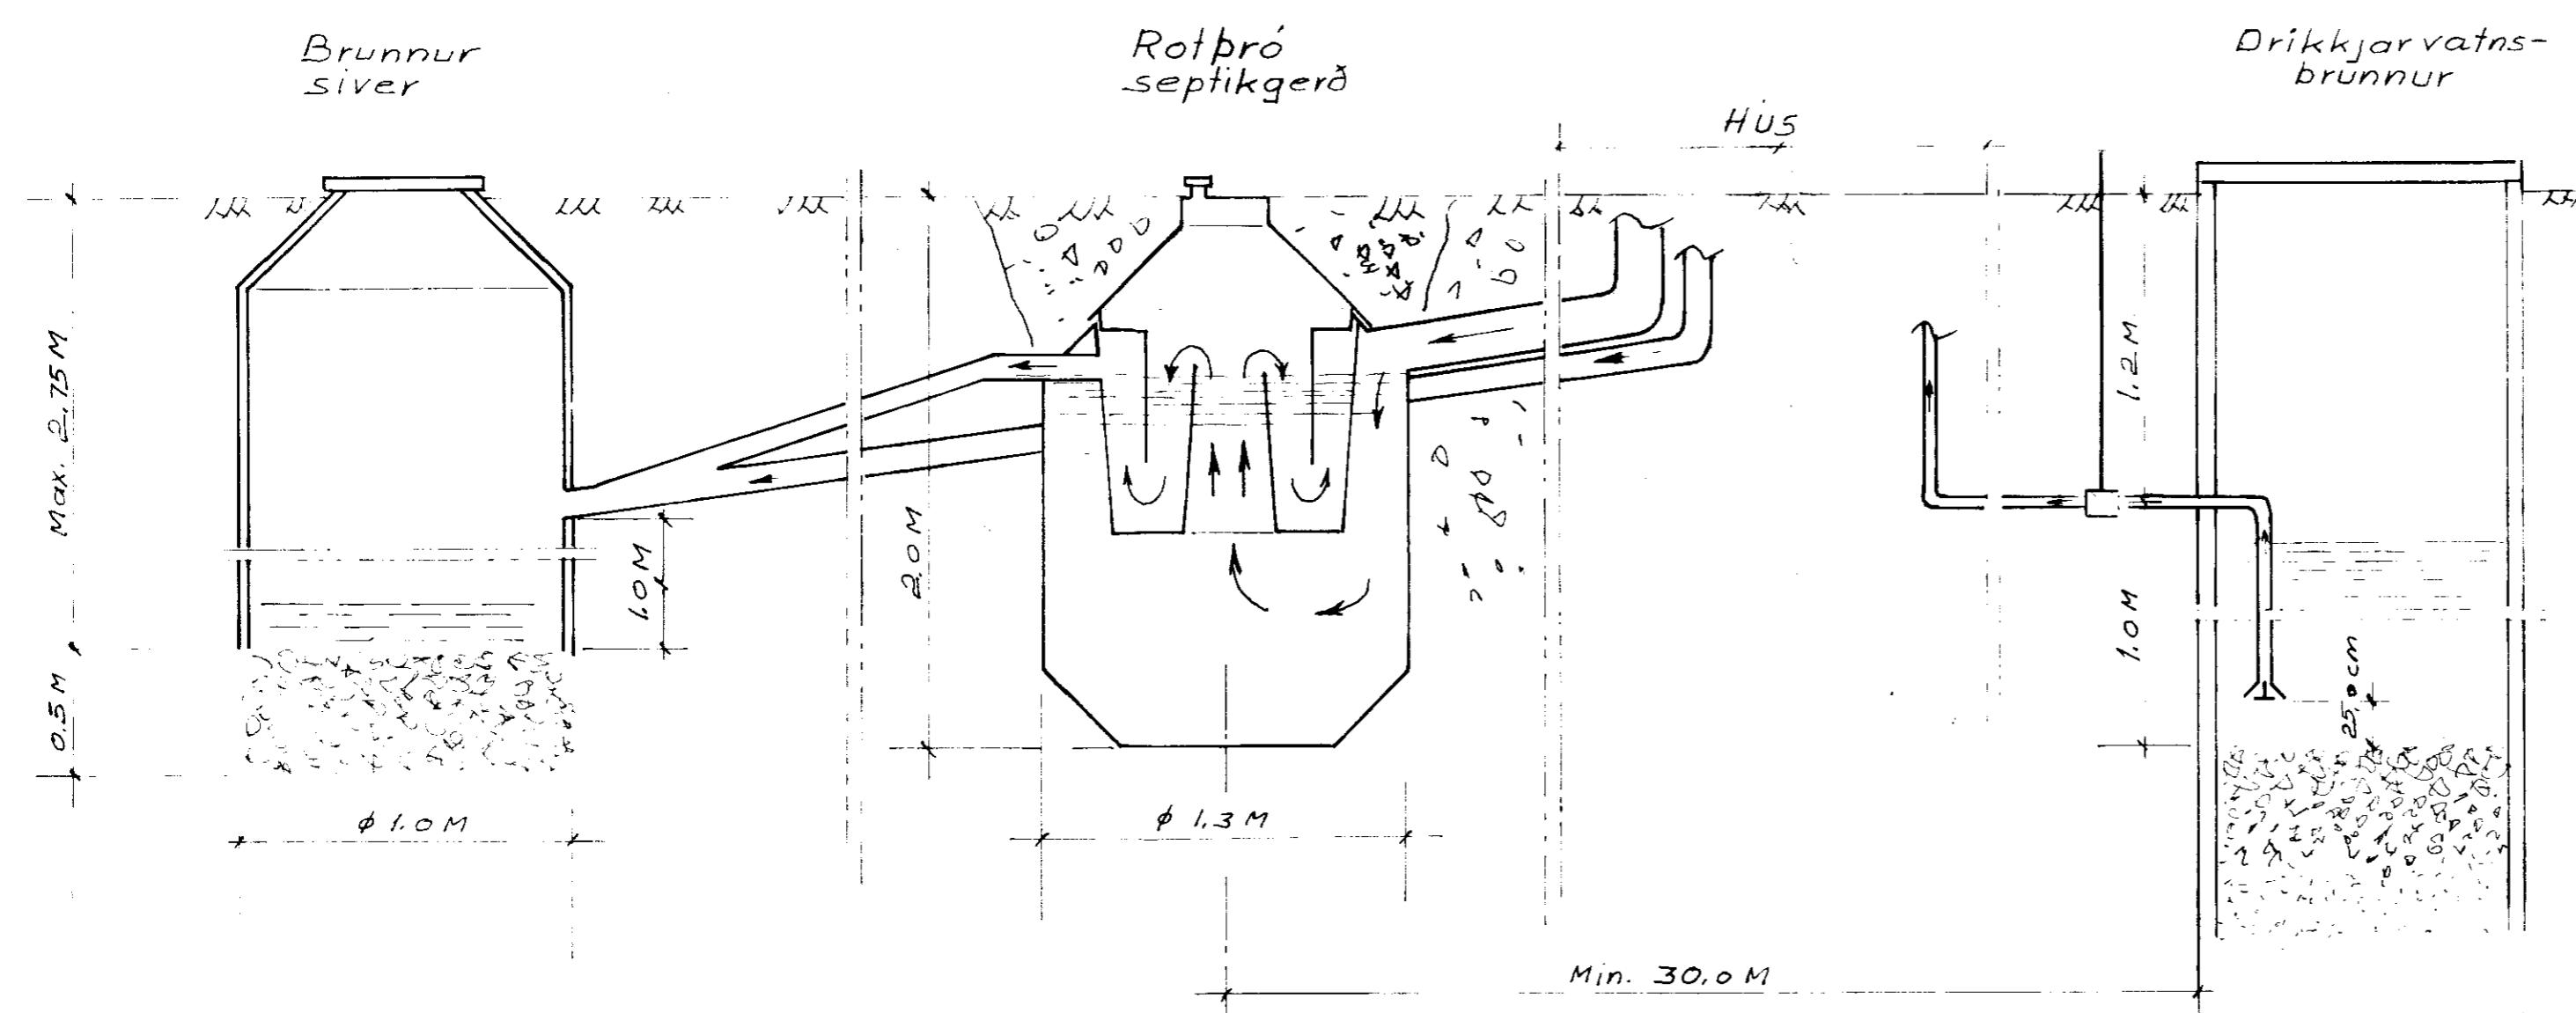

STADSETNING:

Rotþróna með ekki stadsætja nær ibúðarhusi en 5 m og ekki fjar en 30 m. Frárennslisöpa skal liggja fyrir nedan botn vatnsbols sé þári grond, og minnsti 30 m fjarlægð.

Grafa skal fyrir brønni niður á frostfríum bettan jarðveg. Fylla skal að brønni með frostbolnu eftir að niður á frostfrítt dyp.

Frárennslisögn frá rotþró skal vera ur Ø 100 mm pipum. Sé jarðvegurinn sandur, mol eða gjupur hrein með hleypa frárennslunu beint niður í jarðveginn. Sé um bettan moldarjarðverg ad ræða, með vísra frárennslunu í lokadæni skurð fyltan með sandi og mol, eða leikþró sja teikningar og síðan í opinna skurð eða leik. Táð að heildu sandinum í áðurnefndum skurki hreinum, mæt seiga klór í frárennslisögnina og dreifa klór yfirborð skurðarins, betta skal aðeins gert í ngningu til að grður brenni ekki. Ekki skal hremna með klór þær sem frárennslí er veitt í aðeins vatn. Tenging aðrennslislagnar og frárennslislagnar við rotþró skal vera þett.

LOFTRÆSTING:

Rotþró skal loftresta, annæð hvort gegn um aðrennslisögn upp úr þaki, með Ø 70 mm jampipu eða með Ø 50 mm jampipu upp úr rotþró. Loftrestipipe þessi skal vera útbúin með hettu, eða svanaháði til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotþróna.

TÆMING:

Aður en rotþróin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvort skipti sem hún er tasmad, en þó þarf að gera einu sinni á ári.

Hoppilegt er að nota heugsugu við tæminguna.

Avalit skal skilia aðr sem svarar ca. 1:10 hluta af neðsta rotnaða leginu, til að viðhælda áframhældandell gerjun. I hvort skipti sem þróin er tasmad, skal segja í henni eins fótu af leskjubu hækki til að auðvila gerjun.

ÓHEIMILT

LP AD LUMA AF RP SSAN
LÍNU NU Í MA MED LYF
NOKU Í AR.

Sklop og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir sumarhús og önnur smáhýsi

Scale 1:50 1:20	DATE: 12/12/1998 7480 1014 041 000 Nnr. 665 1014 041 010 Þostholi 362, 123 Reykjavík
Chkd. Approved	DRAWN: K.M Dwg. No. 84 003