



A - A

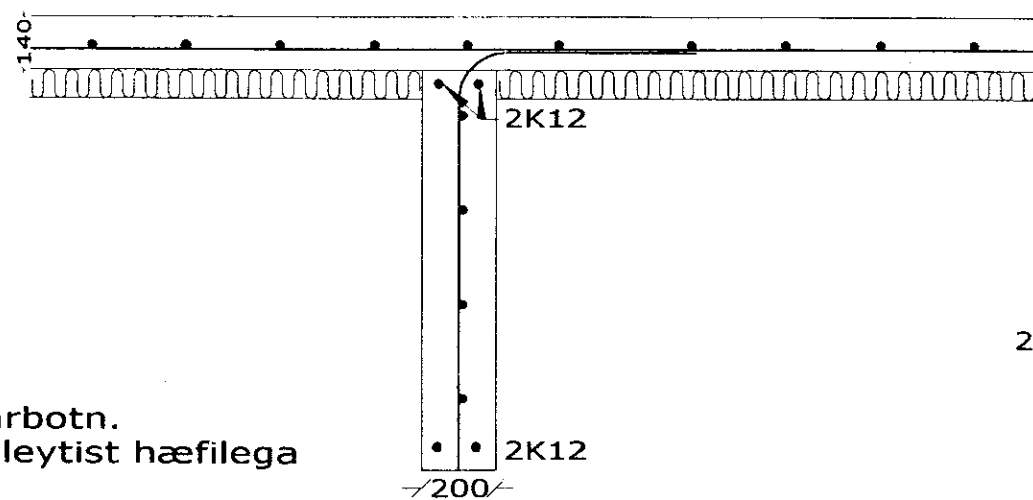

B - B

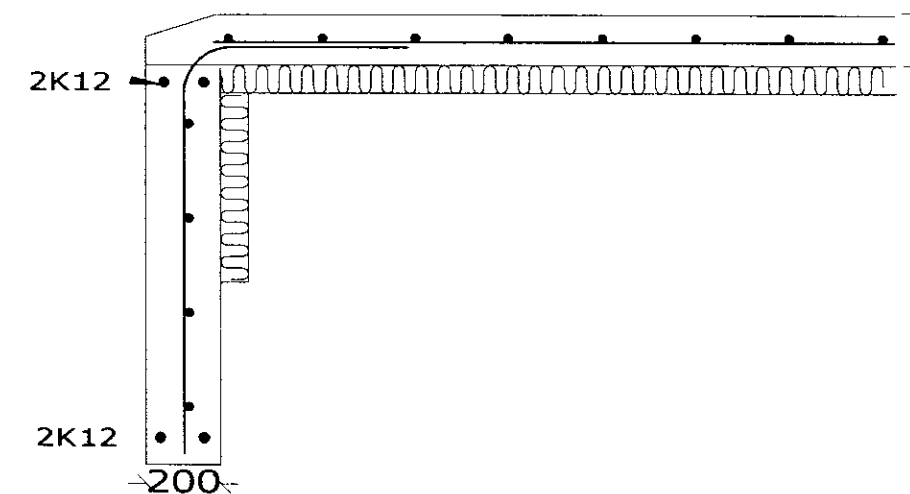

C - C

Skýringar:

Grafa skal niður á heillegan burðarhæfar klapparbotn. Fylling undir sökkla skal vera frostörugg grús, bleytist hæfilega og þjappa samkvkmt meðfylgjandi töflu. Einnig skal fylla og þjappa grús inn í sökkla. Utan með sökklum skal nota samskonar efni.

TÆKI	LAGÞYKKT mm	FJÖLDI YFIRFERÐA
5,0 TN Víbróvaltari	400	6
0,5 TN Víbróplata	300	4
0,3 TN Víbróplata	200	4

Þjöppun skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

E2 > 100 MPa
E2/E1 < 2,2

	Dags.	Okt. 2004	samb.	<i>Jón Halldórsson</i> 020453-4789			Sökkjar, snið og skýringar.	Bifreiðageymsla við íbúðarhús Hamratungu Skeiða og Gnúpvhr.
	Mælikv.	1:100, 1:20	b					
	Teiknað	JHG	a	Breyting	Dags.	Nafn		