


Undirritun samráðingarráðgjafar:

**SKÝRINGAR**

**NEYSLUVATNSLAGNIR**  
 Innsteyptar neysluvatnslagnir skulu vera í ídráttarrörum (Rör-í-Rör).  
 Neysluvatnslagnir í léttum veggjum skulu vera úr ryðfríum pípum með klemmdum tengistykkjum.

**HITALAGNIR**  
 Innsteyptar hitalagnir skulu vera í ídráttarrörum (Rör-í-Rör) og með súrefniskápu.  
 Hitalagnir í léttum veggjum skulu vera úr ryðfríum pípum með klemmdum tengistykkjum.

GRUNNMYND 1:50

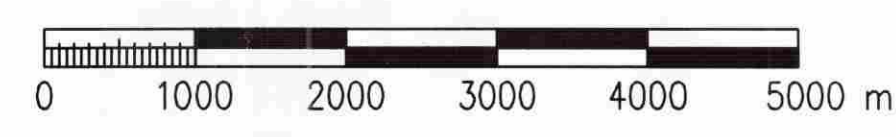

A	2007-07-13	VERKTEIKNING	DGI	KME	SIÓ
Útg.	Dags.	Breyting	Ha.	Yf.	Sp.

**KÍLHRAUN - SKEIÐA- OG GNÚPV.HR.**  
 ÍBÚÐARHÚS  
 LAGNIR  
 LAGNIR Á JARÐHÆÐ 1 AF 2

**VST** Verktæðistofa  
 Sigurðar Thoroddsen hf.  
 Arni 4, 108 Reykjavík - Sími: 511276-0289  
 Sími: 569 5000 - Fax: 569 5010 - Vefsið: www.vst.is

Hiðnað:	Teiknað:	Yfirtekið:	Mix:
DGI	DGI	[Signature]	1:50
Sambærkt:	KT:	[Signature]	
Skýring:	Eh. VST hf. Sveinn Ólafsson 010954-7115		
Skýring:	K:\2007\04\01\tekn\lag\KHR-7104-7105.dwg	BioStarb:	A1
Dags:	JÚL 2007	Nr:	2007.0401 7.104 A

© ÖLL AÐNOT OG AFRITUN TÆKNINGA, AD HJÚTA EÐA / HELD, ER HAD SKRILEGU LEYTI HÖFUNDRA