
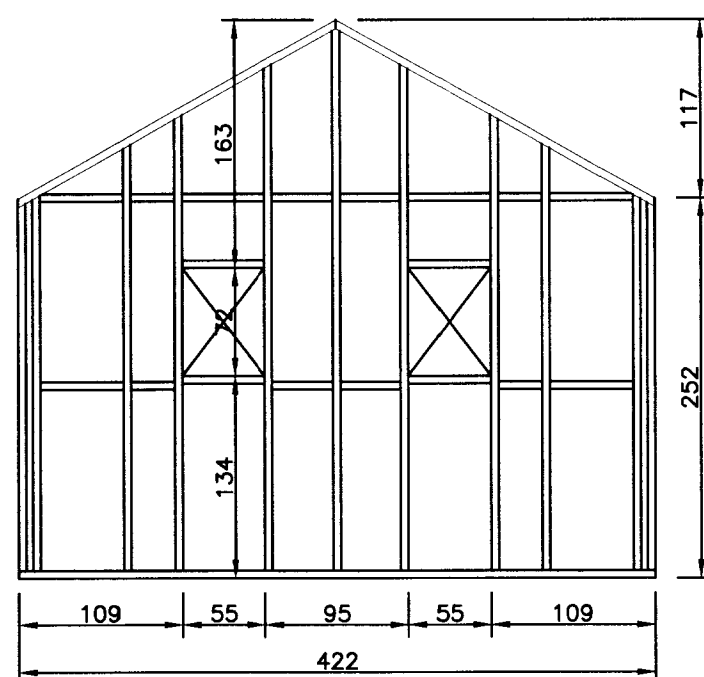
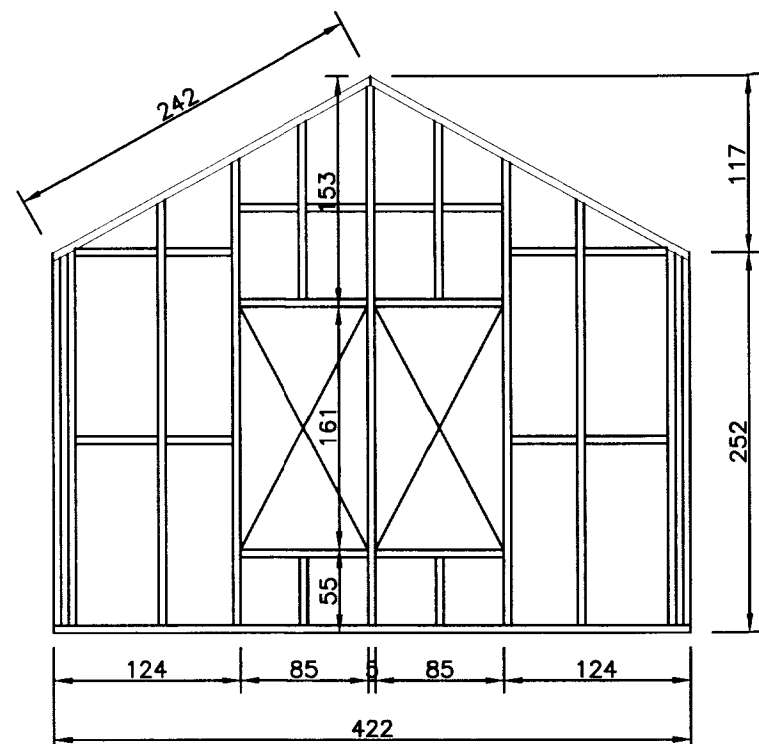
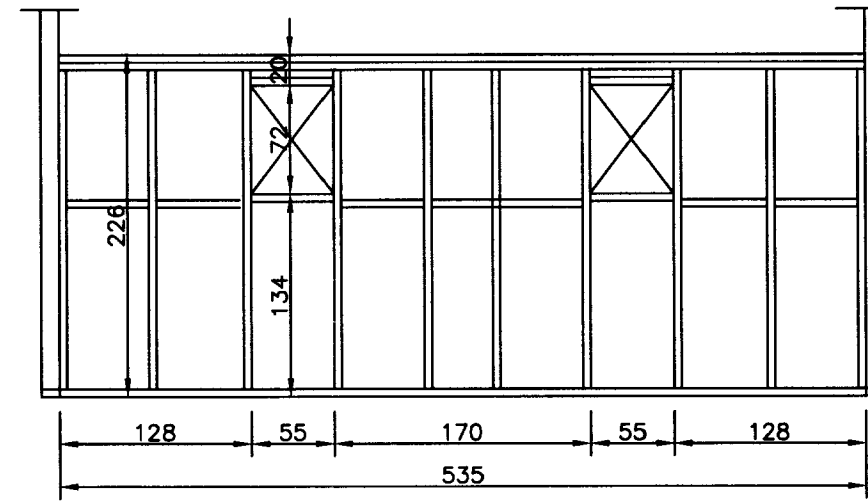


MÓTTEKIÐ

31 MAÍ 2010

[Signature]
Byggingafræðingur og Flóðgættur

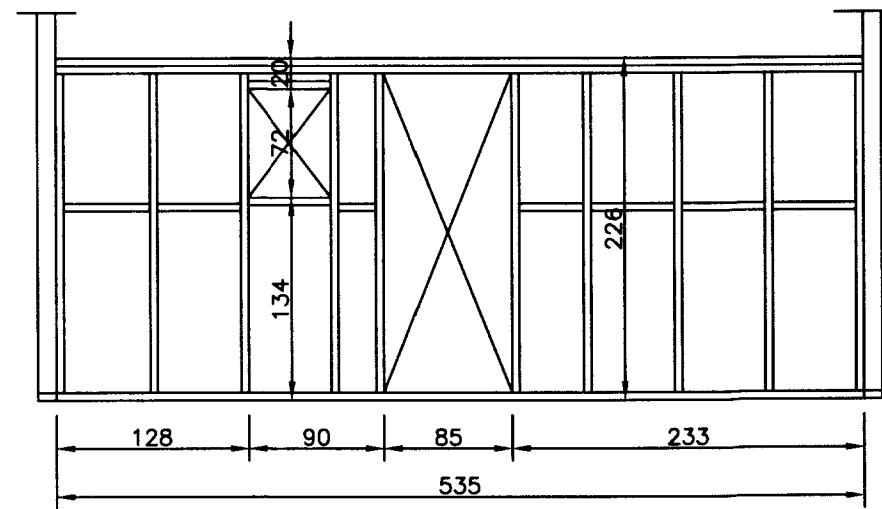

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:

STOÐIR 50X125 MM. *c/c* 60 CM. LAUSHOLT 50X125 MM. GRIND KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ, NEGLING Á KROSSVIÐ 2 1/2" GALV. *c/c* 15 CM. Í STOÐIR, LAUSHOLT, YFIR OG UNDIRSTYKKI GRINDAR. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞETTA ÖLL SAMSEYTI. YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLOGN, VATNSLOGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS KLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI. LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 3 STK. 4" GALV. FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 *c/c* 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS.

GLUGGASTÆRÐIR ATHUGIST ÁÐUR EN GRIND ER SMÍÐUÐ

Reimstycki hliða 2 x 50x125

Stoðir og lausholt 50x125

Reimstycki gaffa 50x125

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar arkitekts

Gestahús
Kilhraunsvegur 52

Grindarteikning



Jóhannes Pétursson
t. 89448-3959
s. 567-5187
Sigurður Sigurðsson
t. 89448-3959
s. 566-4413

Nafn:	JP	Dagsetning:	25.03.10
Tekni:	JP	Máv:	1:50
Seríeykt:	<i>[Signature]</i>	Nr. teikningar:	GRI-01