
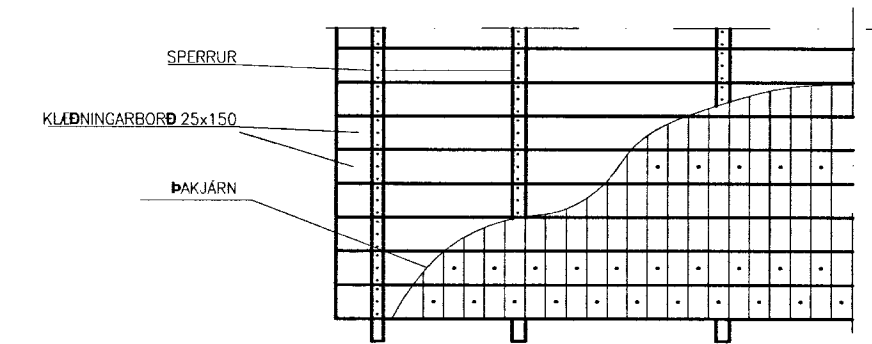
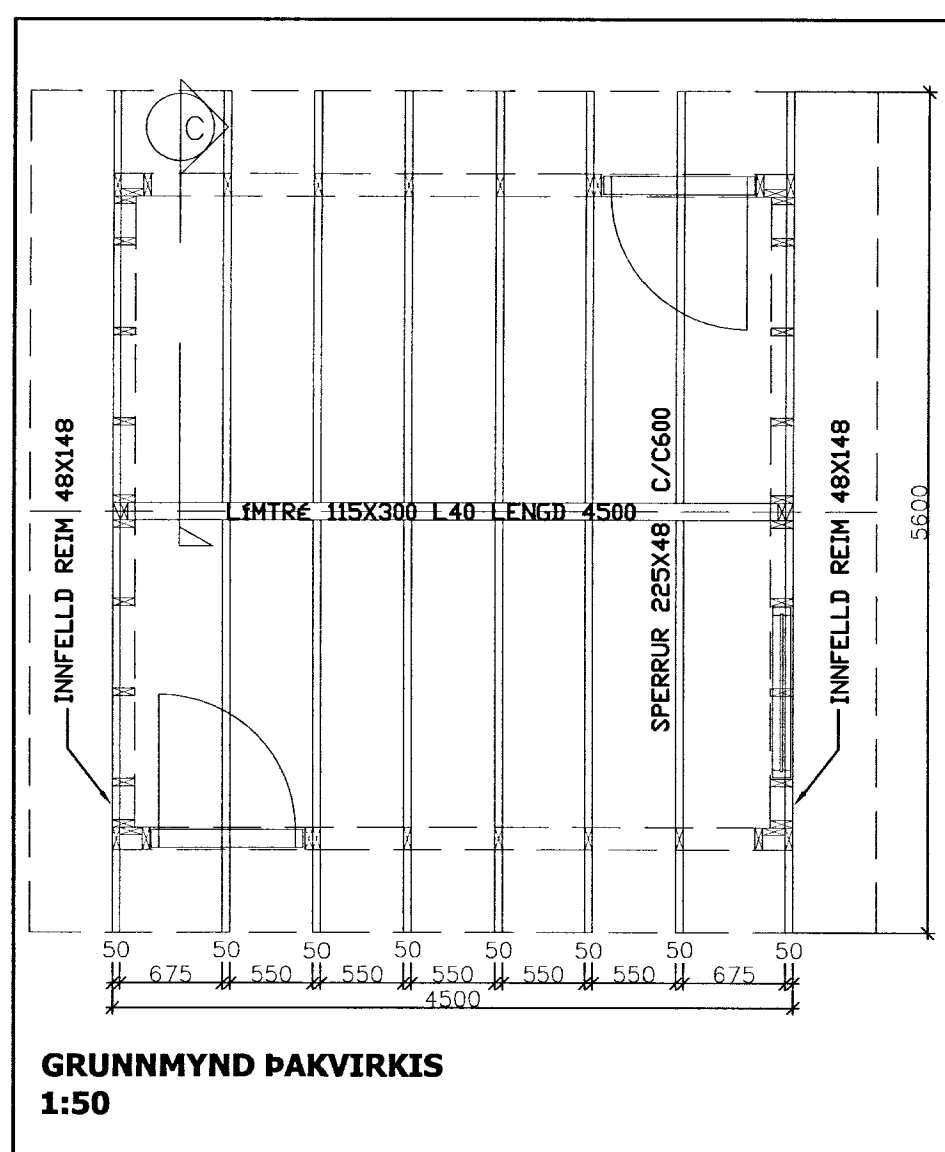


MÖTTFERID
05 SEPT. 2013
Byggingarfræðingur

SKÝRINGAR
Sökkulveggir undir útveggjum eru 200mm á þykkt. Í stað bendinets má nota K10 c/c 200 í sökkla og plötu.
Nota skal kambstál til jámbendingar
Lágmarks steypuhúla 30mm
Beyging kambstáls skal vera með lágmark 50mm beygjuskifu
Lágmarks skeytilengd járna 600mm
Steypa skal vera lágmark c25/30
Frágangur jarðskauta skal gerður samkvæmt teikningum rafhönnuðar.

SKÝRINGAR
Límré skal vera H0 samkvæmt ist/ds413
Burðarvirki skal vera T1
Krossvirki skal vera minnst 5 laga grenikrossvirki (wbp) límdur með rakapölnu lími
Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%
Timbur utanhúss innsteypst eða boltað á stein skal fúavarið með tveim umferðum af viðurkennu fúavarnarefni
Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja tjórupappa milli steins og trés.

SKÝRINGAR - NEGLING ÞAKS
Negling borða í sperrur, 3stk k31/75 heitgálv kambnaglar
Negling bárujásms við borð: nota skal heitgálv kambsaum með gúmmipöttingu undir haus og negla í hverja hábáru "zig/sag" í tvö fremstu borðin og síðan á öðra hverja hábáru í þriðja hvert klæðningarborð.
Borðaklæðningar skal vera úr furu eða greni 25x150. Borð skulu ekki vera styttri en 3m og dreifa skal samskeytum. Með má setja saman þriðjung klæðningar á sömu sperrunni ekk ekki meira en þrjú borð á sama stað.

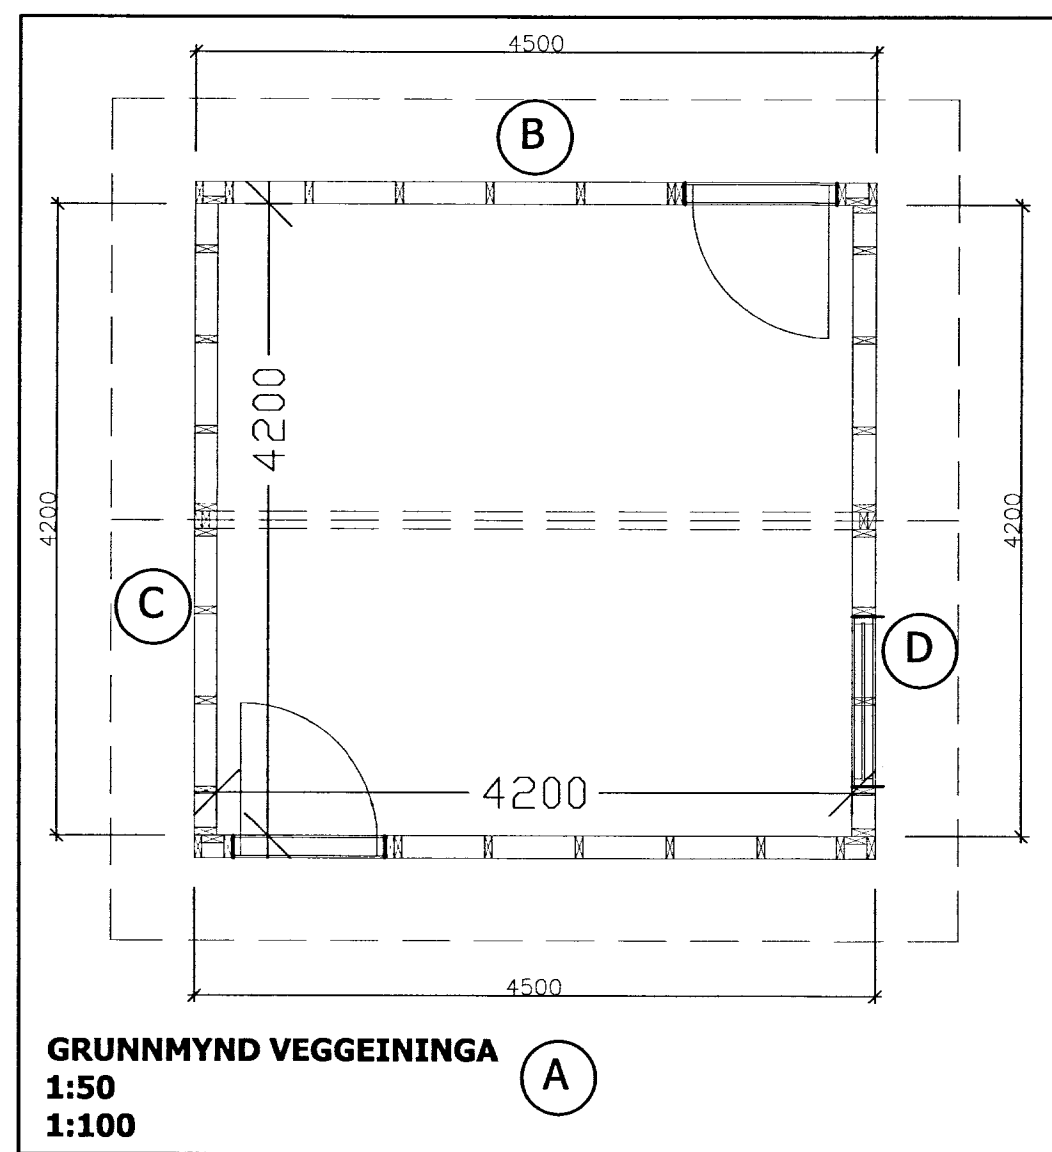

SLÉTTUVEGUR 1. HRUNAMANNAREPPUR

BURÐARVIRKI
GEYMSLUSKÚR **205**

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR, DEILI SKÝRINGAR
GRUNNMYND VEGGEININGA, SKÝRINGAR
GRUNNMYND ÞAKVIRKIS, SKÝRINGAR

YORK.NR.	BYGGINGAR.	TEIÐINGAR.	VEIÐINGAR.	DAÐI.
10-015	JFM	JFM	Blo	15.03.2013

BYGGINGARFRÆÐINGUR: *Birgir Leó Ólafsson*
Birgir Leó Ólafsson byggingartæknifræðingur kt. 200270 - 5179

M2 TEIKNISTOFA EHF - KT: 690506-0680
EYRAVEGI 32. 800 SELFÓSS
S: 482 4050 / 861 4052

JÓN FREDRIK MATTHÍASSON - BYGGINGARFRÆÐINGUR BFI - JFM@M2TEIKNISTOFA.IS
ADALUPPDRAETTIR - SKIPIPULÖG - RÁÐGJÖF - EIGNASKIPTAFIRLÝSINGAR

2710-02-2403-0610. [219018]