


GÓLFHITALISTI

MOTTA NR.	VARMA-ÞÓRF WATT	PIPUR/BIL mm	LENGD m	dt-SLÖNGUR	RENNSLI
1	1500	∅ 20 x 2 / 200 og 150	90		
2	1500	∅ 20 x 2 / 200 og 150	90		
3	1600	∅ 20 x 2 / 200 og 150	100		
4	1600	∅ 20 x 2 / 200 og 150	110		
5	1600	∅ 20 x 2 / 200 og 150	110		
6	1600	∅ 20 x 2 / 200 og 150	100		
Geymsla	600	Mælagrind og rör í gólfinu			
Samt.	10000		600		

MESTI FRAMRÁSARHITI Á VATNI AÐ SLÖNGUMER UM 40° C
MESTI BAKRÁSARHITI VIÐ -15°C ÚTITHITA ER UM 30° C

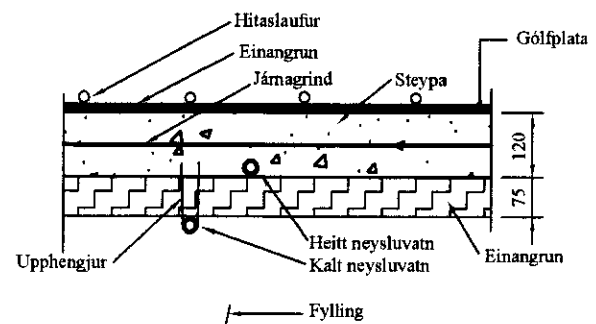

SAMP. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi		MARS 2007	
Teikn. G.Ó.	Kvarði	ENGINN	
Reikn. G.Ó.	Verk nr.	SI-05	Bl. nr. 2.05
Yfir. G.Ó.			

Samþ. *Gjafur Oskarsson* 080332-4249

STABUR: **ÞRÁNDARTÚN 3**

EFNI: **MELAGRIND
MOTTUSTÆRÐIR
SNIÐ**

Verkfæðipjónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is