



Niðurlagning á gólfhita

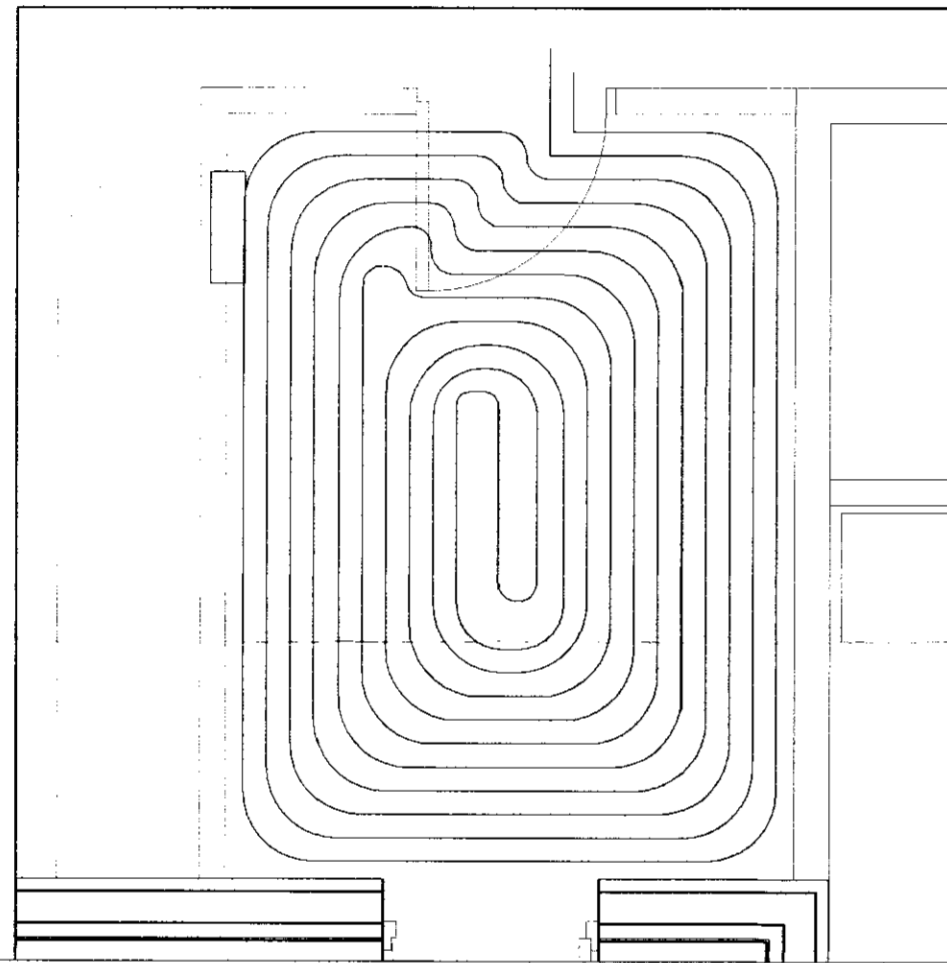

Snið í gólf

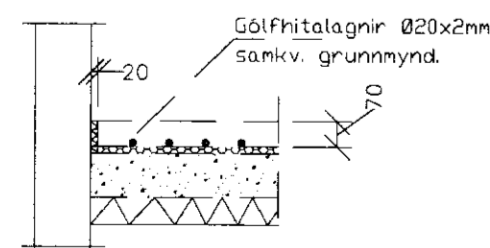

Skýringar :

Gólfhiti.

Nota skal viðurkenndar pípur frá Rb-vottun, pípur Ø20x2mm pexrör og lagnir skulu vera með viðurkenningarvottorð frá Rb. Hitanemi í herbergi sem tengist í móðurstöð og þaðan í loka á dreifíkistu fyrir gólfhita forsníðnar t.d. giacomini, rehav eða sambærilegu á (hita, þrýstímælur og loftskrúfur) dreifíkistu þar sem fleiri en ein hitaslaufa er, skal sameina hitanema þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rými eða herbergi. Hitanemar í herbergjum eru þráðlausir og nema það frá hitalokum á dreifíkistu hegt er að vera með fleiri en einn skinjara á nótarlaka-gólfhitakistu. Það eru tvær móðurstöðvar fyrir hvert hús. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um niðurlögn, festingum og annað sem til fellur um frágang gólfhita.

Gólfilögn umhvefis gólfhita skal vera, t.d. Anhydrit með styrk 20 MPa eða sambærilegt. Fara skal eftir leiðbeiningum söluaðila við gólfhitagagnir og annan þann frágang sem til þarf. 20mm einangrun út við útvegg.

Afköst 12000 W. Gólfhitakerfi 46/25. / ofnakerfi 75/36.

Þenslukef 12l /0,5

Þela 8l/mín, stíglaus, Danfoss Alpha +25-60 gólfhita

Þela 3l/mín, stíglaus, Danfoss Alpha +15-60 ofnalögn

Þrýstingur á kerfi 1,4 bar.

Skýringar á gólfhitaslaufum

nr. herbergisnúmer
m². stærð viðkomandi herbergs
c/c. í jarlægð á milli róra á viðkomandi stöngu
L. lengd á viðkomandi stöngu.

Ofnhiti

Efni Hiti, 'svart', þunnveggja stálrör (hvíthúðuð) pressuð DIN 2440 og

tengistykki 2950 og stálgeði samsvaranði.

Á ofna komi framhitastýrnir lokar af viðurkenndri gerð og stillitá.

Ef lagnir eru utanálíggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum.

Ofnalagnir: í útveggjum í lagna rými fyrir innan einangrun hússins ehangrist með milliflex-einangrun.

Leggja skal fram viðurkenningu frá Rb um álpex og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Neysluvatn:

Leggja skal fram viðurkenningu frá Rb um álpex og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um lagnafrankvæmd

Ef lagnir eru utanálíggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum.

Þrýstiprófun skal nota viðurkenndar aðferðir á plastlögnum.

Breytingar			Frístundarhús í landi Vorsabæjar, Lód nr. 1. Skeiða- og Gnjúpver jahreppi Árnassýslu.
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@aimnet.is
			Mkv. ~~~~~
			Nr. 4.
			Dags. 10.4.2007
			Skýringar við lagnir og snið.
			kt.: 110947-2839